




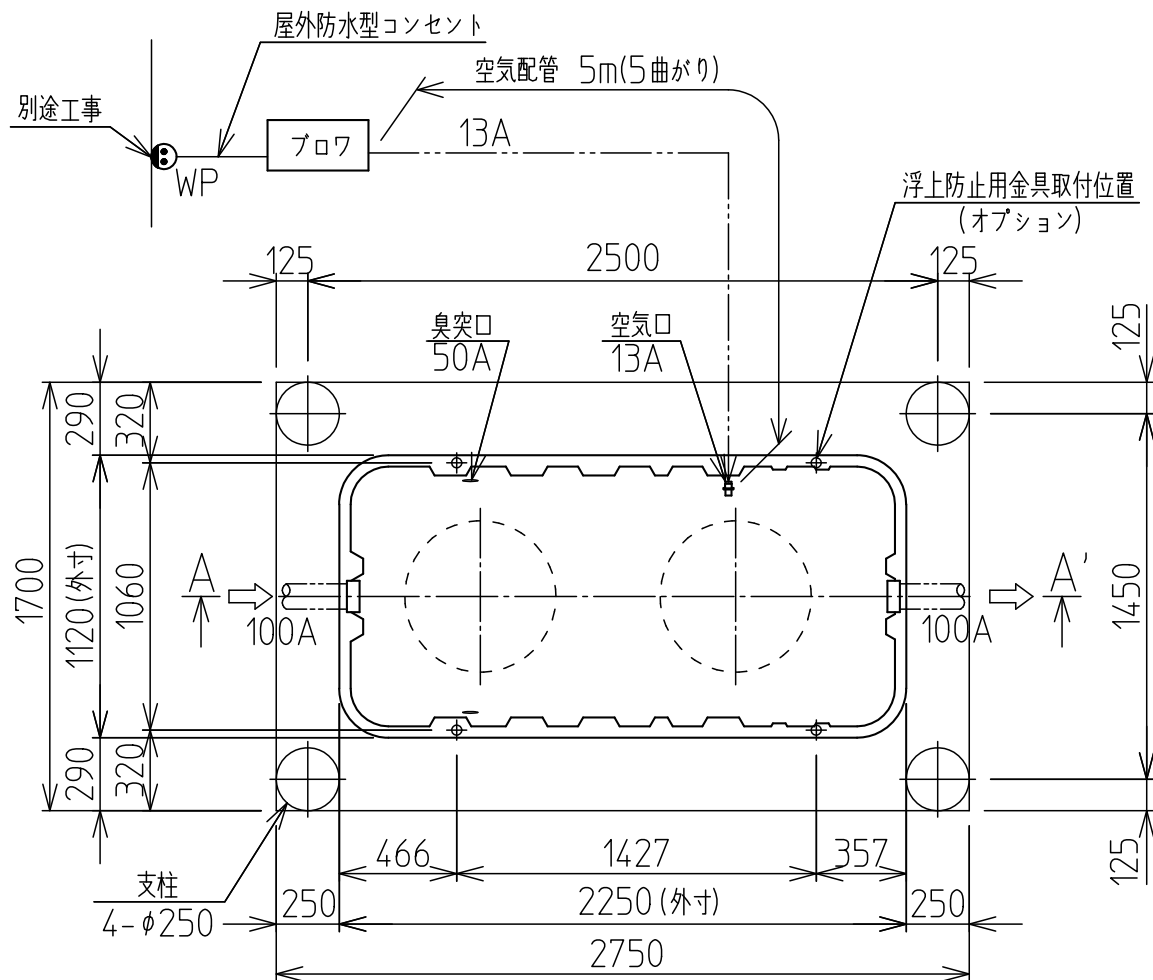


平面図

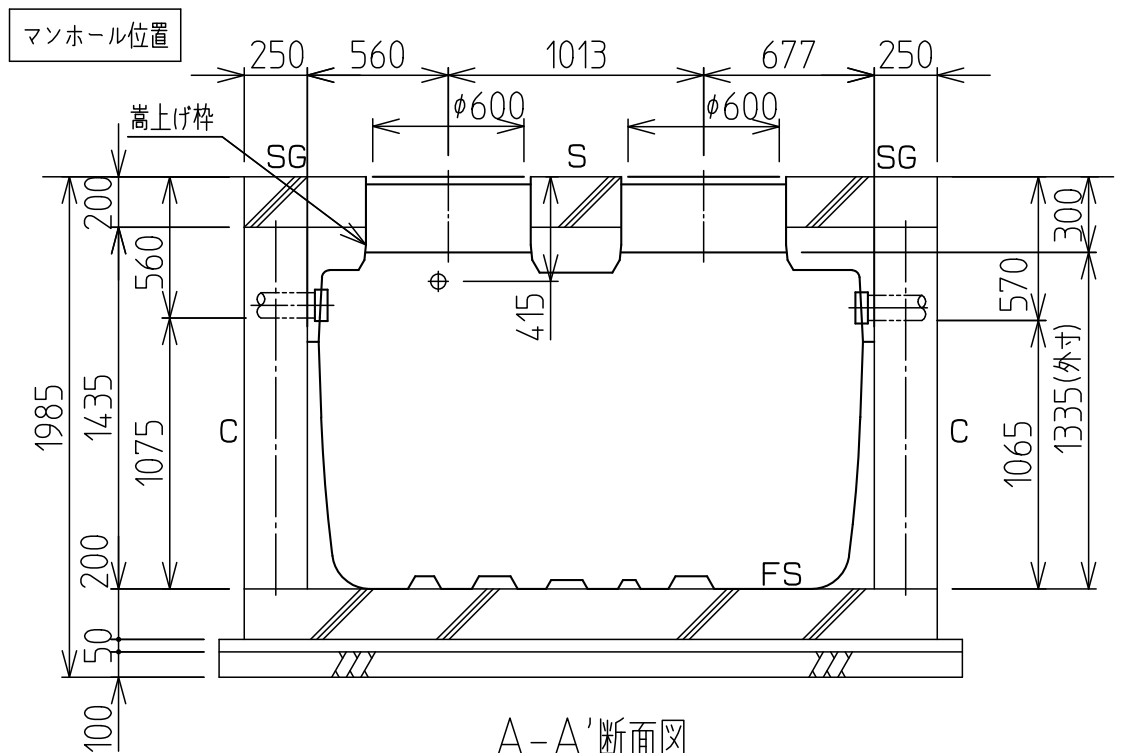


A-A'断面図

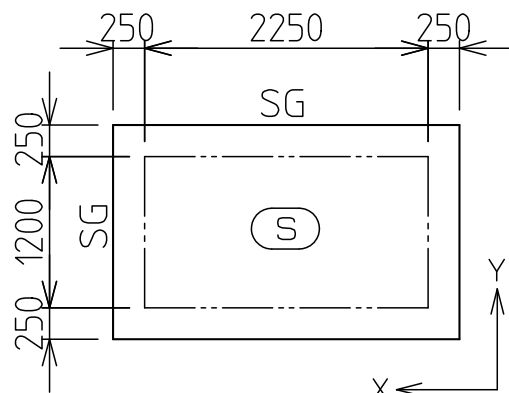



床スラブ伏図

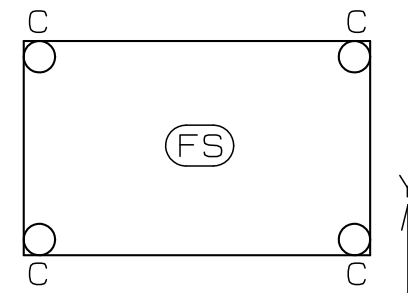

基礎スラブ伏図

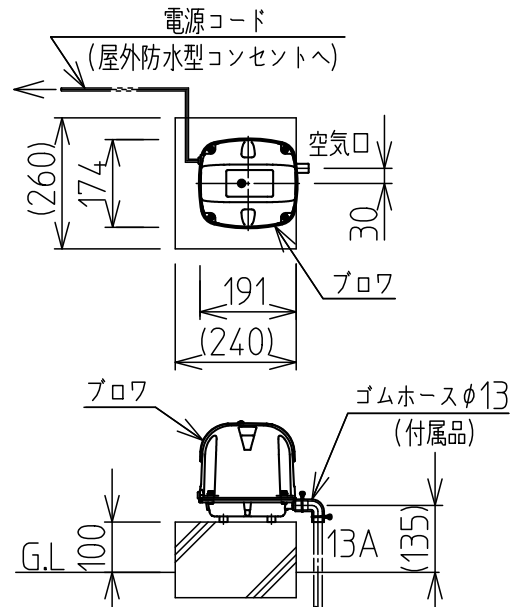

フロア据付図(例) (尺度 N.T.S)

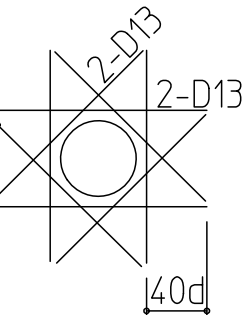

開口部補強筋

注記)

1. 本図は施工図(例)です。設置場所の状況を確認の上、工事の仕様を検討し、施工してください。
2. 本図は車両総重量20t以下の車が通る場所に設置する浄化槽工事仕様の施工図です。
3. 積雪高さ1m以下の場所に設置してください。
4. 嵩上げ枠は現地にて高さを調整して施工ください。
5. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
6. 流入管、流出管、臭突管、空気管(浄化槽~機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
7. フロアは仕様異なる場合があります。
8. 地下水位が基礎スラブ上面から40cm以上の場合は、浮上防止工事を行ってください。
9. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
10. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。
11. 本図は構造強度上最低限必要な寸法及び仕様としています。施工上仕様の変更が必要な場合は見直してください。
12. 建築物、道路沿いおよび崖下等は、非常に大きな土圧が浄化槽にかかりますので、浄化槽を建築物等から荷重のかからない位置まで離して設置してください。離して設置できない場合は、よう壁を設けてください。


浄化槽寸法(mm)	
W1120	L2250 × H1335

配筋仕様		仕様	
名称	版厚	記号	仕様
床スラブ	200	S	X方向 D10 @200 ダブル
			Y方向 D10 @200 ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向 D13 @200 ダブル
			Y方向 D13 @200 ダブル
仮想梁	250W X 200H	SG	主筋 2-D13上下 HOOP D10@100
支柱	φ250	C	主筋 4-D13 HOOP D10@100

(注記)
鉄筋 : SD295A
コンクリート : FC=21N/mm²
開口部補強筋 : 各1-D13 ダブル
マンホール仕様 : T-20仕様、安全荷重50kN

浮上防止用金具(オプション例)

浮上防止用金具(オプション)は、湧水があり槽が湧水により浮上する恐れのある場合に取付けてください。
浮上防止用金具取付時の底版厚は、200mmとなります。

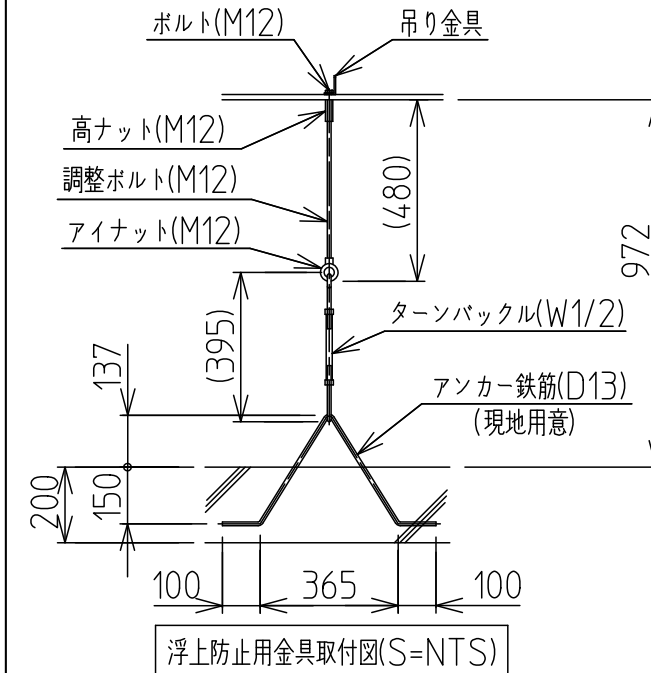

注記: 浮上防止用金具、アンカー鉄筋等は、取付後土埋部に防錆塗装してください。
アンカー鉄筋は現地用意としてください。

製図	ヒラカワ	20-01-20	第三角法	品名	T-20仕様、深埋め300
審査	ツカモト	20-01-20	入庫	尺度	1:30
承認	ヒビノ	20-01-20	20-01-20	庫	KRS-7A 施工図(例)
株式会社 ハウステック				結城番	YUD164807