

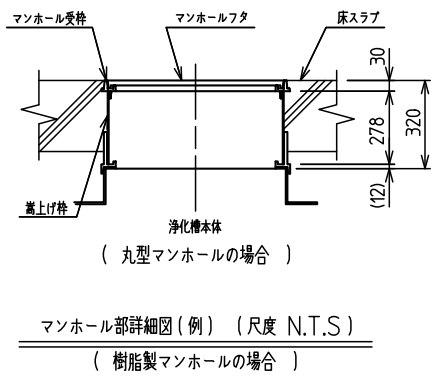
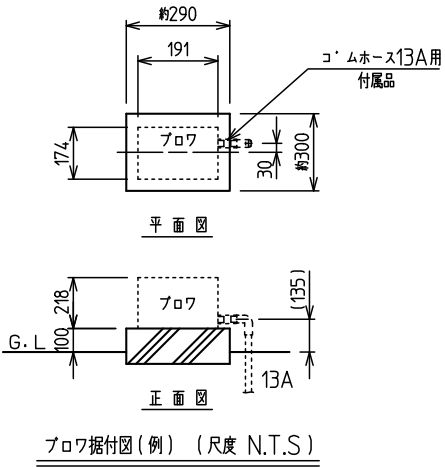
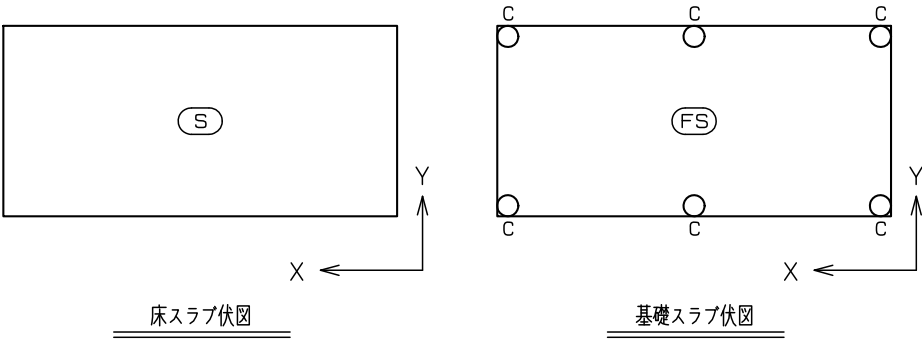
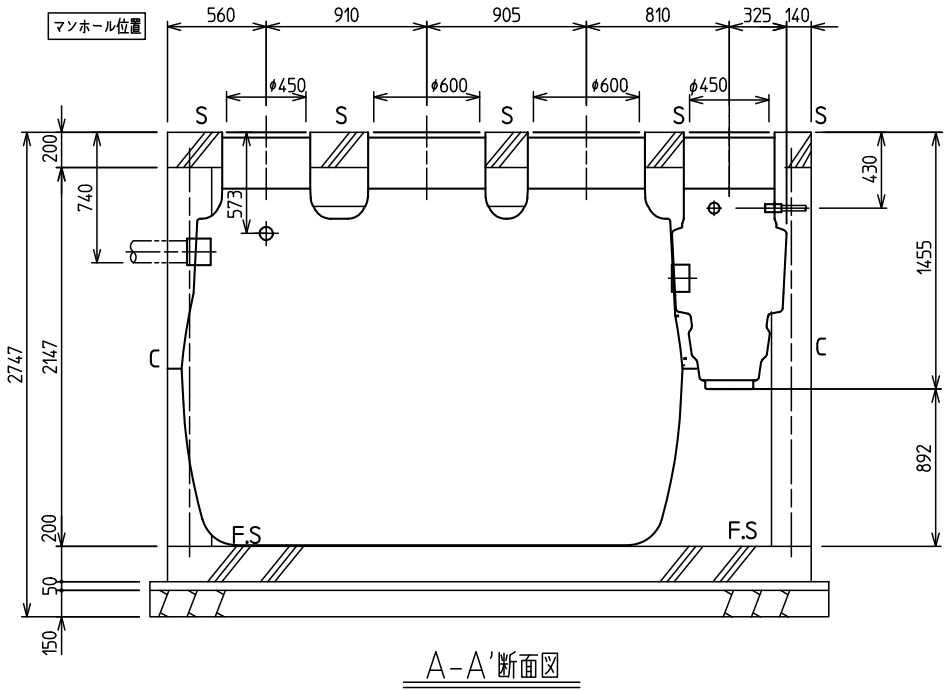


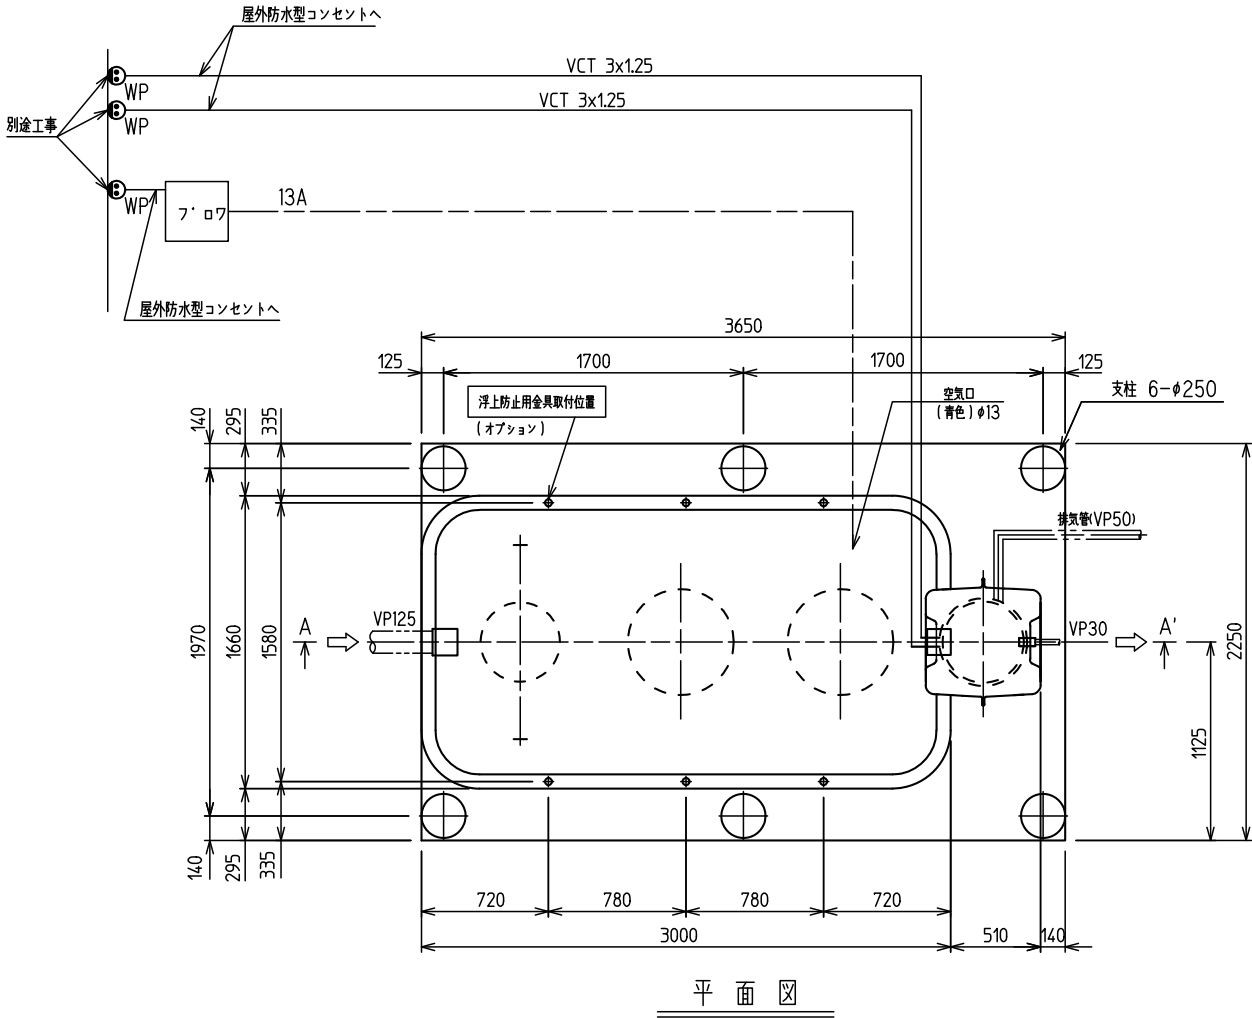


- 注記)
1. 屋外防水コンセントを用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
(放流ポンプの電源には、各ポンプ毎に1個ずつ取付けてください。)
 2. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
 3. 「マンホール部詳細図(例)」は樹脂製マンホールの場合を記載しています。鋳鉄製マンホールの場合は別紙(図面番号YUE73298:マンホール部詳細図)をご確認ください。
 4. 流入管、流出管、臭突管、排気管、空気管(浄化槽~機器)、電気配線、電線管は現地に用意ください。
 5. プロワは仕様異なる場合があります。
 6. 放流ポンプの配線は、内径28mm以上の電線管を使用してください。
(電線管内にポンプのプラグを通す場合は、内径36mm以上の電線管を使用してください。その際、電線管の接合部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。)
 7. 放流ポンプの電線管端部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。
 8. 放流ポンプ槽が付く場合は、必ず臭突管工事を行ってください。
 9. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 10. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配筋仕様						
名称	版厚	記号	仕様			
床スラブ	200	S	X方向	D10	●200	ダブル
			Y方向	D10	●200	ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	●200	ダブル
			Y方向	D13	●200	ダブル
柱	●250	C	主筋	4-D13	H00P	D10●100
(注記)						
鉄筋			筋 : SD295A			
コンクリート			FC=21N/mm ²			
開口部補強筋			各1-D13 ダブル			
駐車場仕様			乗用車(T-2)安全荷重5kN			
			: 4t車(T-6)安全荷重15kN			
地下水位			: 仕上面-500以下(湧水仕様)			

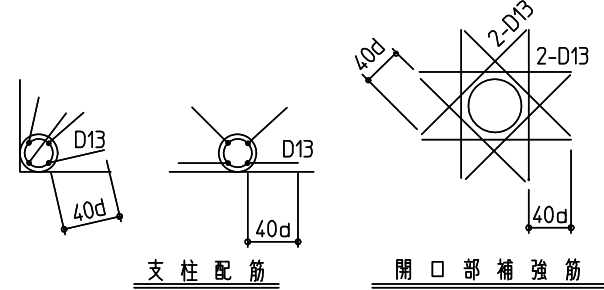

浮上防止用金具(オプション例)

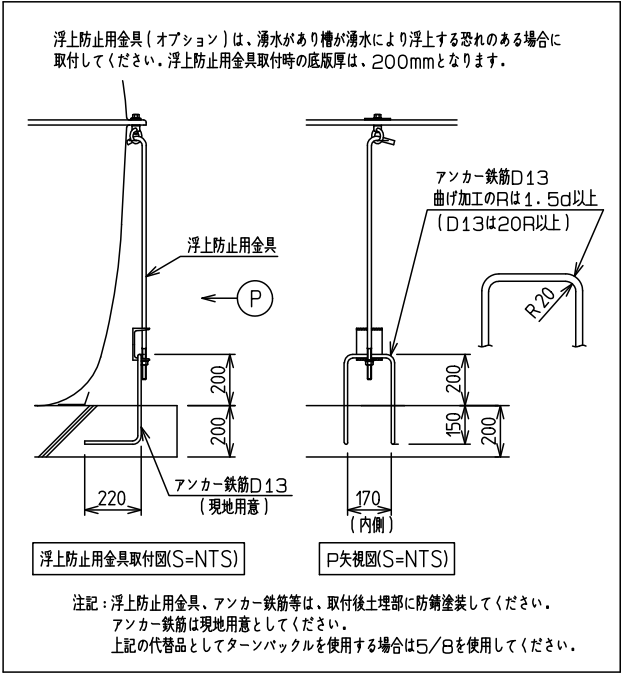

製 図	クニイ	09-11-02	第 三 角 法 尺 庫 09-11-02 庫	品名	KGRN-14P セコウス'
審 査	オオスマ	09-11-02		尺度	
承 認	フルイチ	09-11-02		1 : 30	
株式会社 ハウステック				結城図番	YUC210758 △