

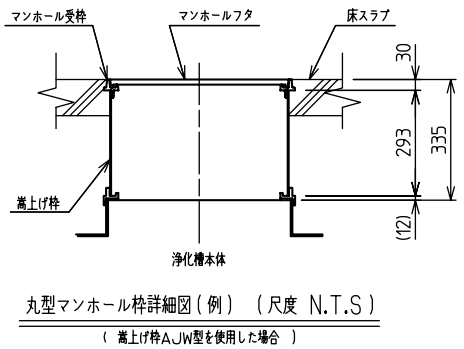
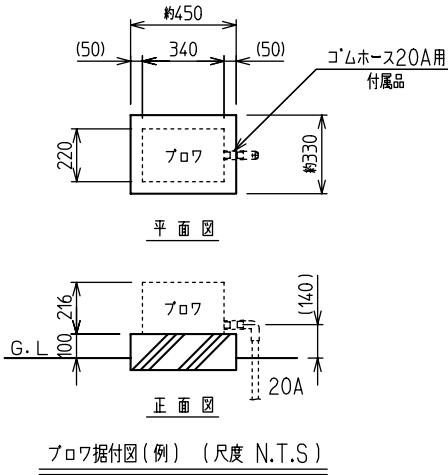
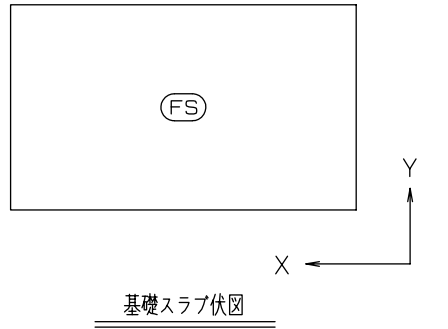
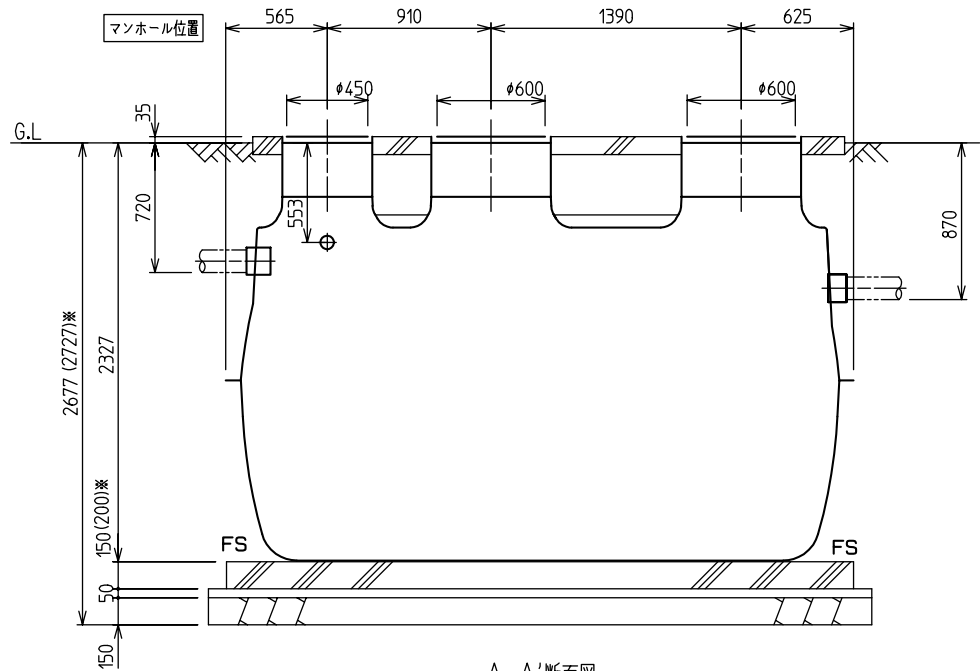


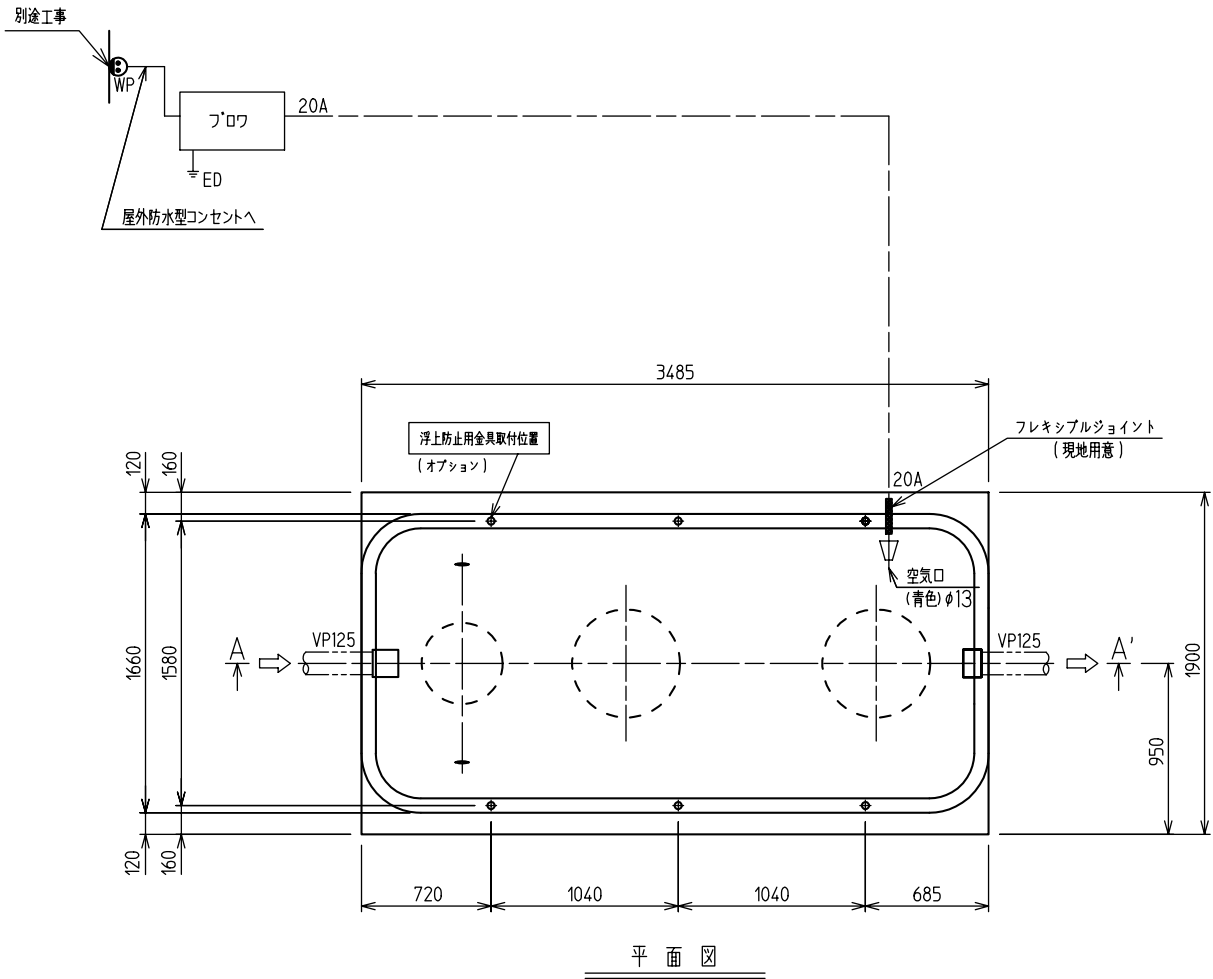

- 【注記】
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
 3. 葺上げ枠は「丸型マンホール枠詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 流入管・流出管・臭突管・空気管(浄化槽一機器)、電気配線・電線管は現地にて用意ください。
 5. フロワは仕様異なる場合があります。
 6. A-A'断面図及び配筋仕様中の() ※寸法は湧水仕様時の仕様です。
 7. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 8. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配筋仕			様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様	
基礎スラブ	150 (200)※	FS	X方向	D13 ②200 シングル (D10 ②200 ダブル)※
			Y方向	D13 ②200 シングル (D10 ②200 ダブル)※
(注記)				
鉄筋 : SD295A				
コンクリート : FC=21N/mm ²				
地下水位 : 仕上げ面-500以下(湧水仕様時)				

浮上防止用具(オプション例)

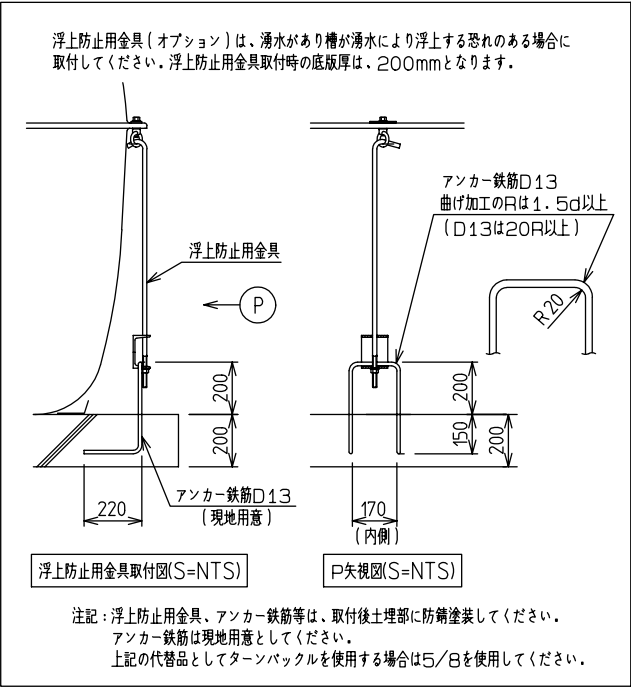

製図	クニイ	09-10-30	第三角法	品名	土埋め仕様・深埋め300
審査	オオスマ	09-10-30	入庫入庫	尺数	KGRN-18 セコウス
承認	フルイチ	09-10-30	09-10-30	1:30	
株式会社 ハウステック				結核図書	YUC 210762