

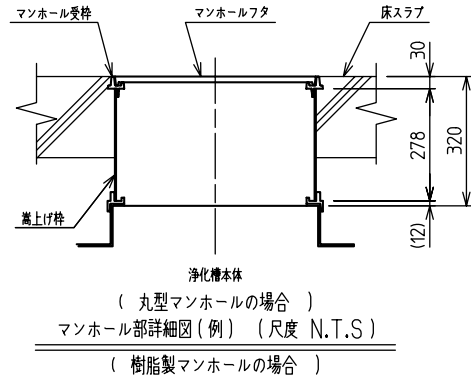
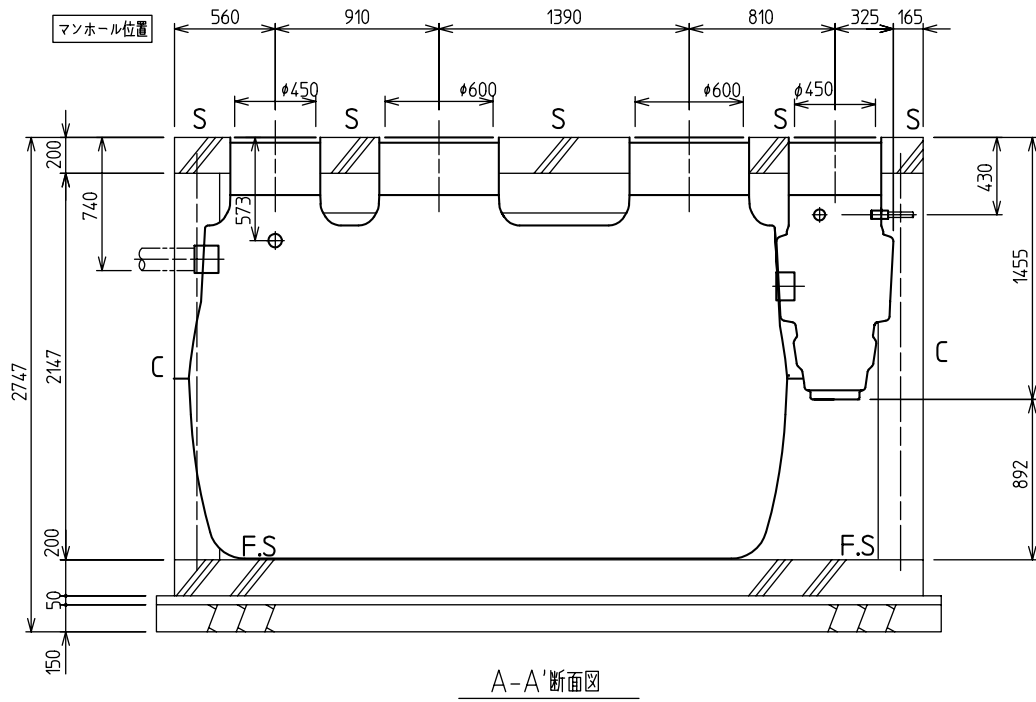
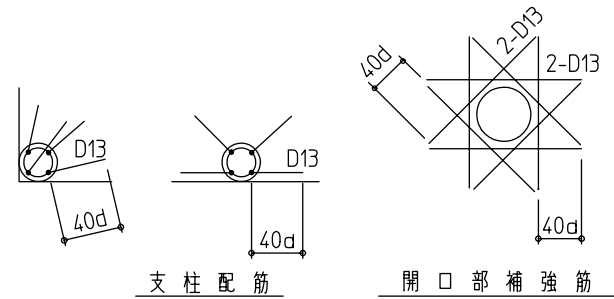
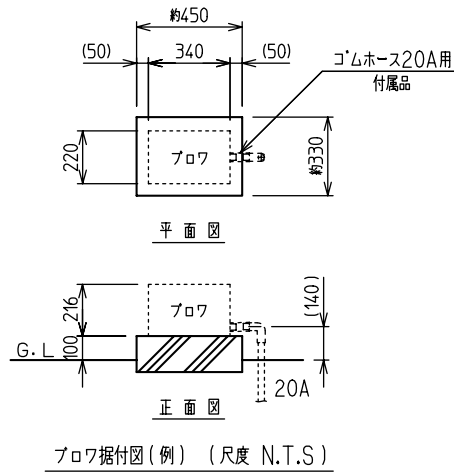
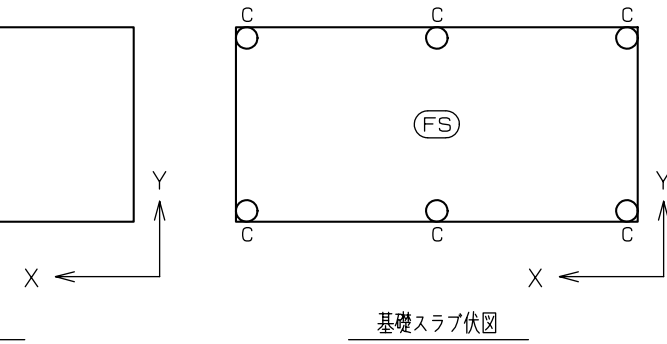


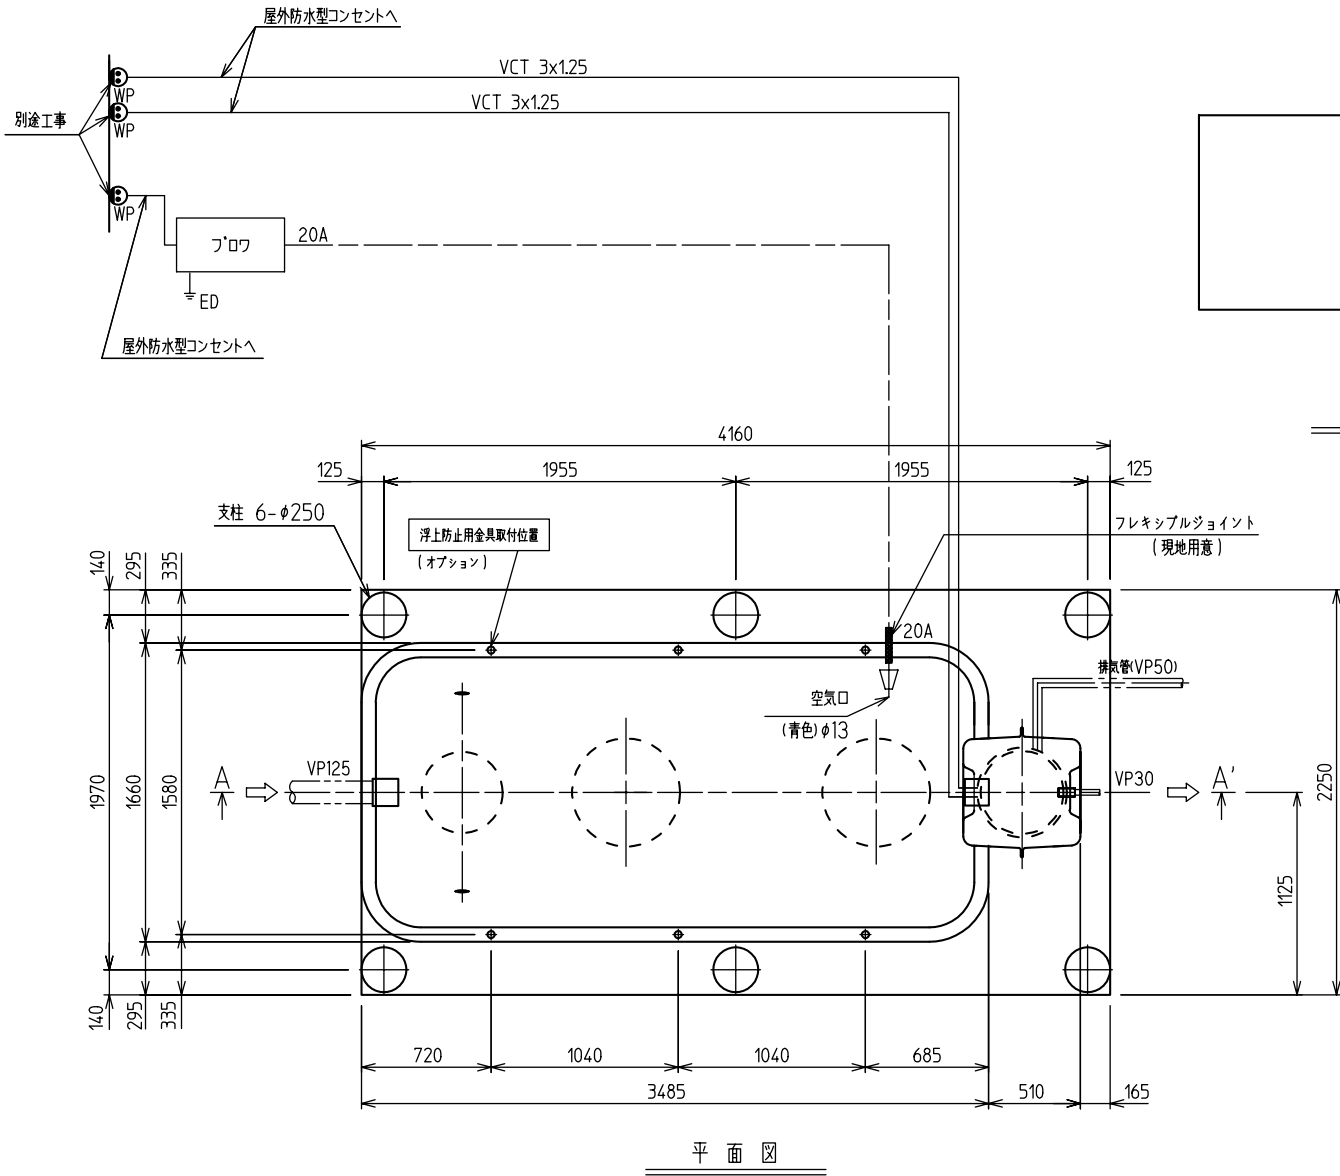

- 注記)
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント (アースターミナル付) を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器 (ELB) を付けてください。
(放流ポンプの電源には、各ポンプ毎に1個ずつ取付けてください。)
 3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図 (例)」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 「マンホール部詳細図 (例)」は樹脂製マンホールの場合を記載しています。鋼鉄製マンホールの場合は別紙 (図面番号 YUE73312 : マンホール部詳細図) をご確認ください。
 5. 流入管、流出管、臭突管、排気管、空気管 (浄化槽一機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
 6. プロウは仕様異なる場合があります。
 7. 放流ポンプの配線は、内径28mm以上の電線管を使用してください。
(電線管内にポンプのプラグを通す場合は、内径36mm以上の電線管を使用してください。その際、電線管の接合部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。)
 8. 放流ポンプの電線管端部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。
 9. 放流ポンプ槽が付く場合は、必ず臭突管工事を行ってください。
 10. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 11. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

浮上防止用金具 (オプション例)

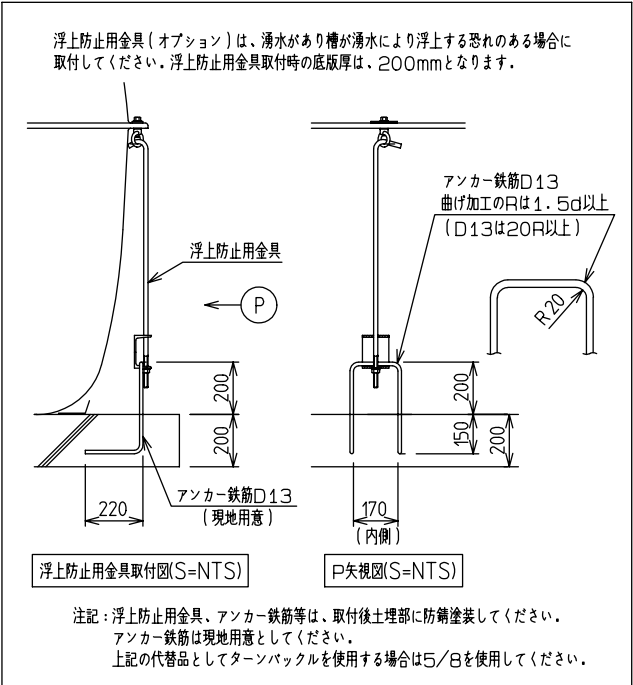

注記：浮上防止用金具、アンカー鉄筋等は、取付後土埋部に防錆塗装してください。
アンカー鉄筋は現地用意としてください。
上記の代替品としてターンバックルを使用する場合は5/8を使用してください。

製図	クニイ	09-11-02	第 三 角 法	品名	駐車場(4t以下)仕様・深埋め300
審査	オオヌマ	09-11-02	入 庫 入 庫	尺 寸	KGRN-18P セコウス
承認	フルイチ	09-11-02	09-11-02 庫	1 : 30	
株式会社 ハウステック				結 核 図 番	YUC 210770