

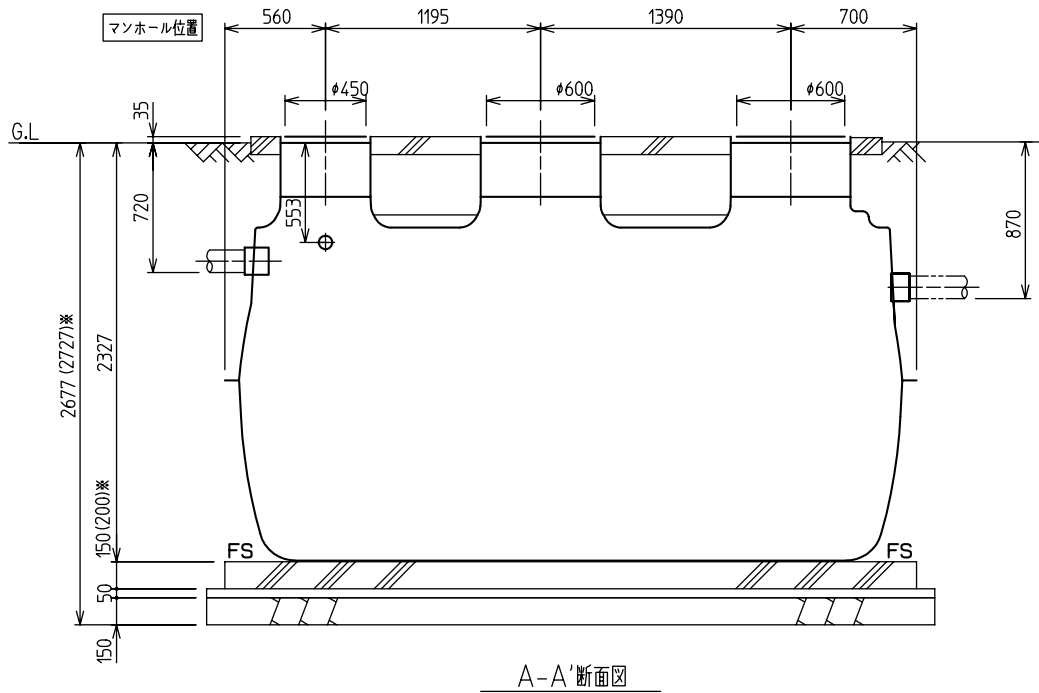
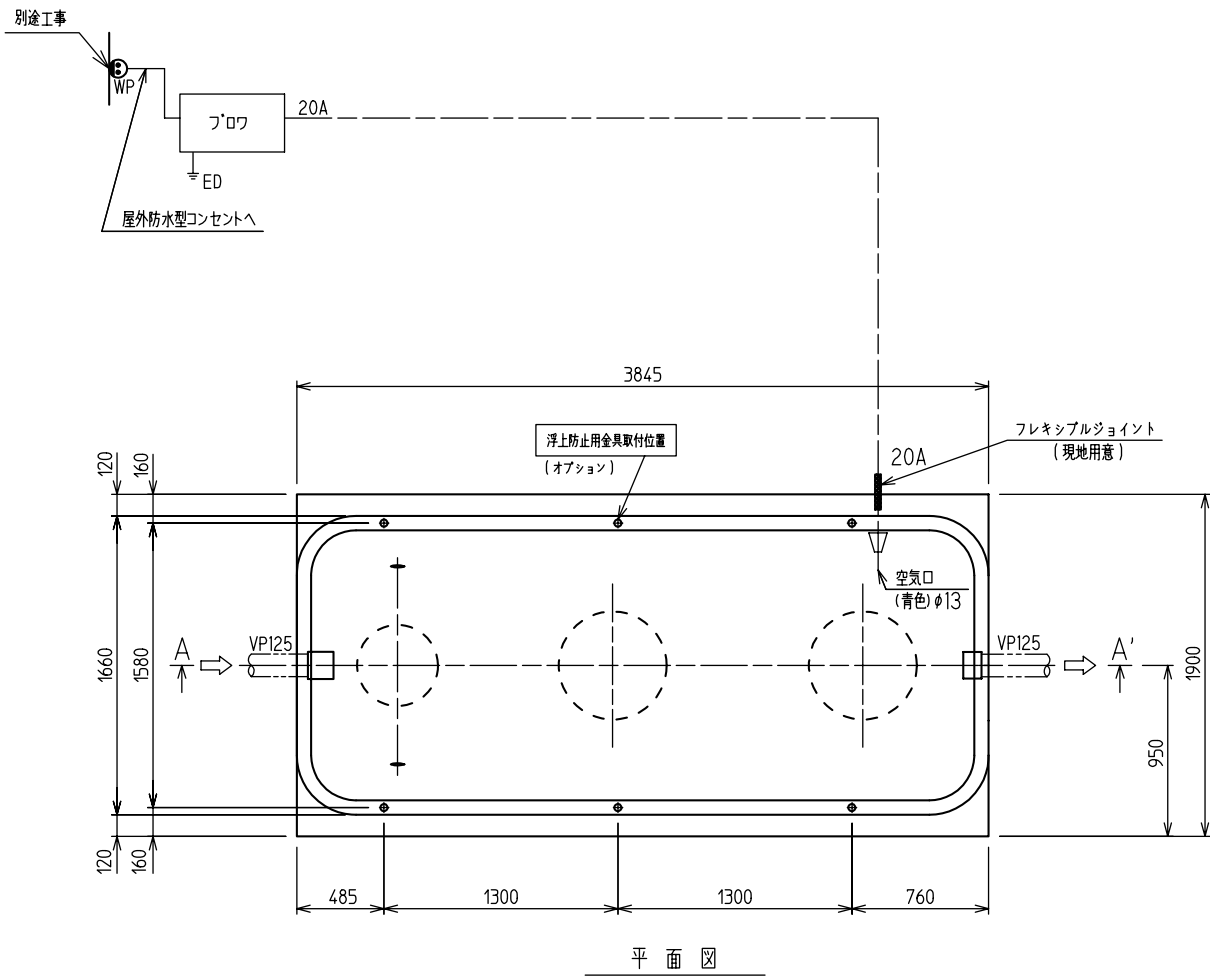
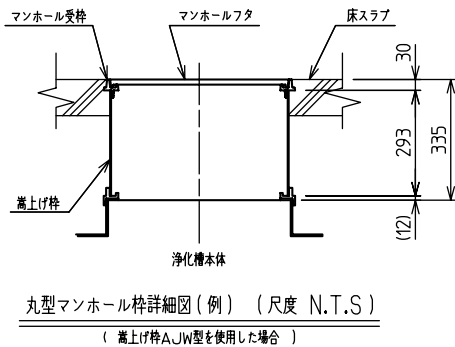


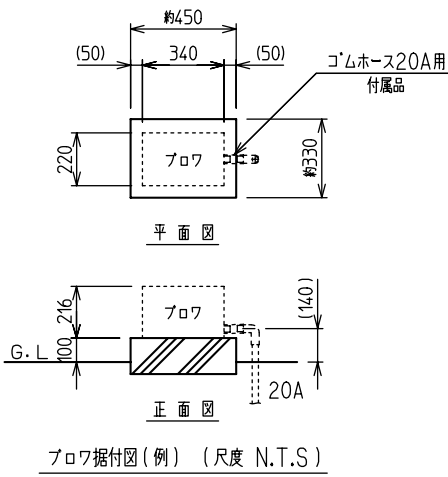


A-A'断面図

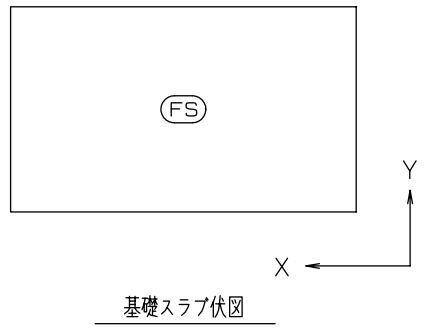

- 【注記】
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント（アースターミナル付）を用意してください。（別途工事）
電源の一次側には、漏電遮断器（ELB）を付けてください。
 3. 嵩上げ枠は「丸型マンホール枠詳細図（例）」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 流入管、流出管、臭突管、空気管（浄化槽機器）、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
 5. フロワは仕様異なる場合があります。
 6. A-A' 断面図及び配筋仕様中の（ ）※寸法は湧水仕様時の仕様です。
 7. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 8. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配		筋		仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様				
基礎スラブ	150 (200)※	FS	X方向	D13	◎200	シングル	
				(D10	◎200	ダブル)※	
			Y方向	D13	◎200	シングル	
				(D10	◎200	ダブル)※	
(注記)							
鉄筋 : SD295A							
コンクリート : FC=21N/mm ²							
地下水位 : 仕上げ面-500以下(湧水仕様時)							

浮上防止用具（オプション例）

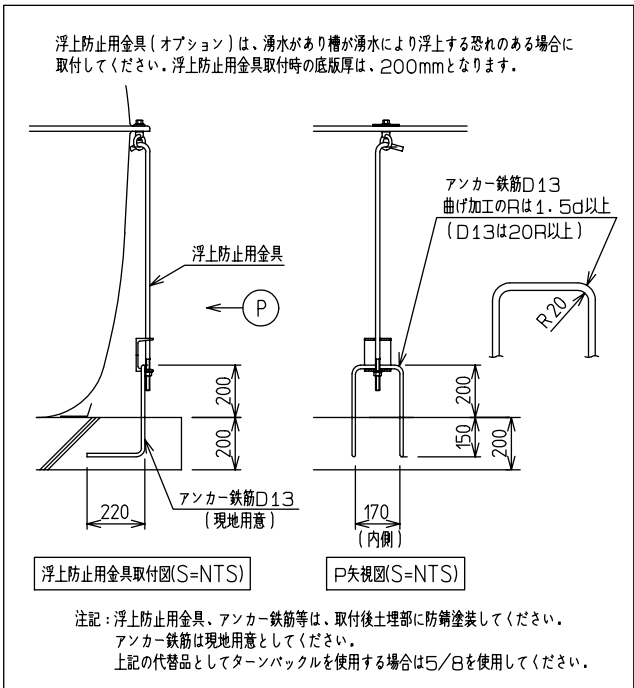

【注記】浮上防止用具、アンカー鉄筋等は、取付後土埋部に防錆塗装してください。
アンカー鉄筋は現地用意としてください。
上記の代替品としてターンバックルを使用する場合は5/8を使用してください。

製図	クニイ	09-11-02	第三角法	品名	土埋め仕様・深埋め300
審査	オオスマ	09-11-02	入庫 09-11-02	尺度	KGRN-21 セコウス
承認	フルイチ	09-11-02	庫	1:30	
株式会社 ハウステック				結核図書	YUC 210774