

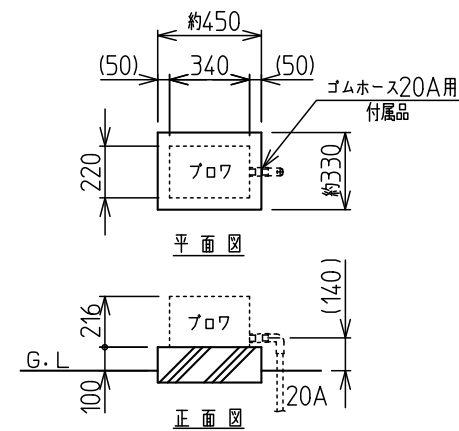
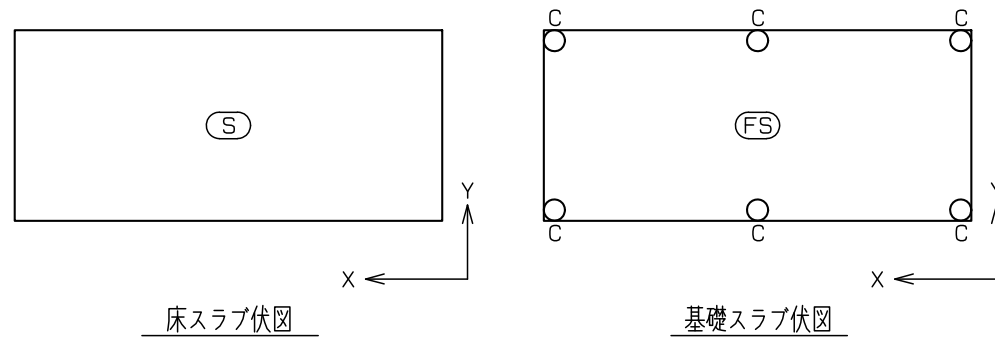
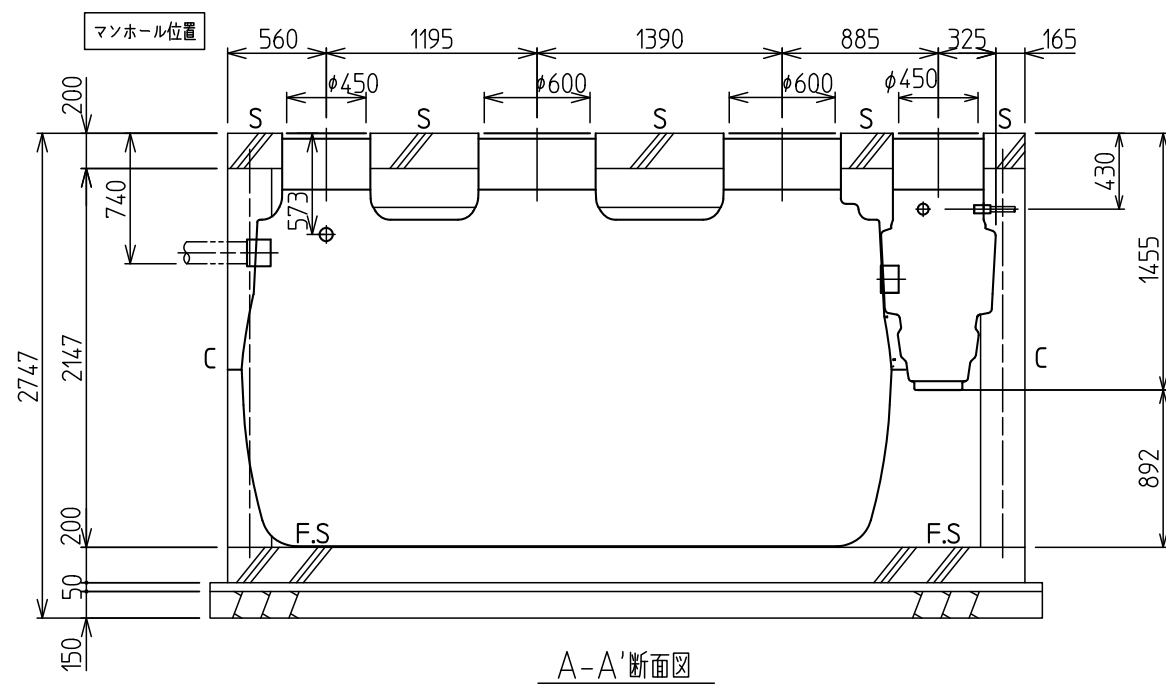


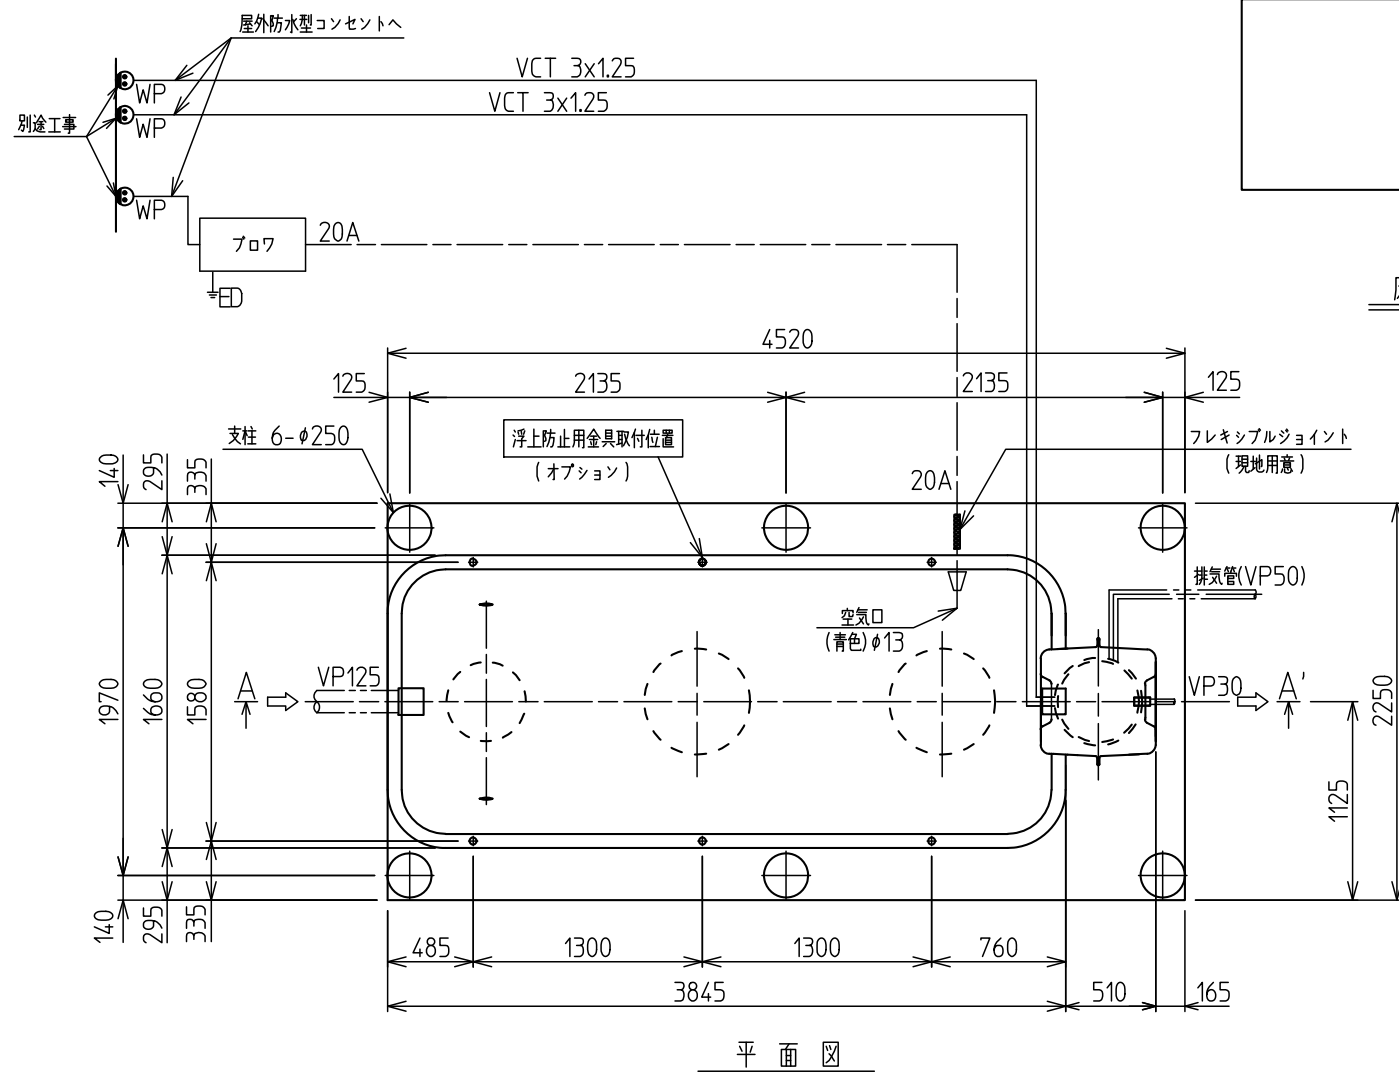

ブロー据付図(例) (尺度 N.T.S)

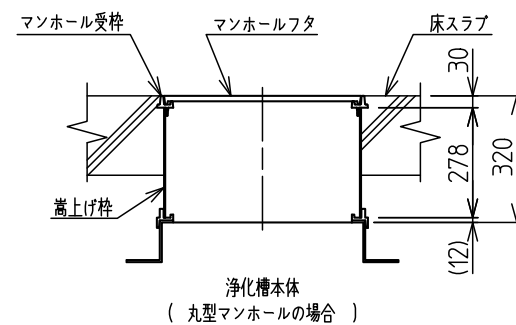

マンホール部詳細図(例) (尺度 N.T.S.)
(樹脂製マンホールの場合)

- 注記)
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント（アースターミナル付）を用意してください。（別途工事）
電源の一次側には、漏電遮断器（ELB）を付けてください。
（放流ポンプの電源には、各ポンプ毎に1個ずつ取付けてください。）
 3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図（例）」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 「マンホール部詳細図（例）」は樹脂製マンホールの場合を記載しています。铸铁製マンホールの場合は別紙（図面番号YUE73312：マンホール部詳細図）をご確認ください。
 5. 流入管、流出管、臭突管、排気管、空気管（浄化槽へ機器）、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
 6. プロフは仕様異なる場合があります。
 7. 放流ポンプの配線は、内径28mm以上の電線管を使用してください。
（電線管内にポンプのプラグを通す場合は、内径36mm以上の電線管を使用してください。その際、電線管の接合部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。）
 8. 放流ポンプの電線管端部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。
 9. 放流ポンプ槽が付く場合は、必ず臭突管工事を行ってください。
 10. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 11. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配			筋		仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様					
床スラブ	200	S	X方向	D10	◎200	ダブル		
			Y方向	D10	◎200	ダブル		
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	◎200	ダブル		
			Y方向	D13	◎200	ダブル		
柱	φ250	C	主 筋	4-D13		HOOP	D10◎100	

(注 記)

鉄 筋 : SD295A


コンクリート : FC=21N/mm²

開口部補強筋 : 各1-D13 ダブル


駐車場仕様 : 乗用車(T-2)安全荷重5kN

: 4t車(T-6)安全荷重15kN

地下水位 : 仕上げ面-500以下(湧水仕様)

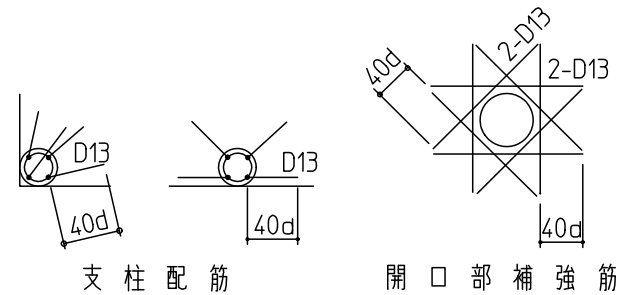

浮上防止用金具（オプション例）

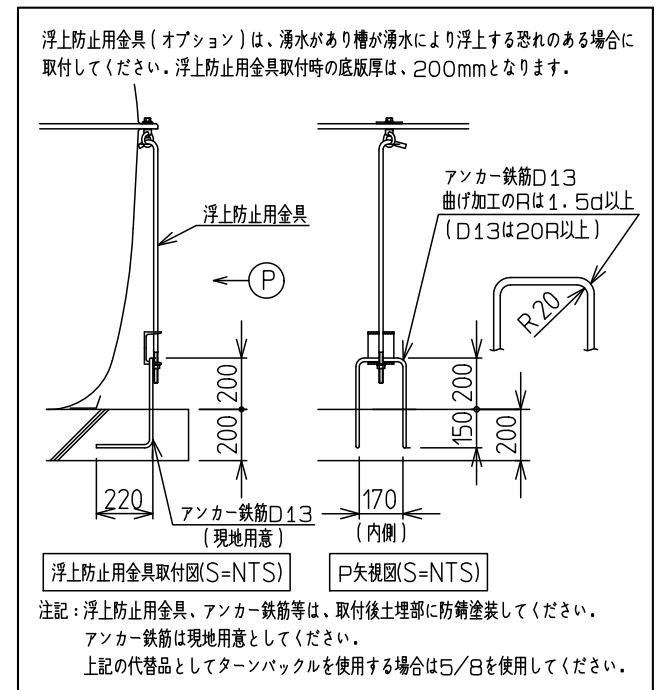

製 図	クニイ	09-11-03	第 三 角 法	品名 駐車場(4t以下)仕様・深埋め300 KGRN-21P 施工図
審 査	オオスマ	09-11-03	入庫 尺 度 1 : 30	
		09-11-03		
承 認	フルイチ	09-11-03	庫	
株式会社 ハウステック				結城四番 YUC210782