




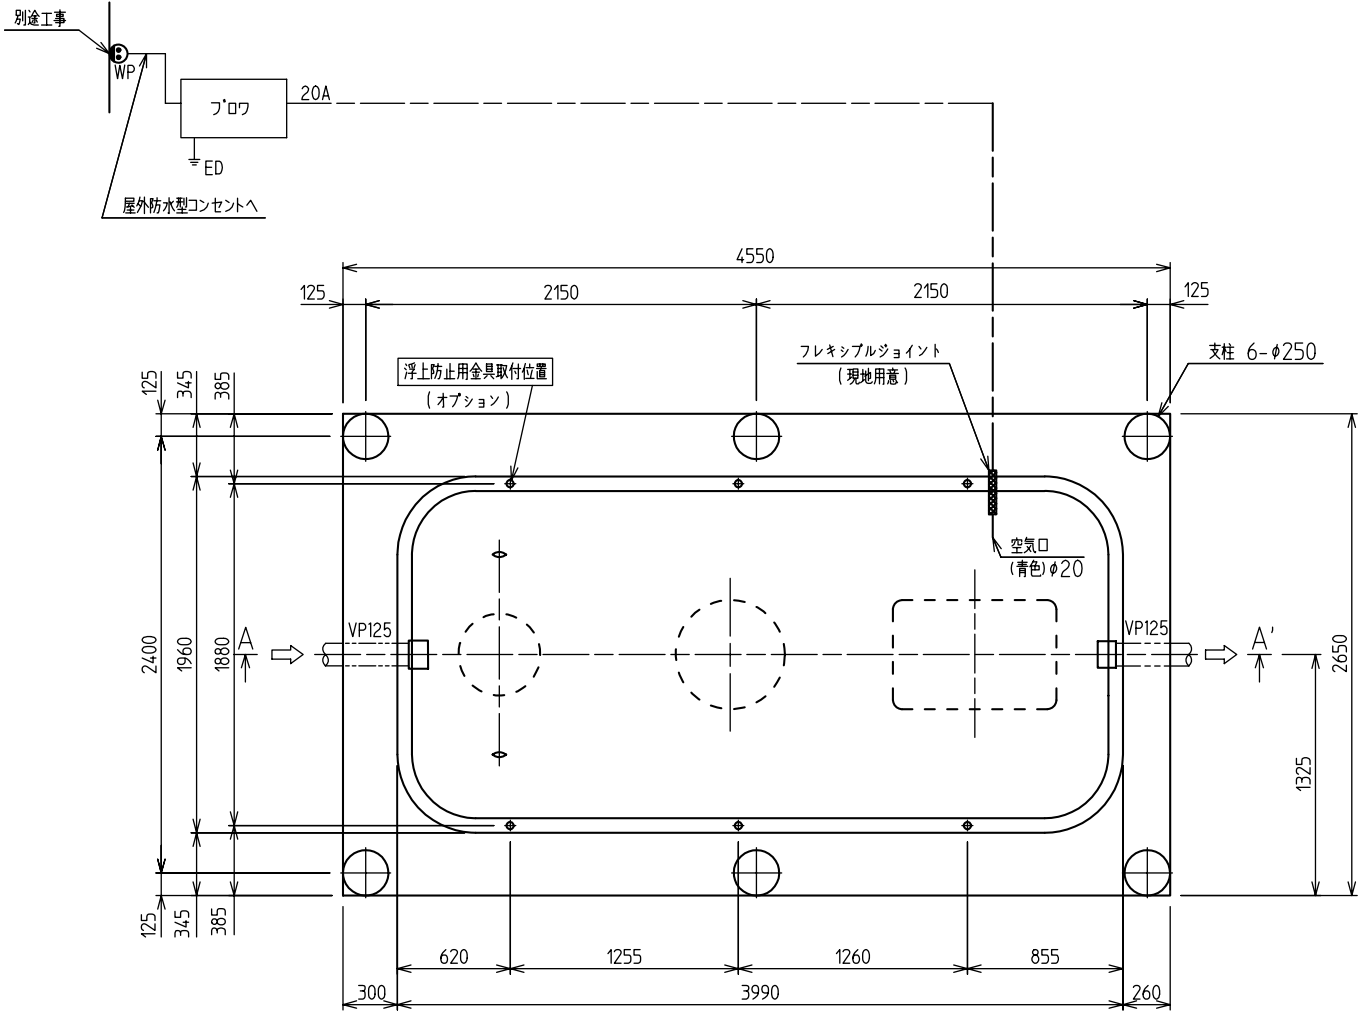


平面図

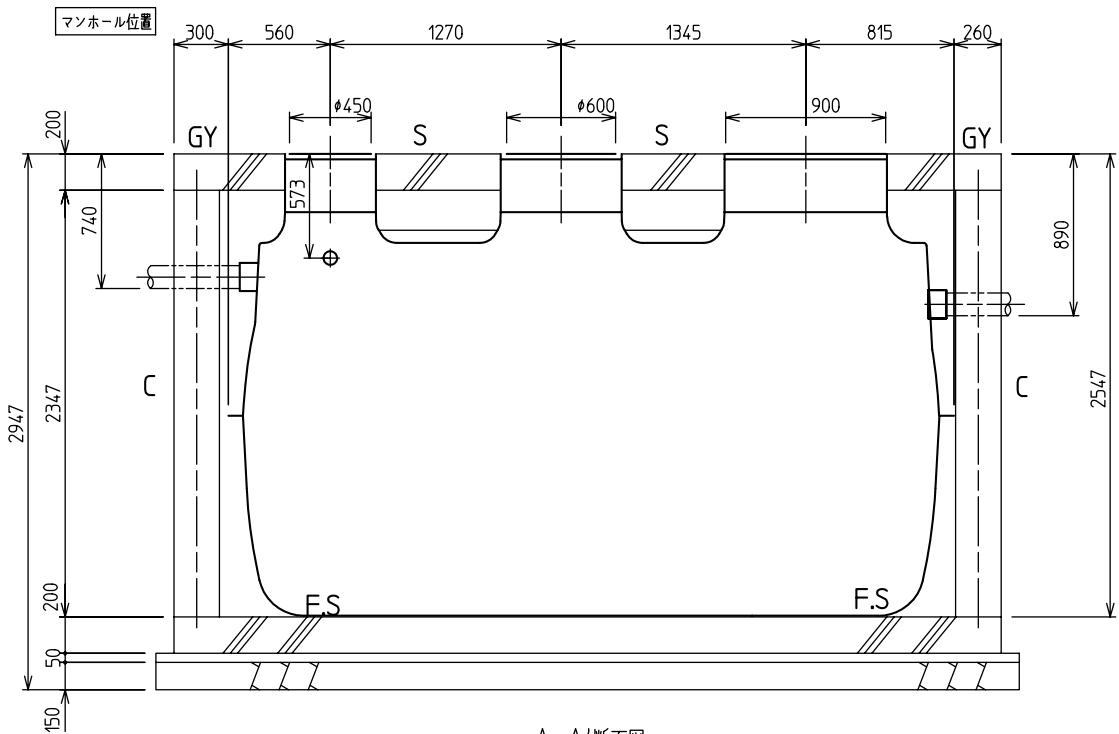


A-A'断面図

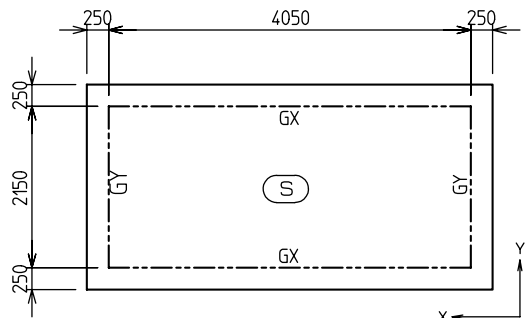


床スラブ伏図

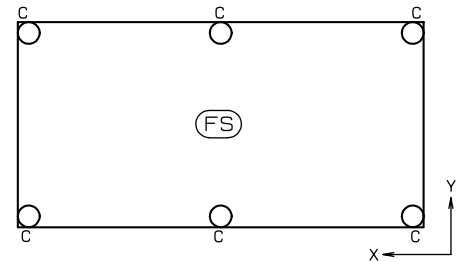

基礎スラブ伏図

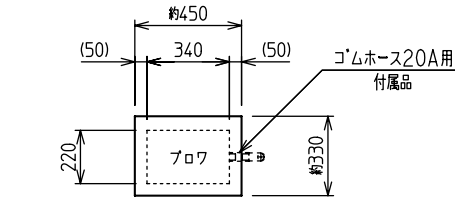


平面図

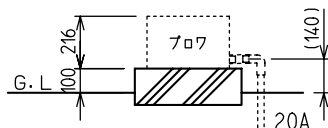

正面図


フロワ据付図(例) (尺度 N.T.S.)

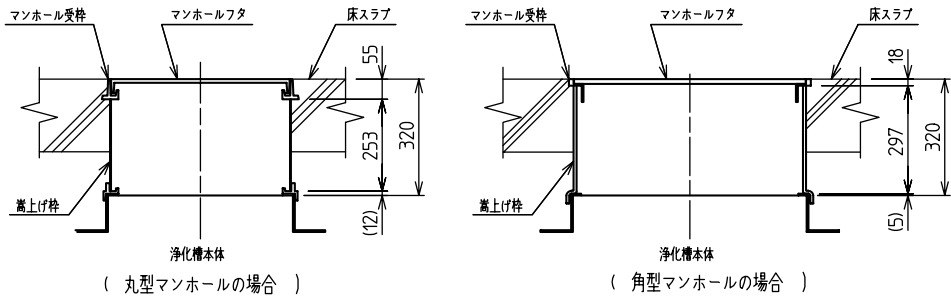

マンホール部詳細図(例) (尺度 N.T.S.)


- 注記]
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
 3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 流入管、流出管、臭突管、空気管(浄化槽~機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
 5. フロワは仕様異なる場合があります。
 6. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 7. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配		筋		仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様				
床スラブ	200	S	X方向	D13	◎200	ダブル	
			Y方向	D13	◎200	ダブル	
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	◎200	ダブル	
			Y方向	D13	◎200	ダブル	
柱	φ250	C	主 筋	4-D13	HOOP	D10◎100	
仮想梁	250W X 200H	GX	X方向	2-D13上下	STR	D10◎200	
		GY	Y方向	2-D13上下			
(注記)							
鉄			筋 : SD295A				
コンクリート			: FC=21N/mm ²				
開口部補強筋			: 各1-D13 ダブル				
駐車場仕様			: 大型車(T-20)安全荷重50kN				
地下水位			: 仕上り面-500以下(湧水仕様時)				

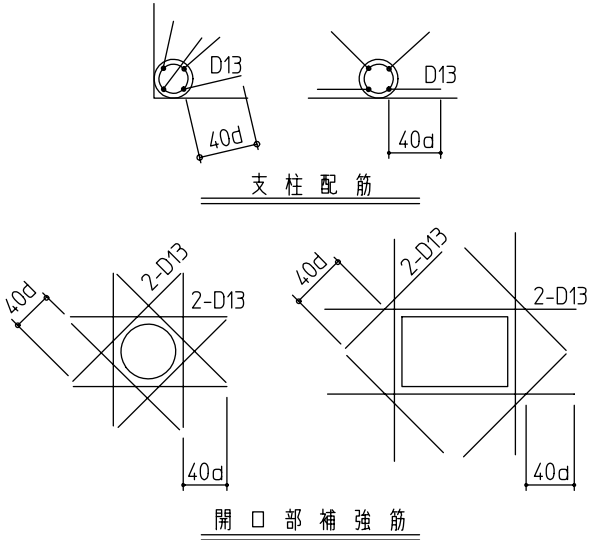

浮上防止用金具(オプション例)

浮上防止用金具(オプション)は、湧水があり槽が湧水により浮上する恐れのある場合に取付してください。浮上防止用金具取付時の底版厚は、200mmとなります。

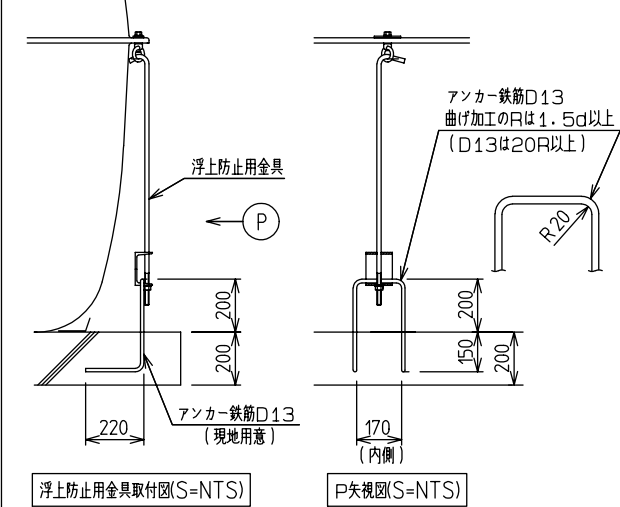

注記：浮上防止用金具、アンカー鉄筋等は、取付後土埋部に防錆塗装してください。
アンカー鉄筋は現地用意してください。
上記の代替品としてターンバックルを使用する場合は5/8を使用してください。

製図	ヒラカワ	09-07-09	第三角法	品名	大型車仕様・深埋め300
審査	オオヌマ	09-07-09	1:30	KGRN-30セコウス	
承認	ヒビノ	09-07-09	1:30	YUC 210802	

株式会社 ハウステック

結城図番

YUC 210802

