
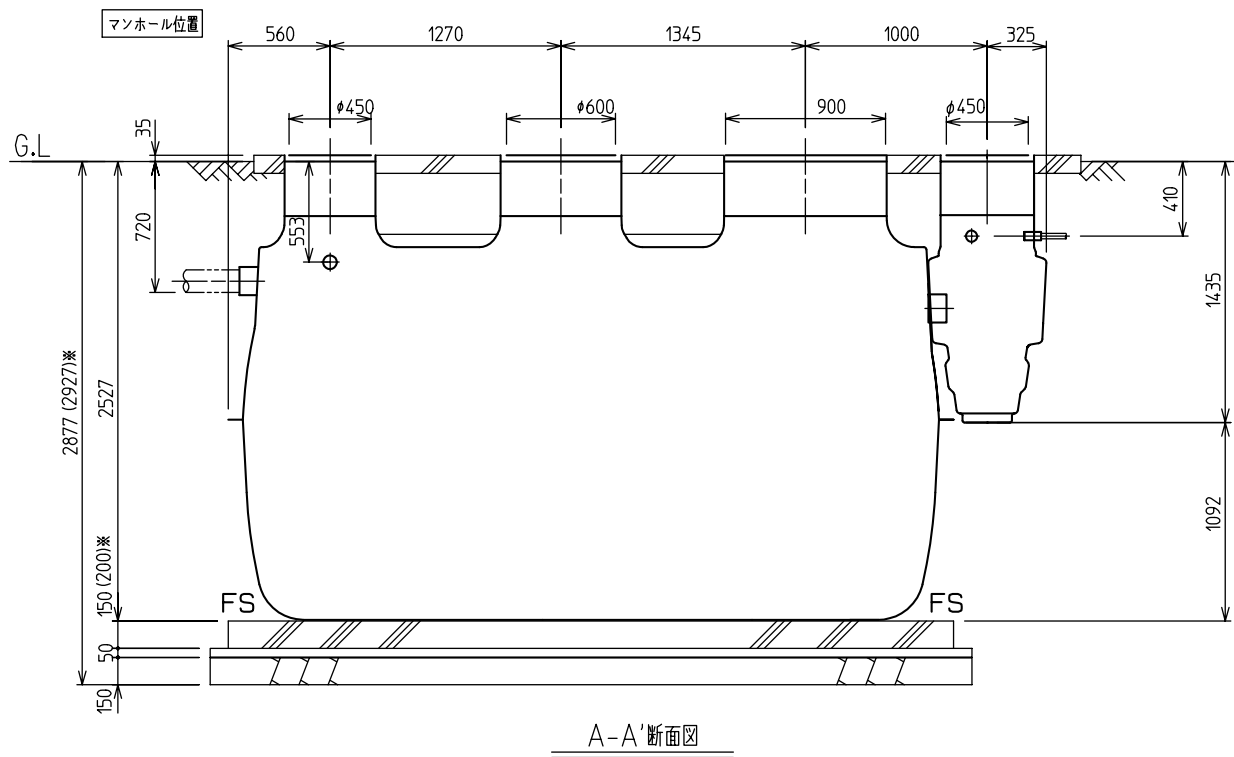


- 【注記】
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンクリート（アースターミナル付）を用意してください。（別途工事）
電源の一次側には、漏電遮断器（ELB）を付けてください。
（放流ポンプの電源には、各ポンプ毎に各々取付けてください。）
 3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図（例）」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 流入管、流出管、臭突管、排気管、空気管（浄化槽～機器）、電気配線、電線管は現地に用意ください。
 5. プロフは仕様が異なる場合があります。
 6. A-A' 断面図及び配筋仕様中の（ ）※寸法は清水仕様時の仕様です。
 7. 放流ポンプの配線は、内径28mm以上の電線管を使用してください。
（電線管内にポンプのプラグを通す場合は、内径36mm以上の電線管を使用してください。その際、電線管の接合部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。）
 8. 放流ポンプの電線管端部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。
 9. 放流ポンプ槽が付く場合は、必ず臭突管工事を行ってください。
 10. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 11. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配		仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様		
基礎スラブ	150 (200)※	FS	X方向	D13 ②200	シングル
				(D10 ②200	ダブル)※
			Y方向	D13 ②200	シングル
				(D10 ②200	ダブル)※
(注記)					
鉄		筋 : SD295A			
コンクリート		: FC=21N/mm ²			
地下水位		: 仕上げ面-500以下(湧水仕様時)			

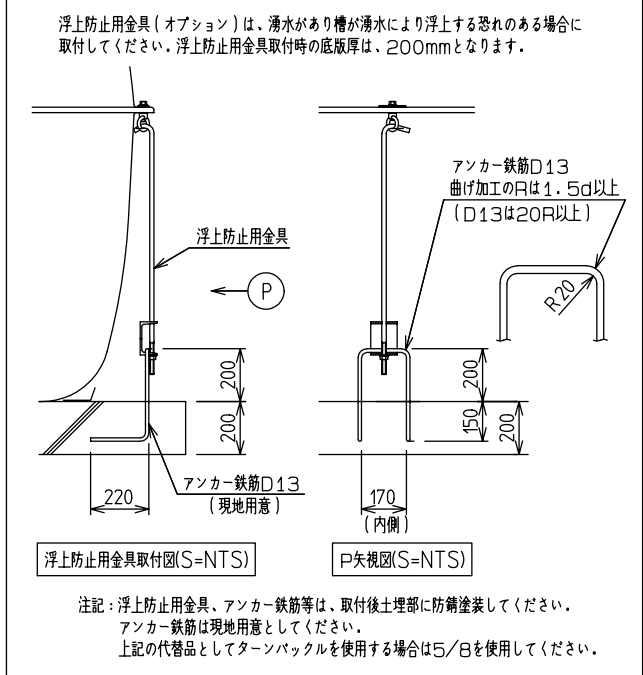

製 図	ヒラカワ	09-07-09	第 三 角 法		品名 土埋め仕様・深埋め300	
審 査	オオスマ	09-07-09	入 庫 09-07-09	尺 度 1 : 30		KGRN-30Pセコウス*
承 認	ヒビノ	09-07-09				

株式会社 ハウステック	結城 図番	YUC 210804	△
-------------	-------	------------	---