

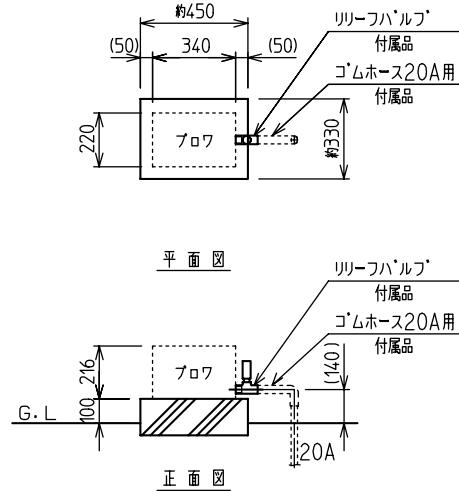
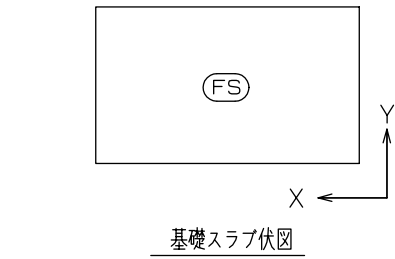
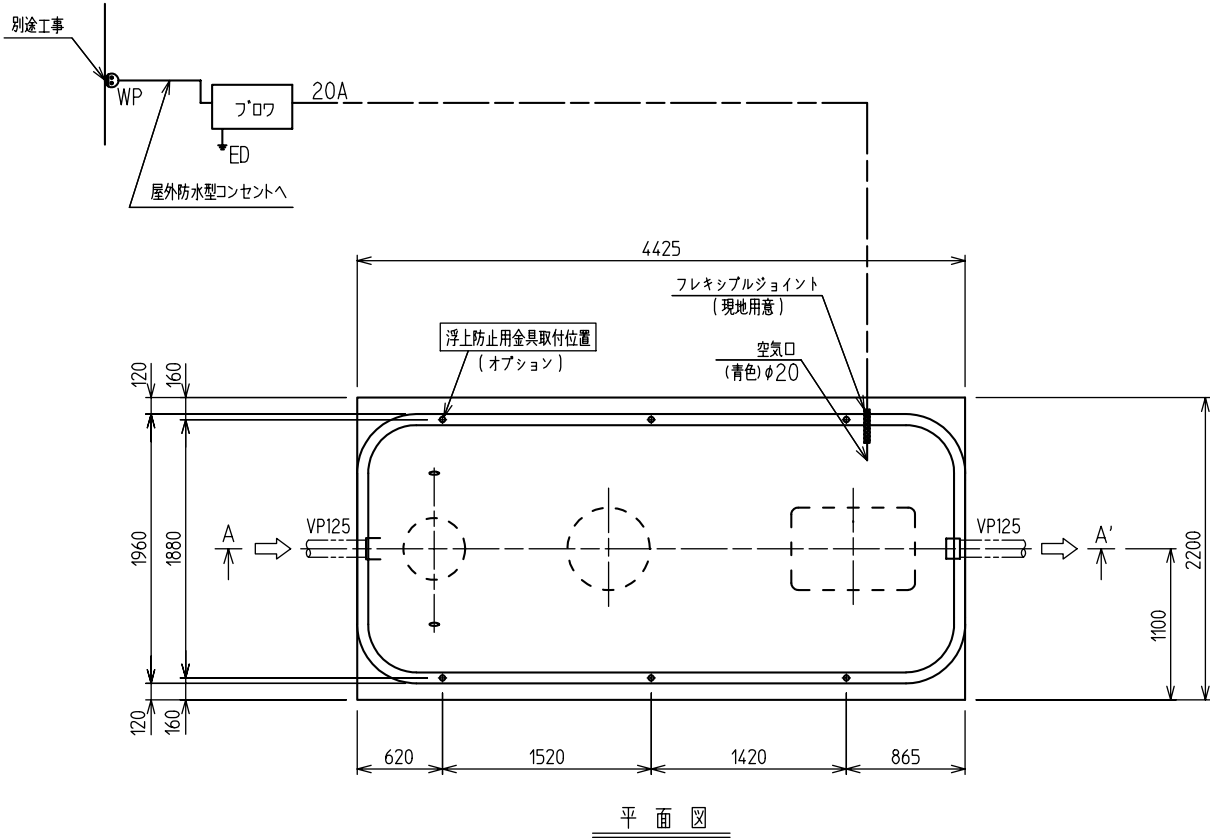
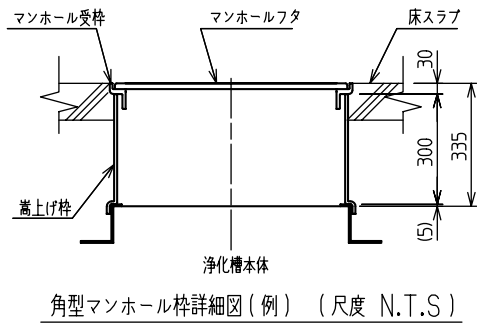


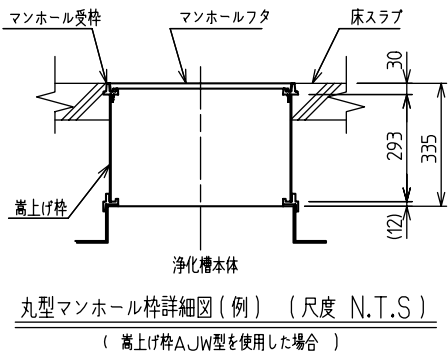


フロワ据付図(例) (尺度 N.T.S)

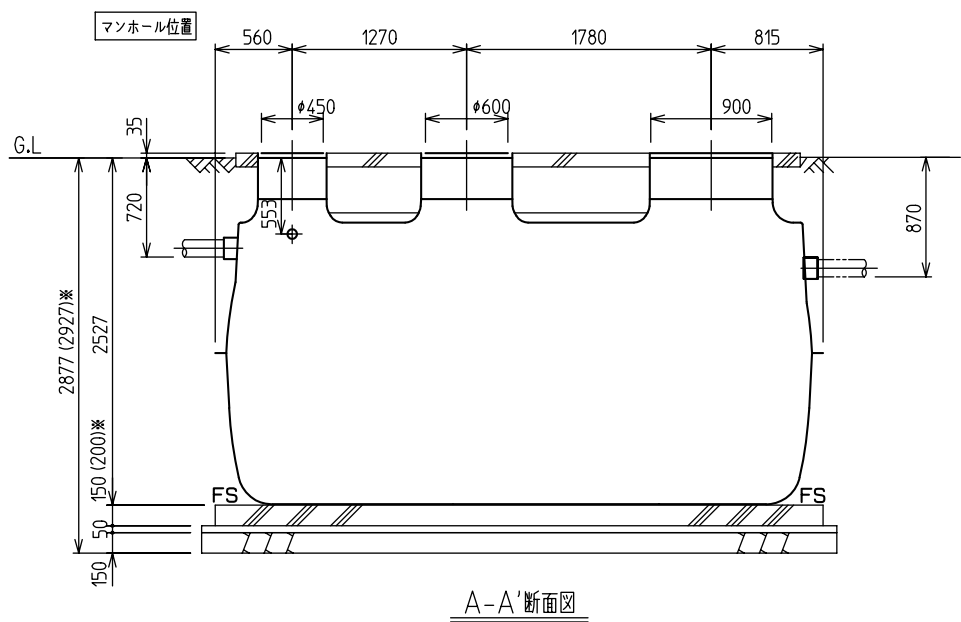

- 【注記】
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。〔別途工事〕
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
 3. 嵩上げ枠は「丸型マンホール枠詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 流入管、流出管、臭突管、空気管(浄化槽～機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
 5. フロワは仕様異なる場合があります。
 6. A-A'断面図及び配筋仕様中の〔 〕※寸法は湧水仕様時の仕様です。
 7. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 8. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配		筋		仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様				
基礎スラブ	150 (200)※	FS	X方向	D13 (D10	⊙200 ⊙200	シングル ダブル)※	
			Y方向	D13 (D10	⊙200 ⊙200	シングル ダブル)※	
(注記)							
鉄筋 : SD295A							
コンクリート : FC=21N/mm ²							
地下水位 : 仕上げ面-500以下(湧水仕様時)							

浮上防止用金具(オプション例)

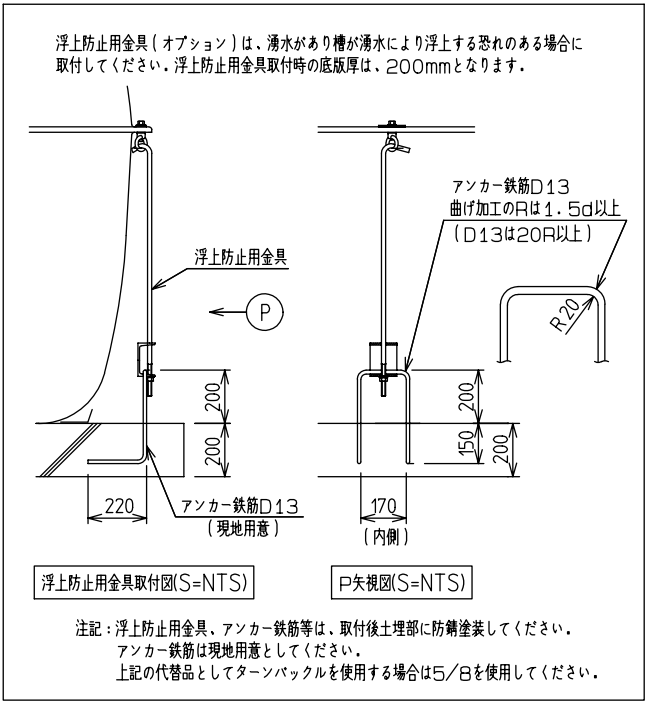

製図	ヒラカワ	09-07-09	第三角法	品名	土埋め仕様・深埋め300
審査	オオヌマ	09-07-09	入庫	1:40	KGRN-35セコウス'
			09-07-09 庫		
承認	ヒビノ	09-07-09		結城 図番	YUC 210810
株式会社 ハウステック					△