




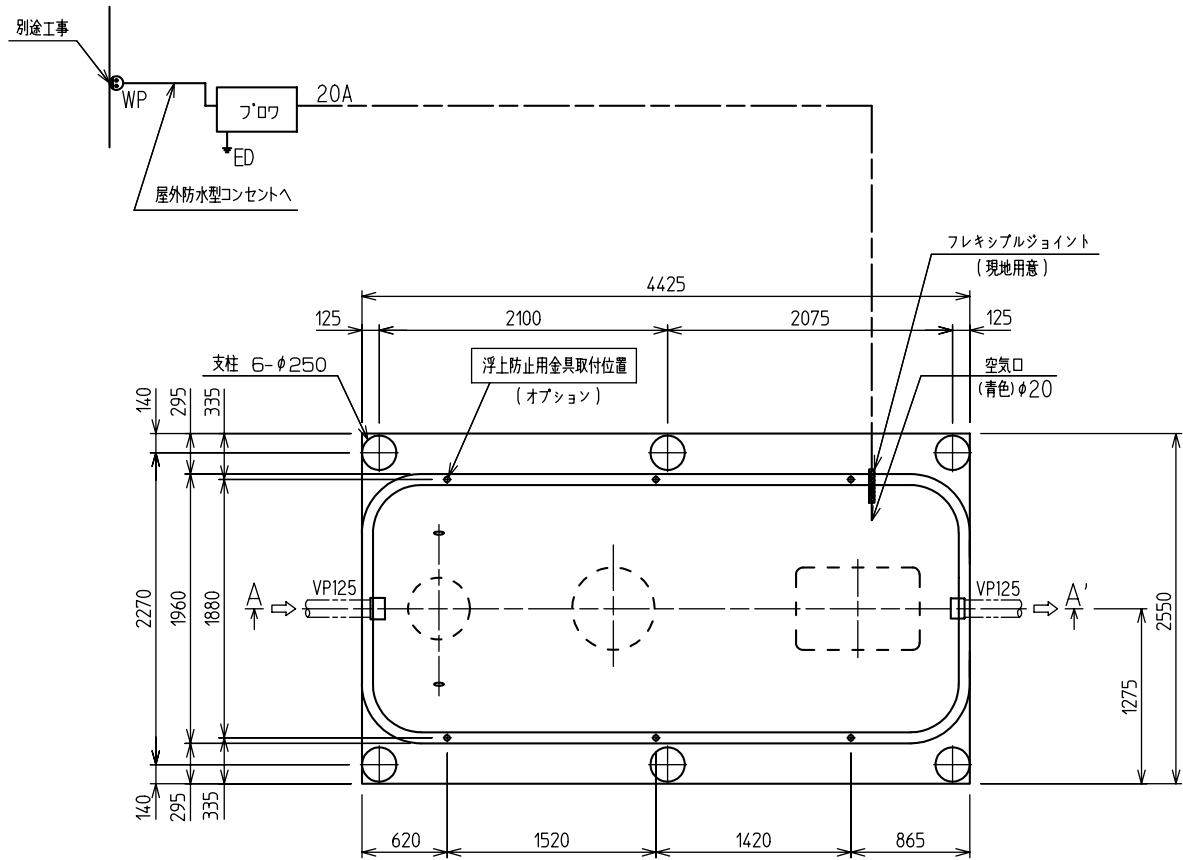

平面図


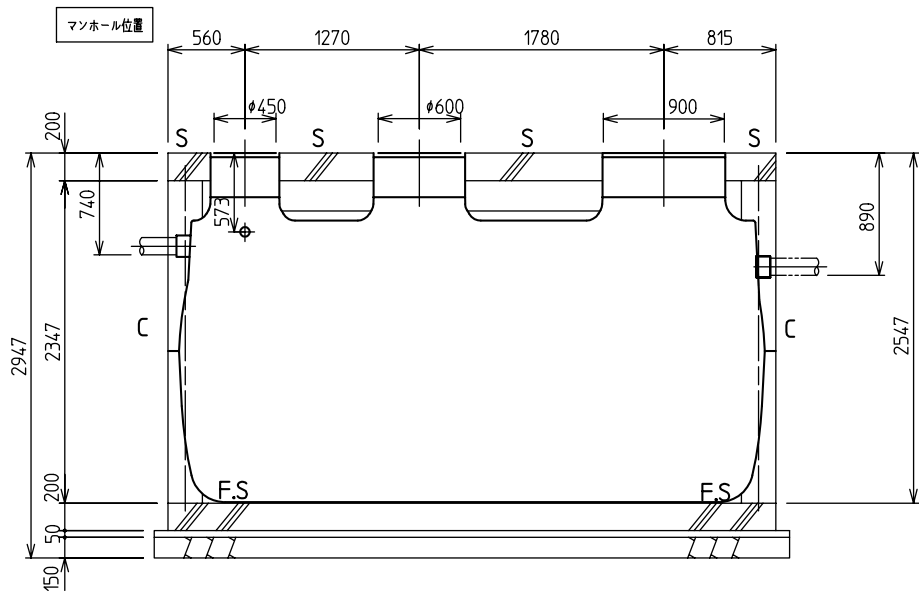


A-A'断面図

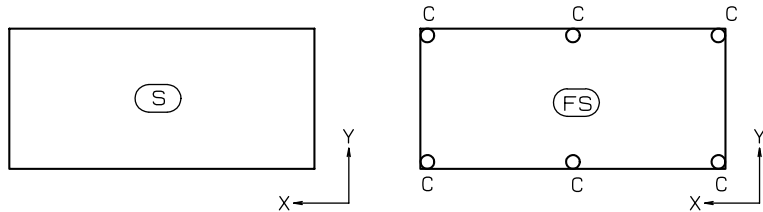


床スラブ伏図

基礎スラブ伏図

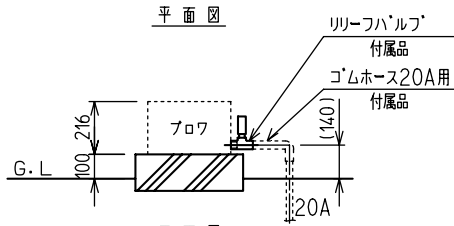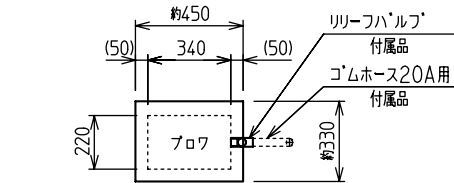

フロワ据付図(例) (尺度 N.T.S)

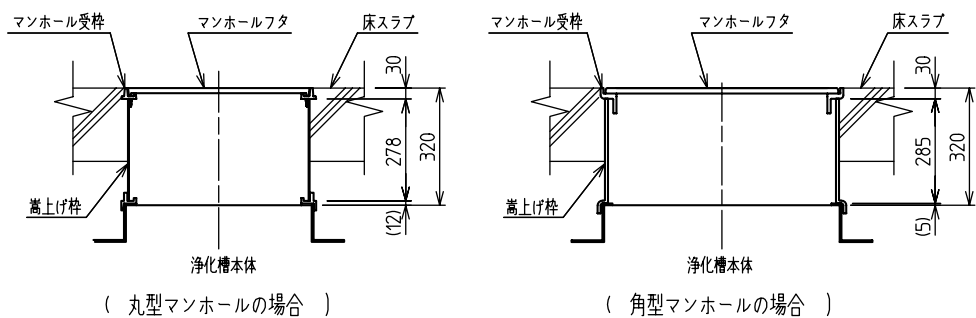

マンホール部詳細図(例) (尺度 N.T.S)
(樹脂製マンホールの場合)

- 注記)
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
 3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 「マンホール部詳細図(例)」は樹脂製マンホールの場合を記載しています。鋳鉄製マンホールの場合は別紙(図面番号YUE73312:マンホール部詳細図)をご確認ください。
 5. 流入管・流出管・臭突管・排気管・空気管(浄化槽~機器)、電気配線、電線管は現地に用ください。
 6. フロワは仕様が異なる場合があります。
 7. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 8. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配筋仕様					
名称	版厚	記号	仕様		
床スラブ	200	S	X方向	D10	φ200 ダブル
			Y方向	D10	φ200 ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	φ200 ダブル
			Y方向	D13	φ200 ダブル
柱	φ250	C	主筋	4-D13	HOOP D10φ100

(注記)


鉄筋 : SD295A

コンクリート : FC=21N/mm²


開口部補強筋 : 各1-D13 ダブル

駐車場仕様 : 乗用車(T-2)安全荷重5kN
: 駐車場(T-6)安全荷重15kN

地下水位 : 仕上面-500以下(湧水仕様時)

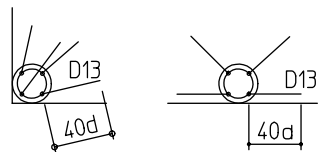


支柱配筋

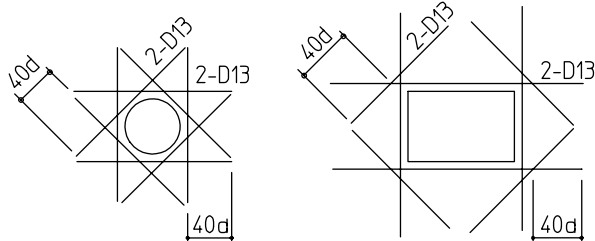

開口部補強筋

浮上防止用具(オプション例)

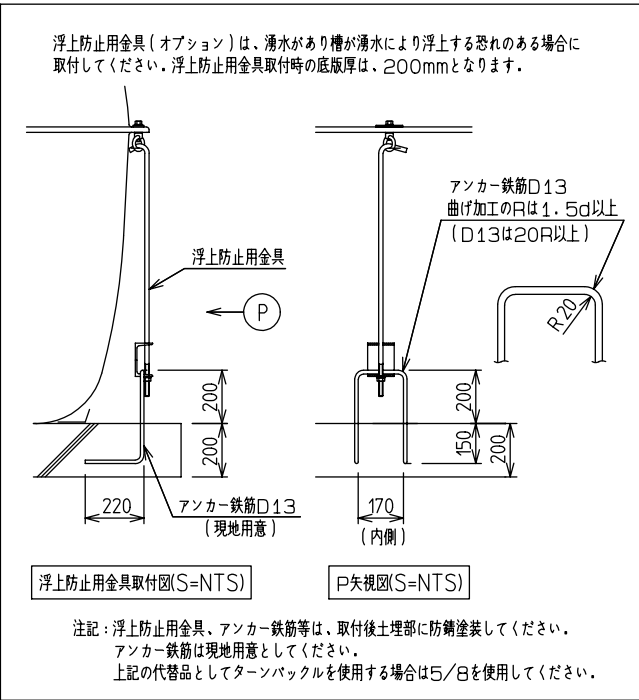

製図	ヒラカワ	09-07-09	第三角法	品名	駐車場(4t以下)仕様・深埋め300
審査	オオヤマ	09-07-09	入庫	尺度	1:40
承認	ヒビノ	09-07-09	09-07-09 庫		KGRN-35セコウス*
株式会社 ハウステック				結城 図番	YUC 210812