

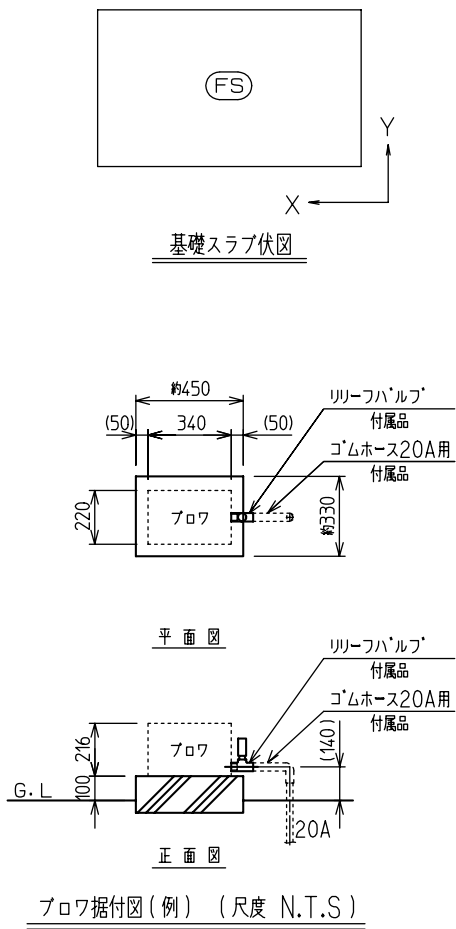
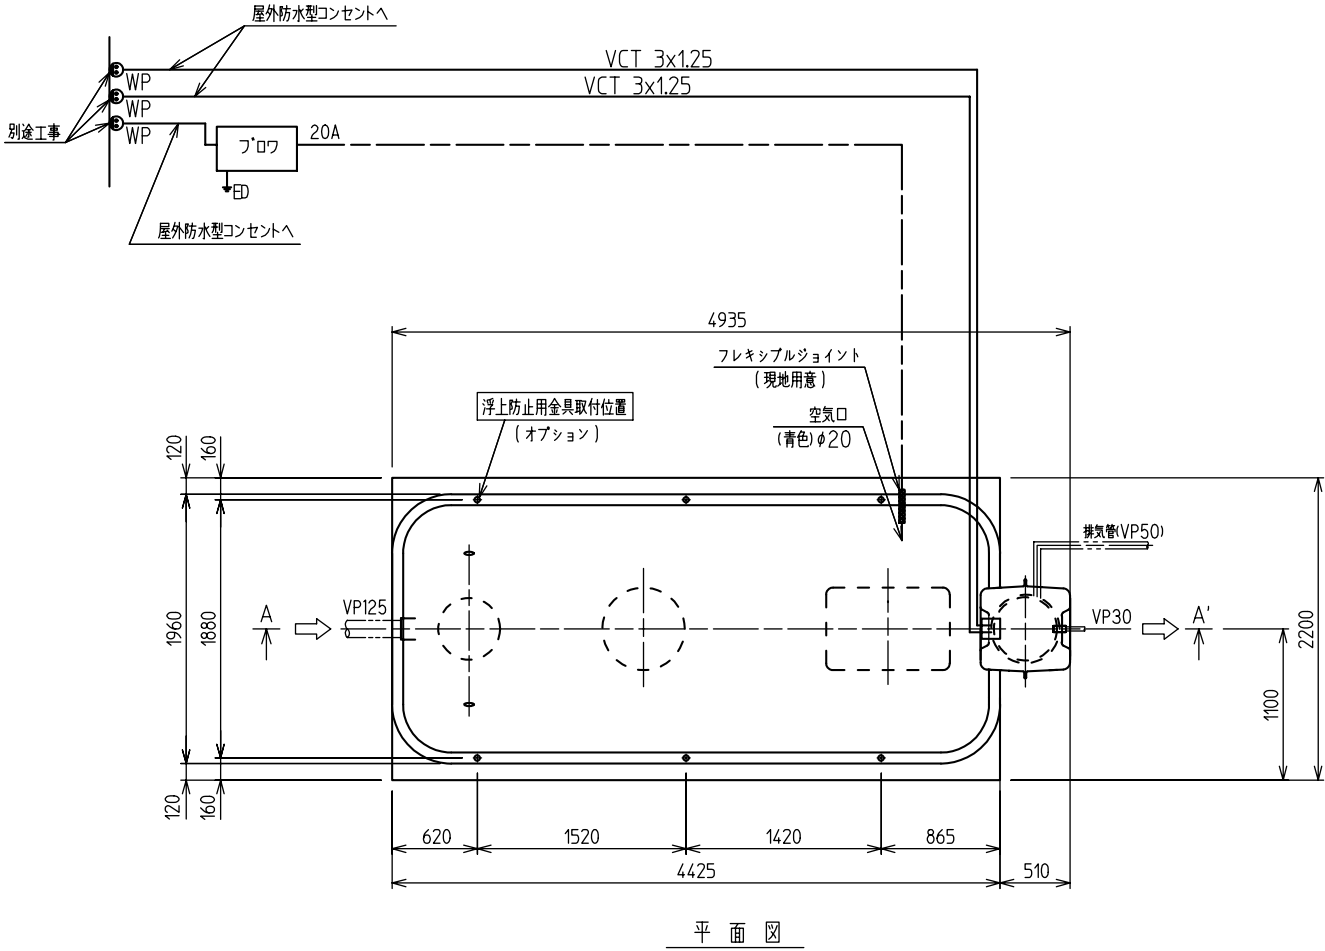


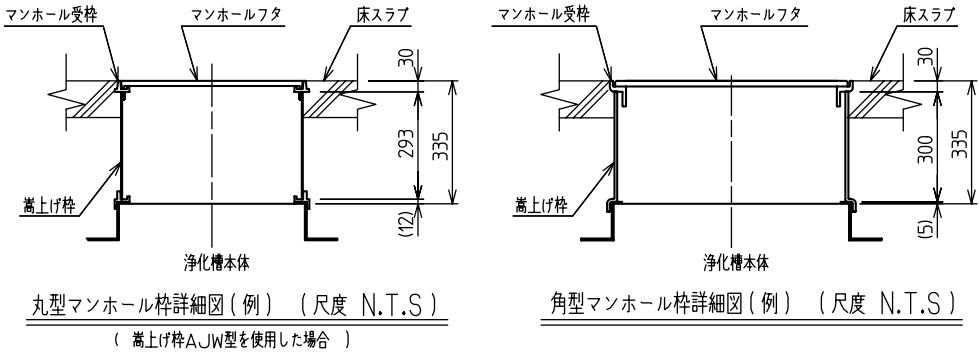


配		筋	仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様			
基礎スラブ	150 (200)※	FS	X方向	D13 (D10	◎200 ◎200	シングル ダブル)※
			Y方向	D13 (D10	◎200 ◎200	シングル ダブル)※
(注 記)						
鉄 筋 : SD295A						
コ ン ク リ ー ト : FC=21N/mm ²						
地 下 水 位 : 仕上げ面-500以下 (湧水仕様時)						

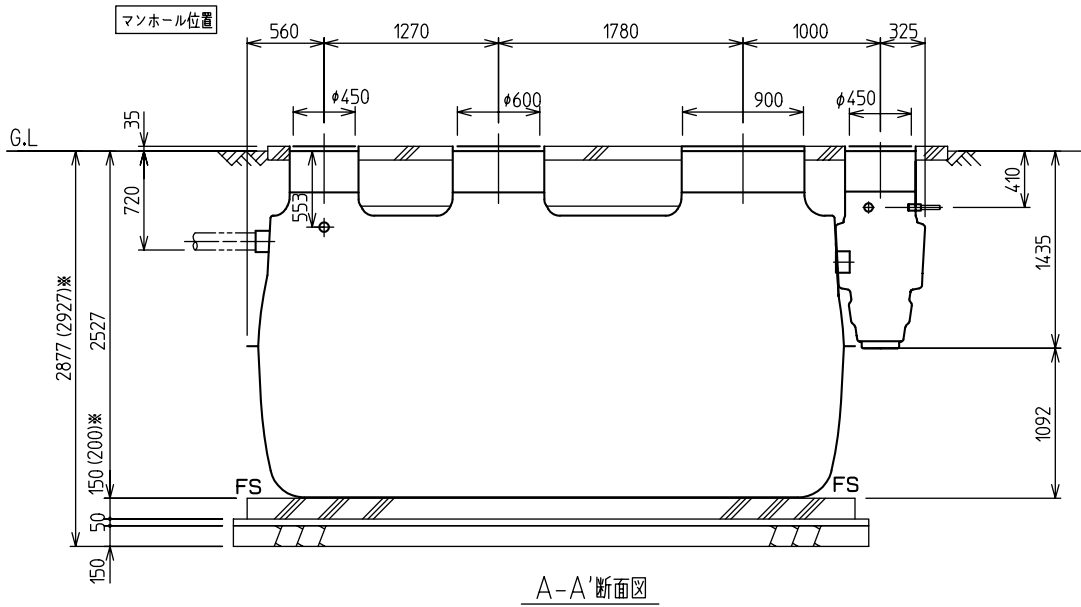

- 注記)
- 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 - 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
(放流ポンプの電源には、各ポンプ毎に1個ずつ取付けてください。)
 - 嵩上げ枠は「丸型マンホール枠詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
 - 流入管、流出管、臭突管、排気管、空気管(浄化槽-機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
 - フロワは仕様異なる場合があります。
 - A-A'断面図及び配筋仕様中の()※寸法は湧水仕様時の仕様です。
 - 放流ポンプの配線は、内径28mm以上の電線管を使用してください。
(電線管内にポンプのプラグを通す場合は、内径36mm以上の電線管を使用してください。その際、電線管の接合部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。)
 - 放流ポンプの電線管端部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。
 - 放流ポンプ槽が付く場合は、必ず臭突管工事を行ってください。
 - 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 - 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

浮上防止用金具(オプション例)

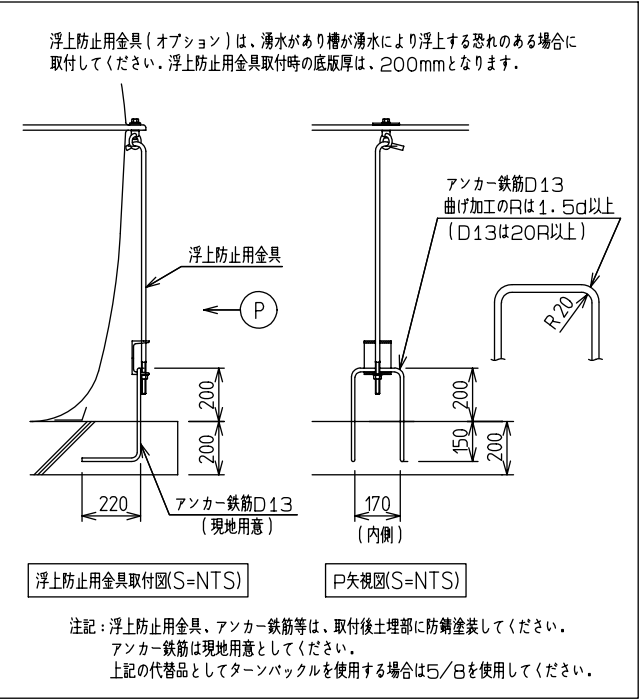

製図	ヒラカワ	09-07-09	第三角法	品名	土埋め仕様・深埋め300
審査	オオスマ	09-07-09	尺 1 : 40	KGRN-35Pセコウス*	
承認	ヒビノ	09-07-09	入庫	株式会社 ハウステック	
YUC 210816				結城 図番	