

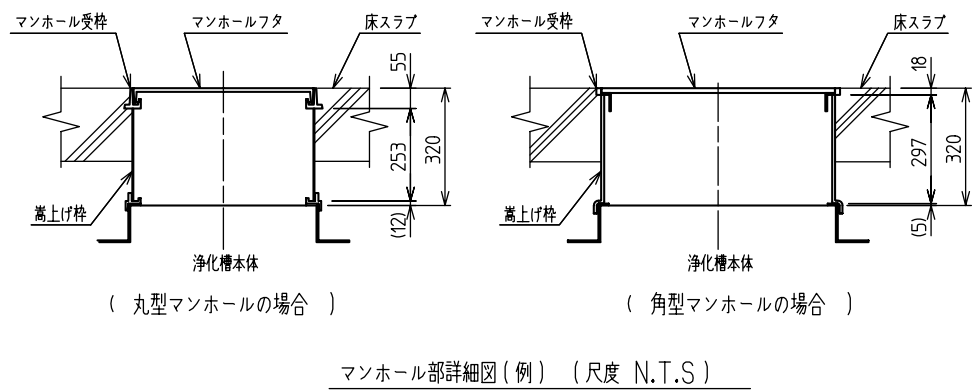


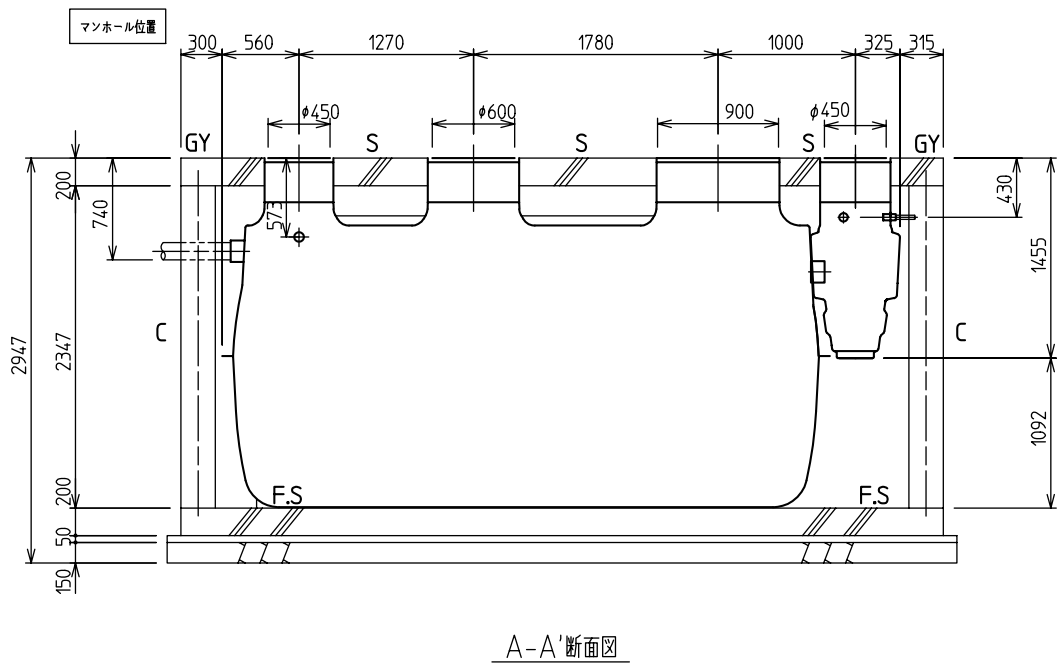

支柱配筋

開口部補強筋

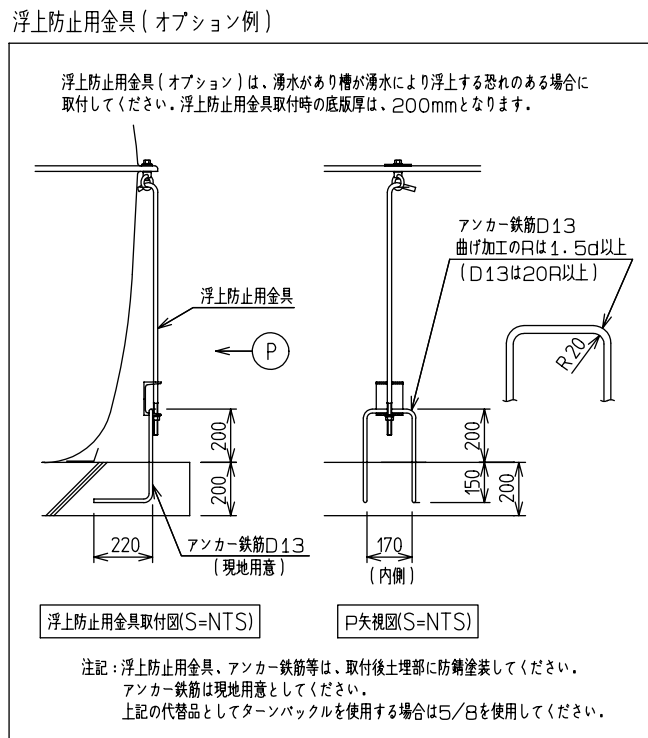

- 【注記】
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水配管（アースターミナル付）を用意してください。（別途工事）
電源の一次側には、漏電遮断器（ELB）を付けてください。
（放流ポンプの電源には、各ポンプ毎に1個ずつ取付けてください。）
 3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図（例）」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 流入管・流出管・臭突管、排気管、空気管（浄化槽・機器）、電気配線、電線管は現地に用请下载。
 5. プロフは仕様がある場合がります。
 6. 放流ポンプの配線は、内径28mm以上の電線管を使用してください。
（電線管内にボンプのプラダを通す場合は、内径36mm以上の電線管を使用してください。その際、電線管の接合部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。）
 7. 放流ポンプの電線管端部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。
 8. 放流ポンプ枠が付く場合は、必ず臭突管工事を行ってください。
 9. 工事前施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 10. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

製 図	イソヤマ	09-06-29	第 三 角 法	品名	大型車仕様・深埋め300
審 査	オオヤマ	09-06-29	入 庫	尺度	KGRN-35Pセコウス*
			09-06-29	1 : 40	
承 認	フルイチ	09-06-29	庫		

株式会社 ハウステック

総裁 図番 **YUC 210820**