




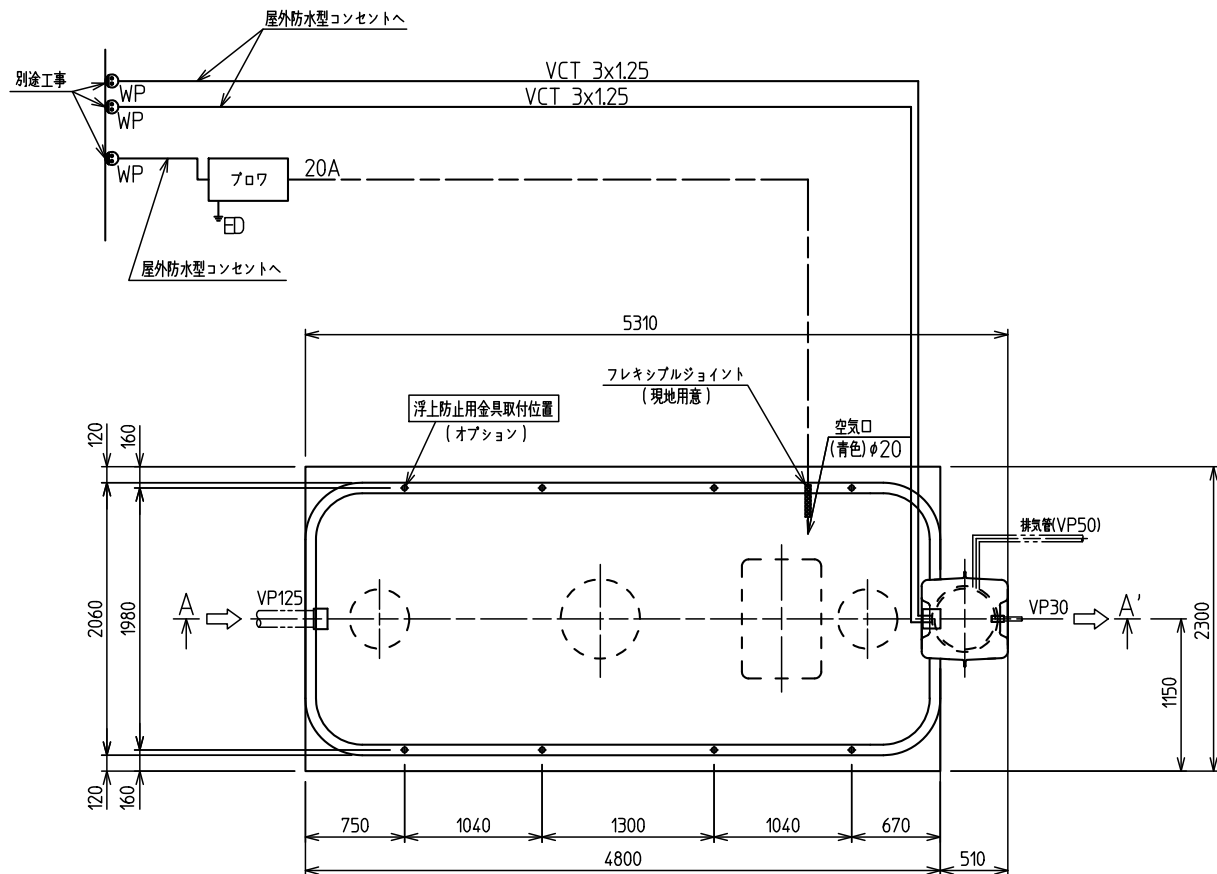


平面図

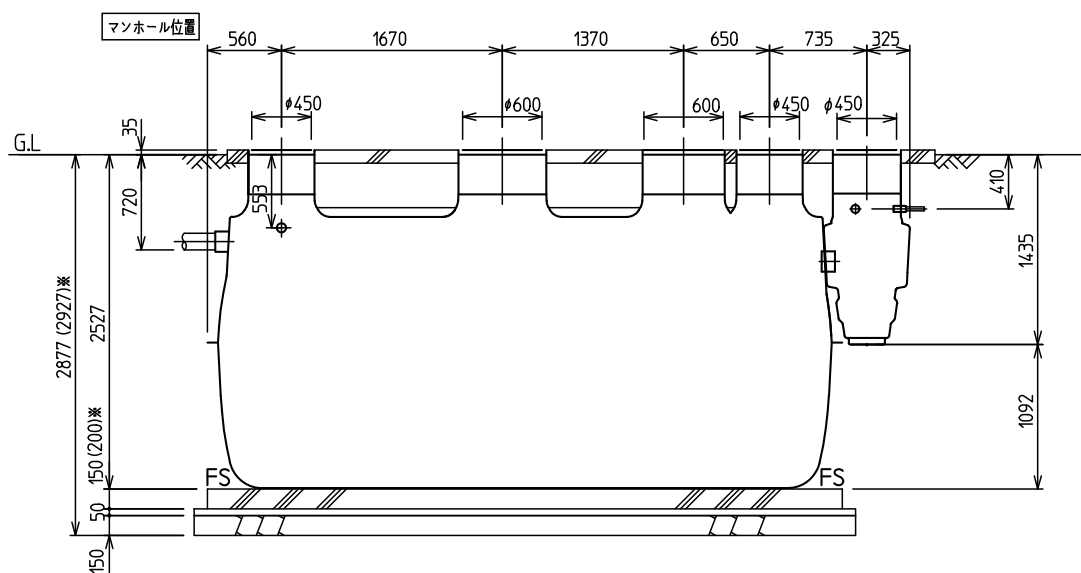


A-A'断面图

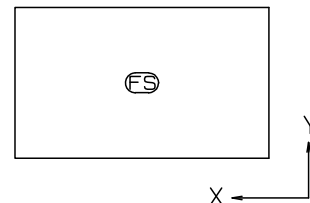

基礎スラブ伏図

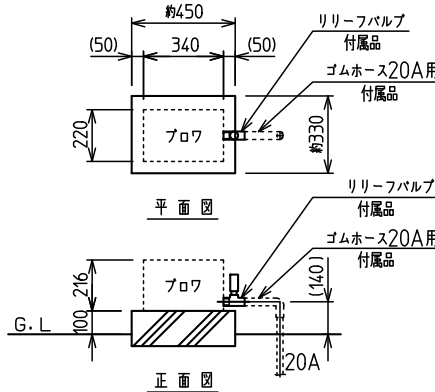

ブロー据付図(例) (尺度 N.T.S)

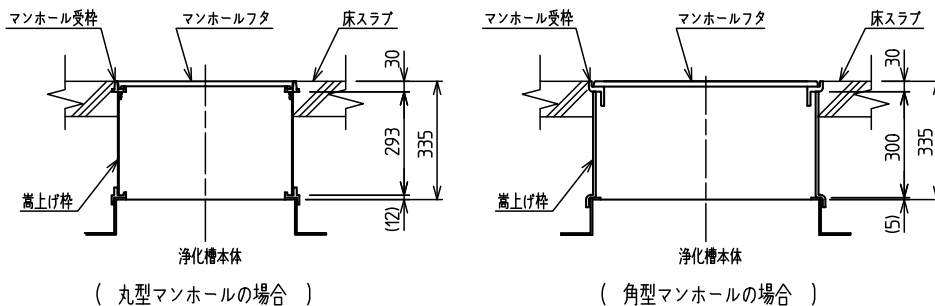


マンホール部詳細図(例) (尺度 N.T.S.)
(樹脂製マンホールの場合)

注記)

1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
2. 屋外防水用コンセント（アースターミナル付）を用意してください。（別途工事）
電源の一侧には、漏電遮断器（ELB）を付けてください。
（放流ポンプの電源には、各ポンプ毎に1箇所ずつ取付けてください。）
3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図（例）」を参考に高さを調整して施工ください。
4. 流入管、流出管、臭突管、排気管、空気管（浄化槽→機器）、電気配線、電線管は現地に用意ください。
5. プロフは仕様が異なる場合があります。
6. プロフ据付図はプロフ防雨カバー仕様の例です。
7. A-A'：断面図及び配筋仕様中の（ ）※寸法は湧水仕様時の仕様です。
8. 放流ポンプの配線は、内径28mm以上の電線管を使用してください。
（電線管内にボルトのブラクをくさす場合は、内径36mm以上の電線管を使用してください。その際、電線管の接合部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。）
9. 放流ポンプの電線管端部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。
10. 放流ポンプ槽が付く場合は、必ず臭突工事を行ってください。
11. 工事前に施工要領書をお読みください。正しい施工を行ってください。
12. 行政等への指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配		筋	仕	様
名 称	版 厚	記 号	仕 様	
基礎スラブ	150 (200)※	FS	X方向	D13 ㊦200 シングル (D10 ㊦200 ダブル)※
			Y方向	D13 ㊦200 シングル (D10 ㊦200 ダブル)※
(注記)				
鉄		筋 : SD295A		
コンクリート		: FC=21N/mm ²		
地下水位		: 仕上げ面-500以下(湧水仕様時)		

浮上防止用金具（オプション例）

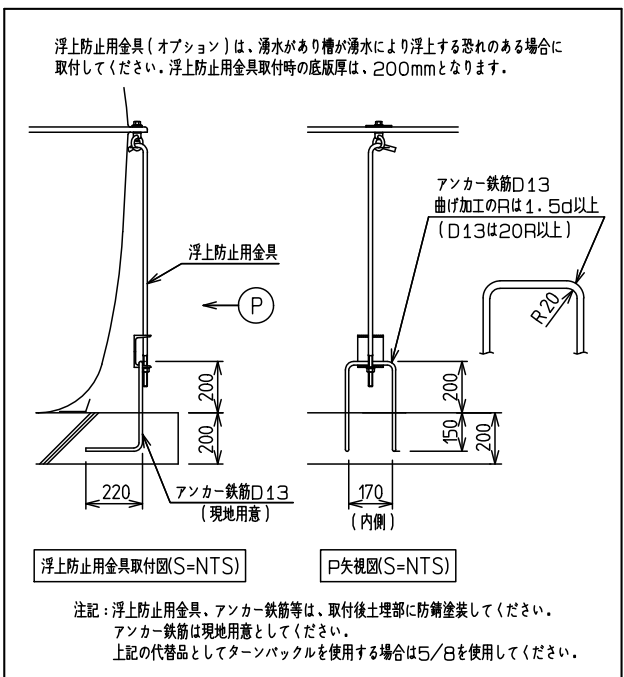

製 図	クニイ	09-11-03		品名	土埋め仕様・深埋め300
審 査	オオスマ	09-11-03		尺 度	KGRN-40P,42P
承 認	フルイチ	09-11-03		1 : 40	セコウス・
株式会社 ハウステック				総機図番	YUC210828