




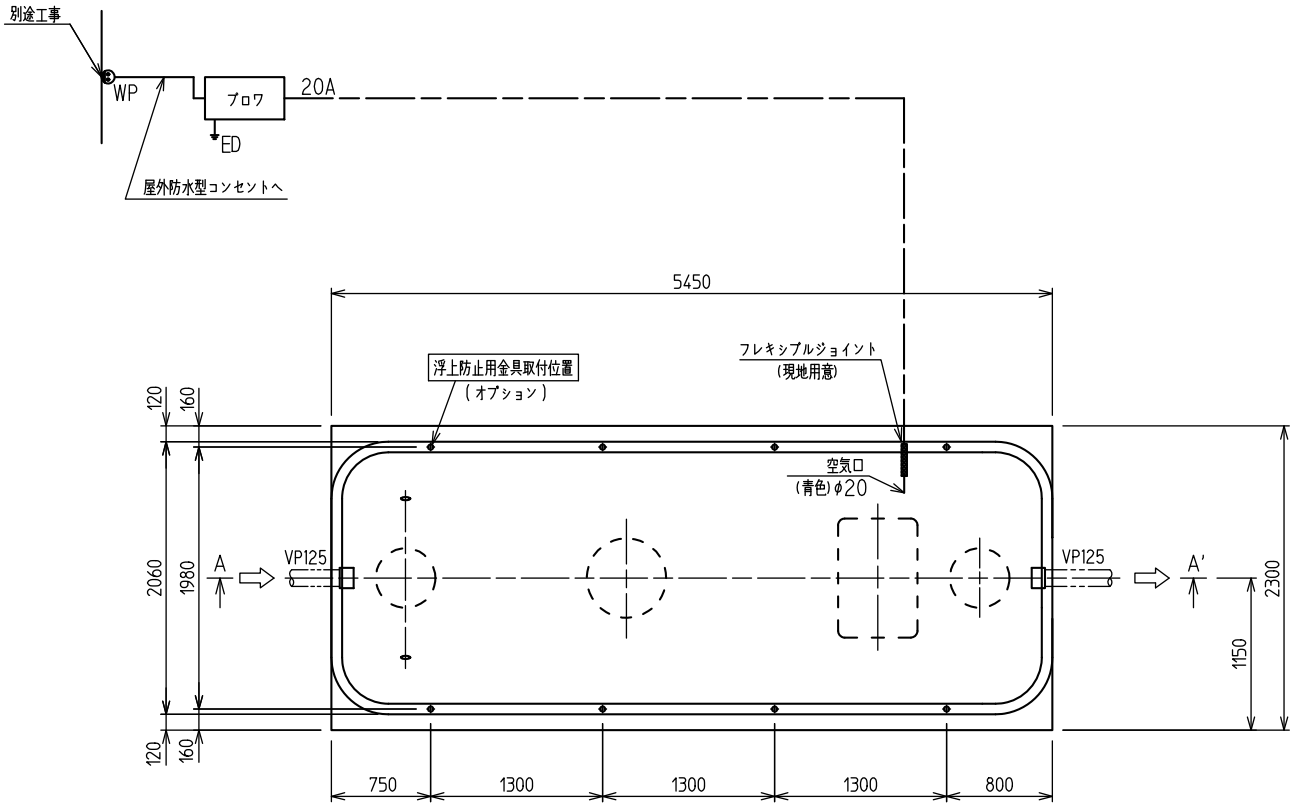

平面図

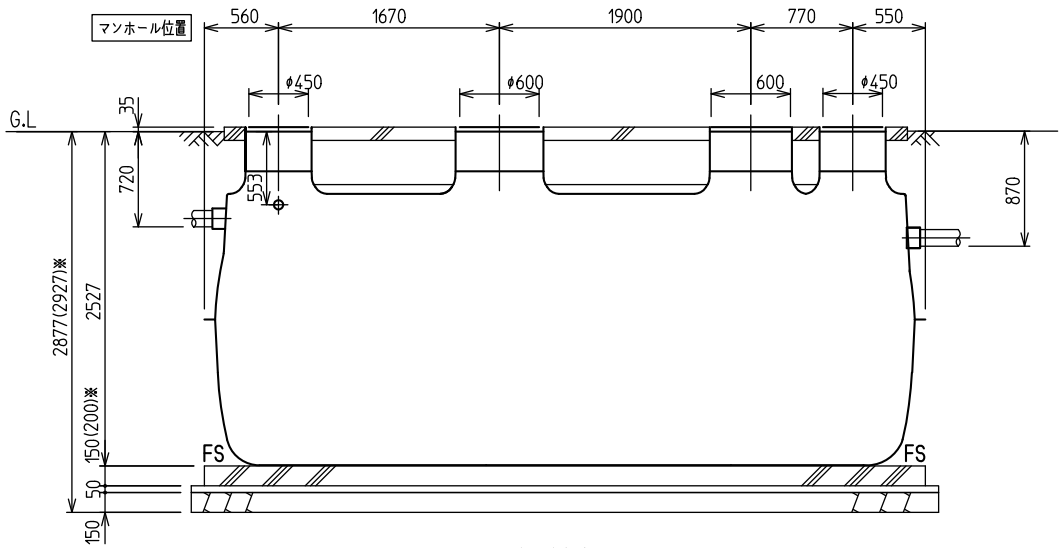


A-A'断面図

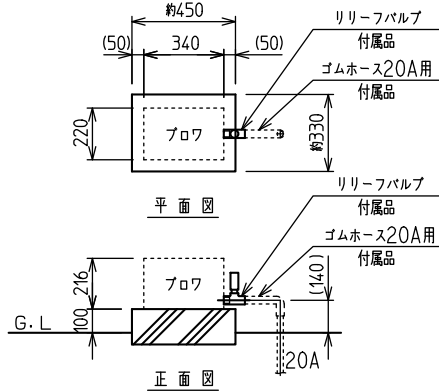


フロワ据付図 (例) (尺度 N.T.S)

配		筋	仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様			
基礎スラブ	150 (200)※	FS	X方向	D13 (D10	φ200 φ200	シングル ダブル)※
			Y方向	D13 (D10	φ200 φ200	シングル ダブル)※
(注 記)						
鉄 筋 : SD295A						
コ ン ク リ ー ト : FC=21N/mm ²						
地 下 水 位 : 仕上げ面-500以下 (湧水仕様時)						




基礎スラブ伏図

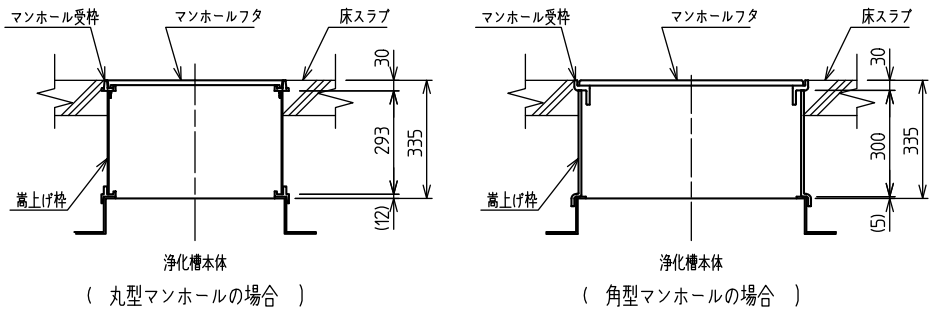

マンホール部詳細図 (例) (尺度 N.T.S)
(樹脂製マンホールの場合)

浮上防止用金具 (オプション例)

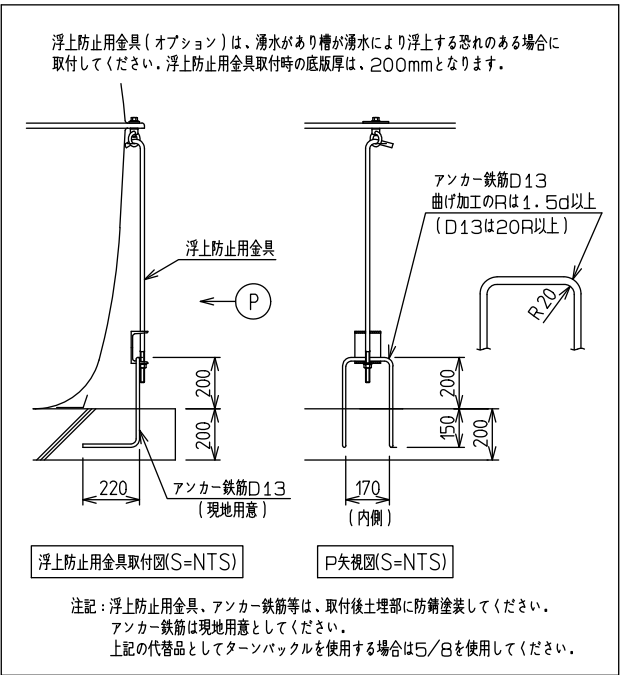

注記 : 浮上防止用金具、アンカー鉄筋等は、取付後土埋部に防錆塗装してください。
アンカー鉄筋は現地用意としてください。
上記の代替品としてターンバックルを使用する場合は5/8を使用してください。

- 注記)
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント (アースターミナル付) を用意してください。 (別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器 (ELB) を付けてください。
 3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図 (例)」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 流入管、流出管、臭突管、空気管 (浄化槽~機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
 5. フロワは仕様異なる場合があります。
 6. A-A' 断面図及び配筋仕様中の () ※寸法は湧水仕様時の仕様です。
 7. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 8. 行政等の指導がある場合は、行政等の指導に従ってください。

製図	ヒラカワ	11-07-21	第三角法	品名	土埋め仕様・深埋め300
審査	オオヌマ	11-07-21	入庫	尺度	KGRN-45.50 セコウス*
承認	ヒビノ	11-07-21	庫	1 : 40	
株式会社 ハウステック				結城 図番	YUC 212419