




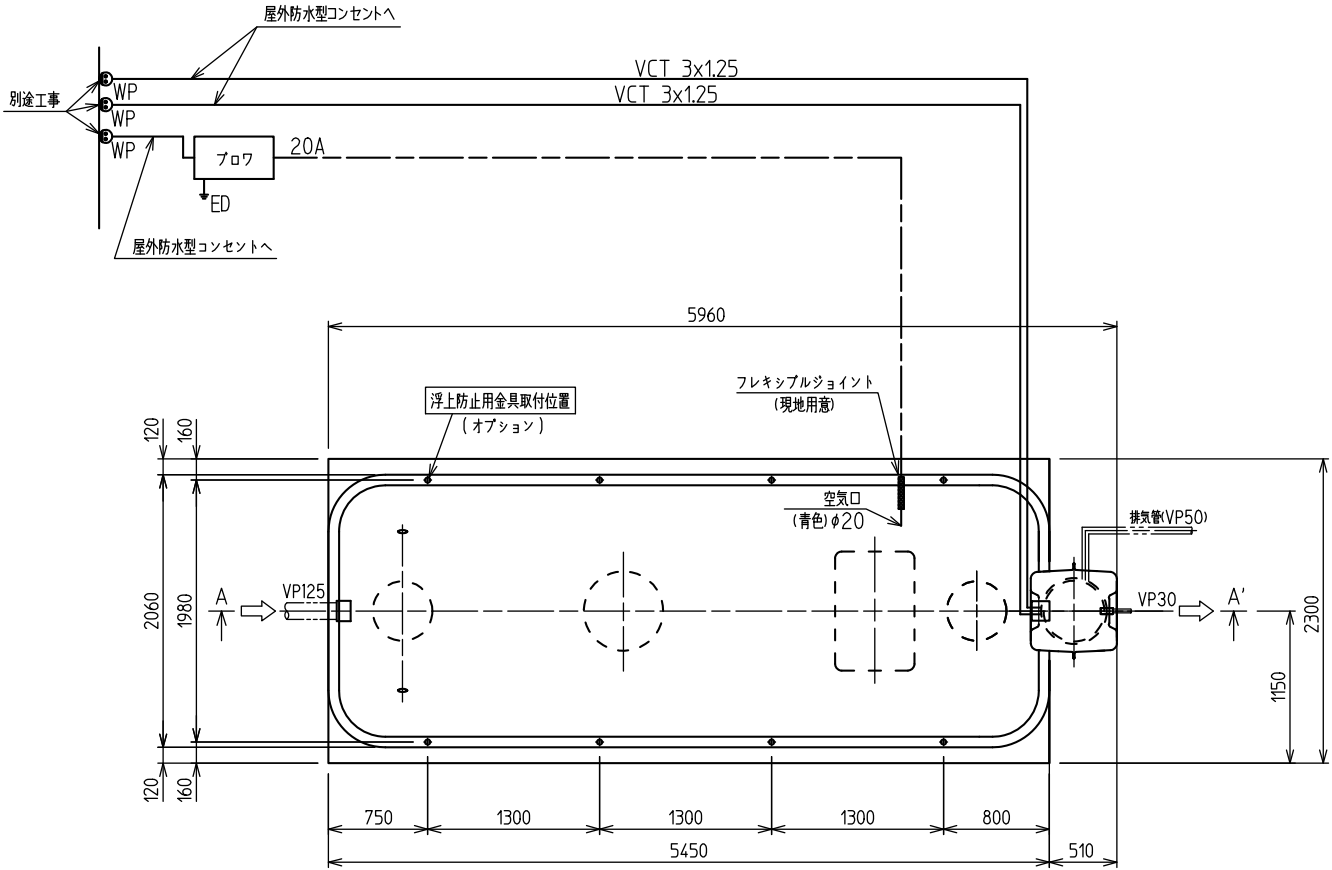


平面図

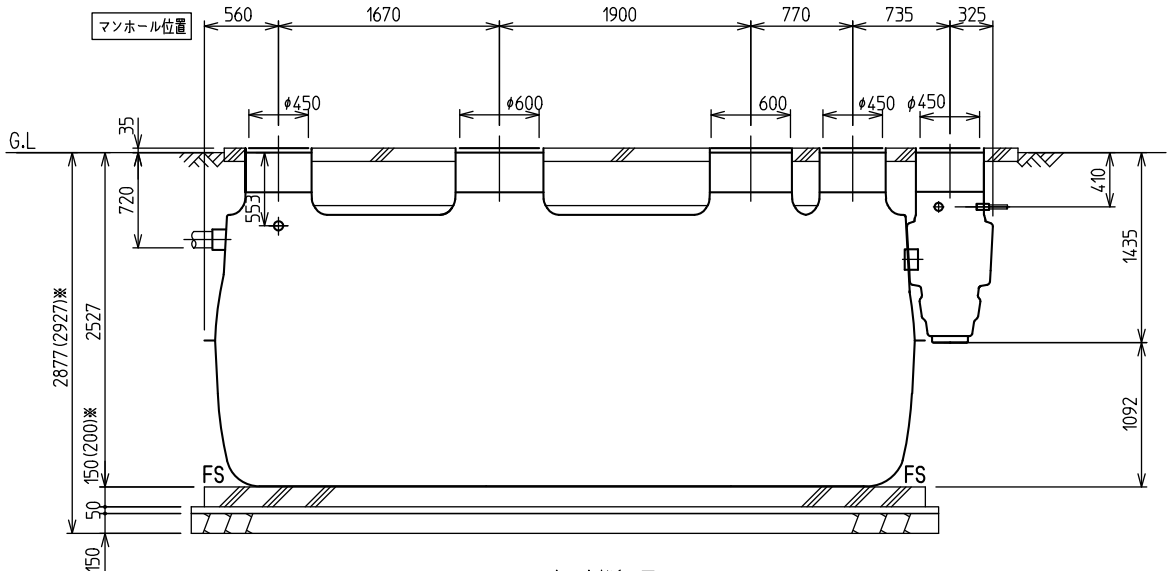

A-A'断面図

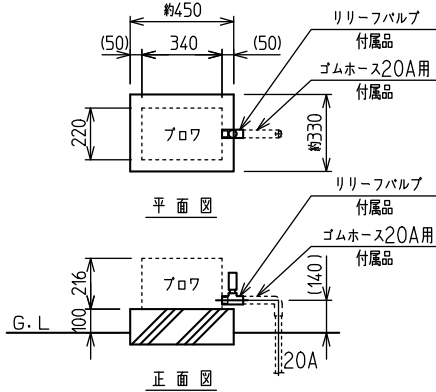

フロウ据付図(例) (尺度 N.T.S.)

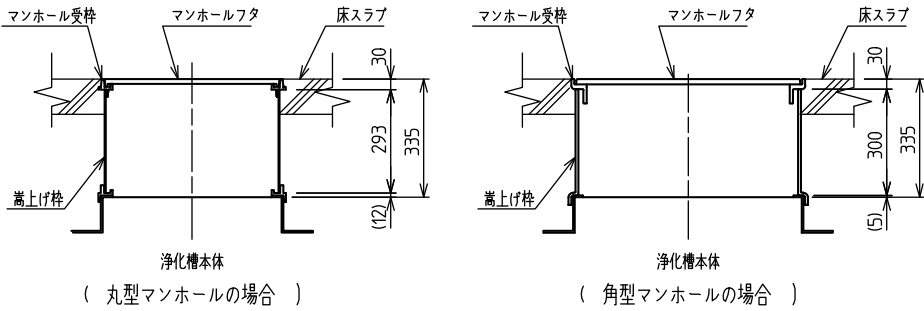


マンホール部詳細図(例) (尺度 N.T.S.)


(樹脂製マンホールの場合)

- 注記)
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。〔別途工事〕
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
〔放流ポンプの電源には、各ポンプ毎に1個ずつ取付けてください。〕
 3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工(ください)。
 4. 流入管、流出管、臭突管、排気管、空気管(浄化槽一機器)、電気配線、電線管は現地に用意ください。
 5. プロウは仕様異なる場合があります。
 6. A-A'断面図及び配筋仕様中の() ※寸法は湧水仕様時の仕様です。
 7. 放流ポンプの配線は、内径28mm以上の電線管を使用してください。
〔電線管内にポンプのプラグを通す場合は、内径36mm以上の電線管を使用してください。その際、電線管の接合部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。〕
 8. 放流ポンプの電線管端部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。
 9. 放流ポンプ槽が付く場合は、必ず臭突管工事を行ってください。
 10. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 11. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配		筋	仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様			
基礎スラブ	150 (200)※	FS	X方向	D13 (D10	φ200 φ200	シングル ダブル)※
			Y方向	D13 (D10	φ200 φ200	シングル ダブル)※
(注記)						
鉄筋 : SD295A						
コンクリート : FC=21N/mm ²						
地下水位 : 仕上げ面-500以下(湧水仕様時)						



浮上防止用金具(オプション例)

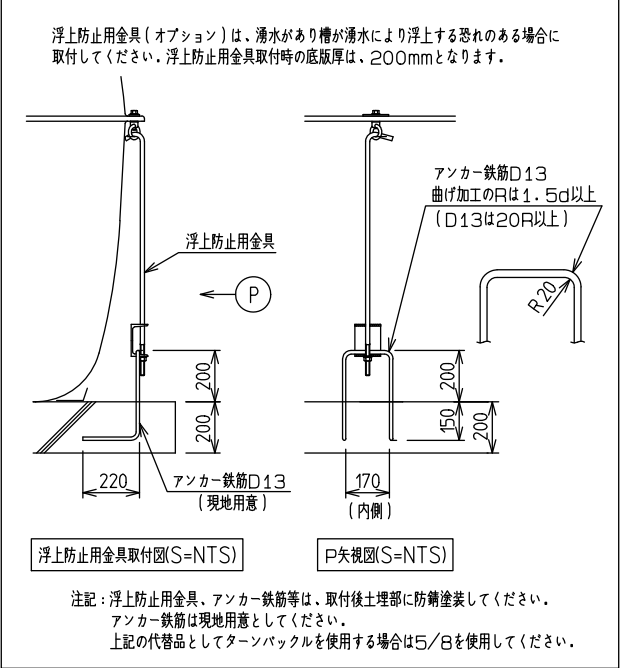

注記：浮上防止用金具、アンカー鉄筋等は、取付後土埋部に防錆塗装してください。
アンカー鉄筋は現地用意としてください。
上記の代替品としてターンバックルを使用する場合は5/8を使用してください。

製図	ヒラカワ	11-07-21	第三角法	品名	土埋め仕様・深埋め300
審査	オオヌマ	11-07-21	入庫	尺度	KGRN-45P.50P セコウス'
承認	ヒビノ	11-07-21	庫	1:40	
株式会社 ハウステック				結城図番	YUC 212425