

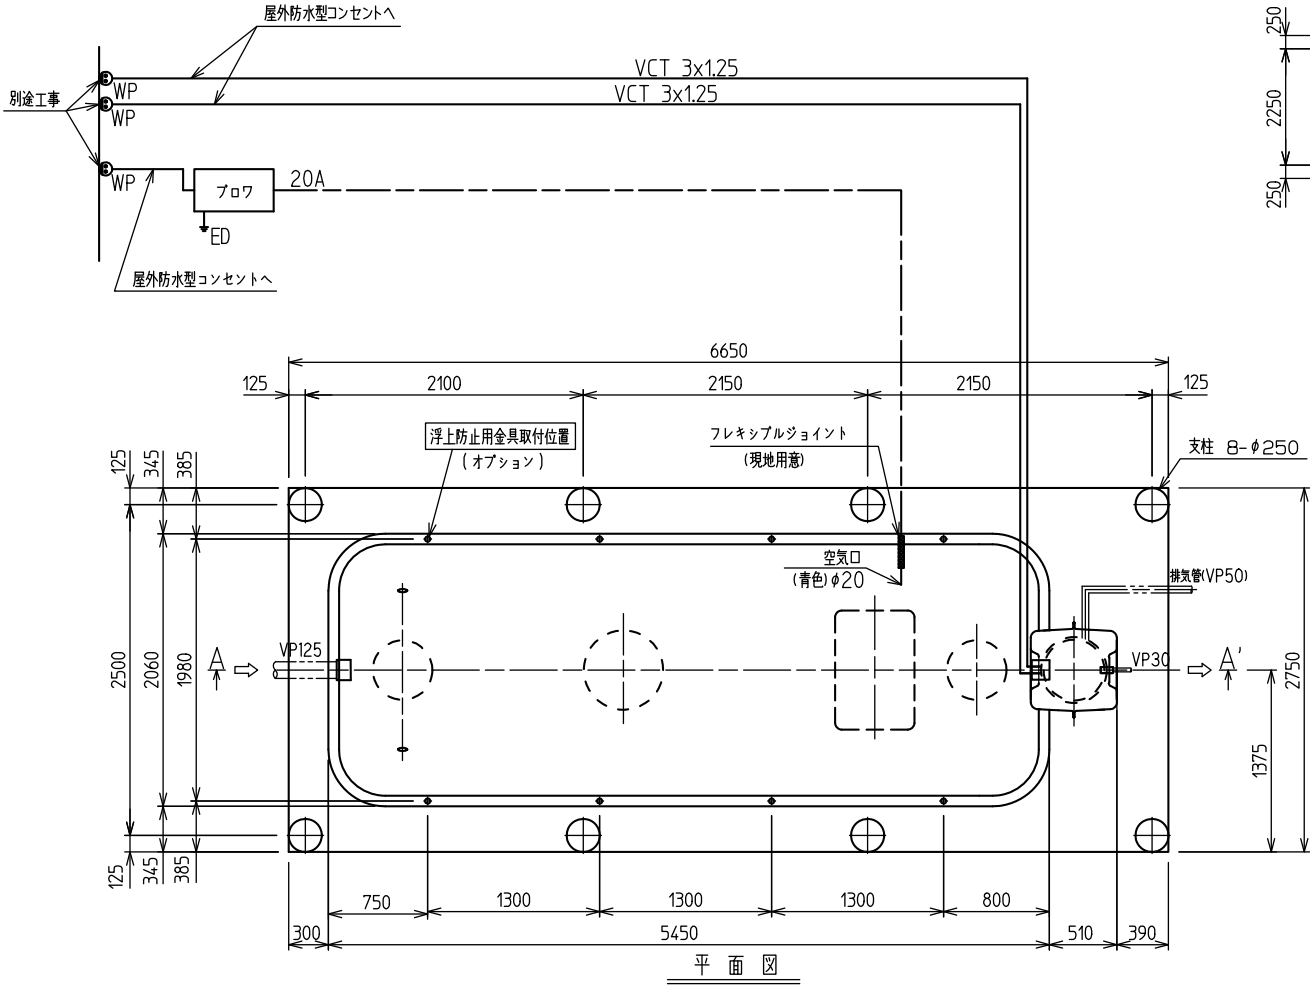
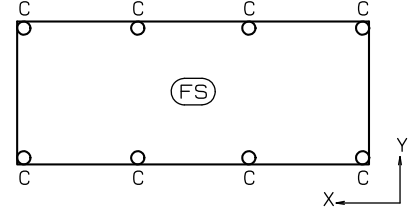


床スラブ伏図

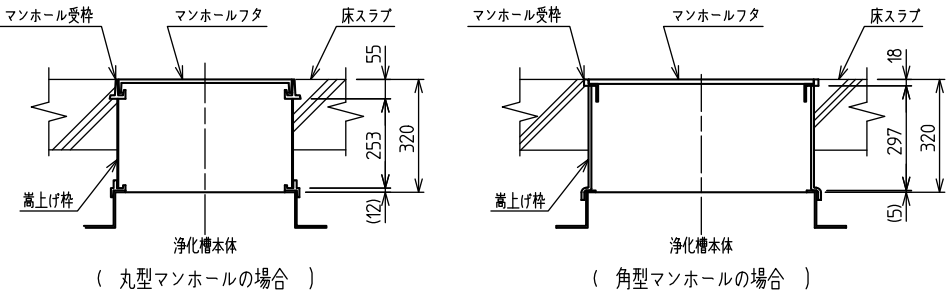

基礎スラブ伏図


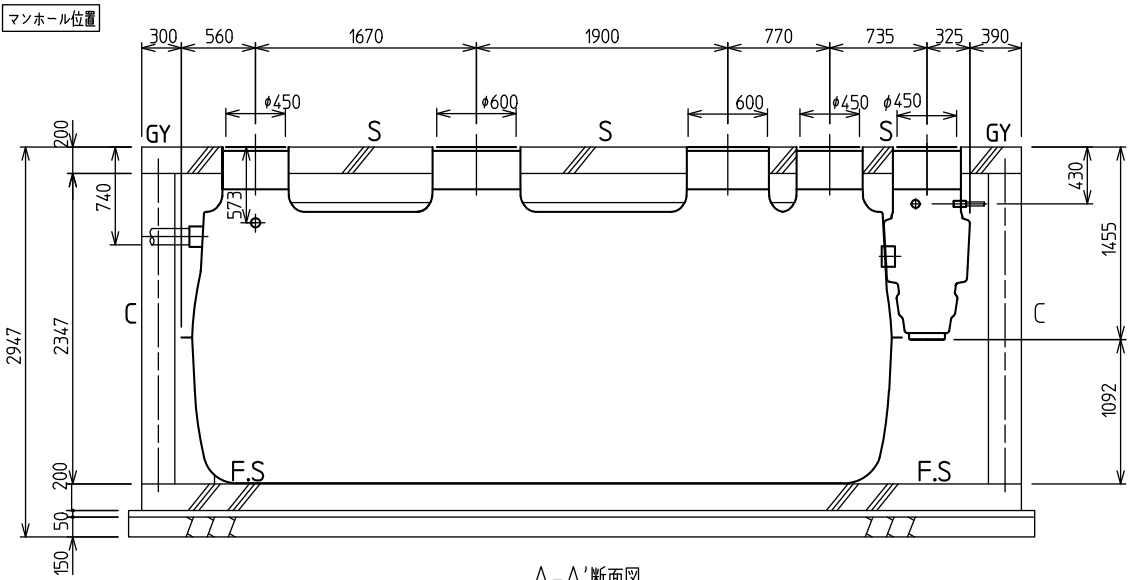


マンホール部詳細図(例) (尺度 N.T.S.)


注記)

1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
(放流ポンプの電源には、各ポンプ毎に1個ずつ取付けてください。)
3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
4. 流入管、流出管、臭突管、排気管、空気管(浄化槽機器)、電気配線、電線管は現地で用意ください。
5. フロワは仕様異なる場合があります。
6. 放流ポンプの配線は、内径28mm以上の電線管を使用してください。
(電線管内にポンプのプラグを通す場合は、内径36mm以上の電線管を使用してください。その際、電線管の接合部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。)
7. 放流ポンプの電線管端部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。
8. 放流ポンプ枠が付く場合は、必ず臭突管工事を行ってください。
9. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
10. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配		筋		仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様				
床スラブ	200	S	X方向	D13	φ200	ダブル	
			Y方向	D13	φ200	ダブル	
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	φ200	ダブル	
			Y方向	D13	φ200	ダブル	
柱	φ250	C	主 筋	4-D13	HOOP	D10φ100	
仮想梁	250W X 200H	GX	X方向	2-D13上下	STR	D10φ200	
		GY	Y方向	2-D13上下			
(注 記)							
鉄			筋 SD295A				
コンクリート			FC=21N/mm ²				
開口部補強筋			: 各1-D13 ダブル				
駐 車 場			仕 様 : 大型車 (T-20) 安全荷重50kN				
地 下 水 位			: 仕上げ面-500以下 (湧水仕様時)				

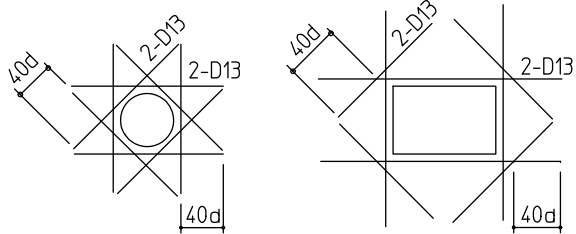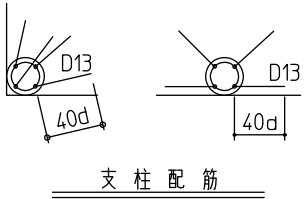

浮上防止用具(オプション例)

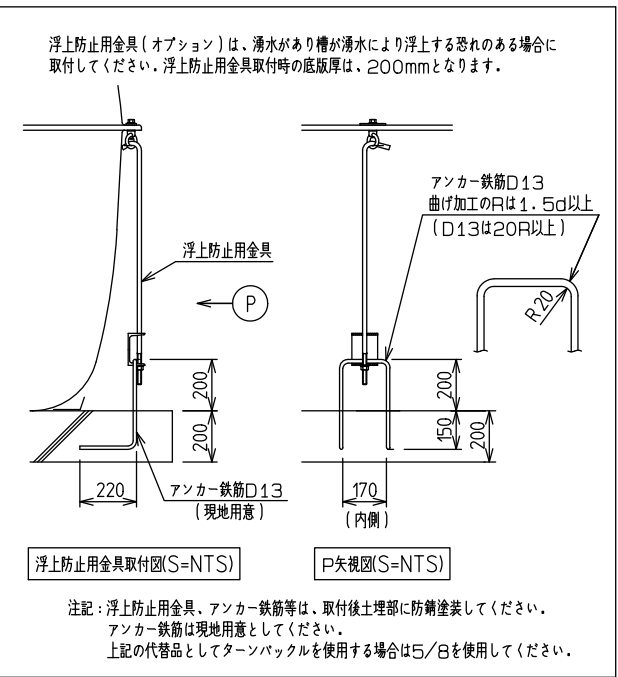

製図	ヒラカワ	11-07-21	第三角法	品名	大型車仕様・深埋め300
審査	オオヌマ	11-07-21	入庫	尺度	KGRN-45P.50P セコウス'
承認	ヒビノ	11-07-21	11-07-21 庫	1:40	
株式会社 ハウステック				結城図番	YUC 212429