




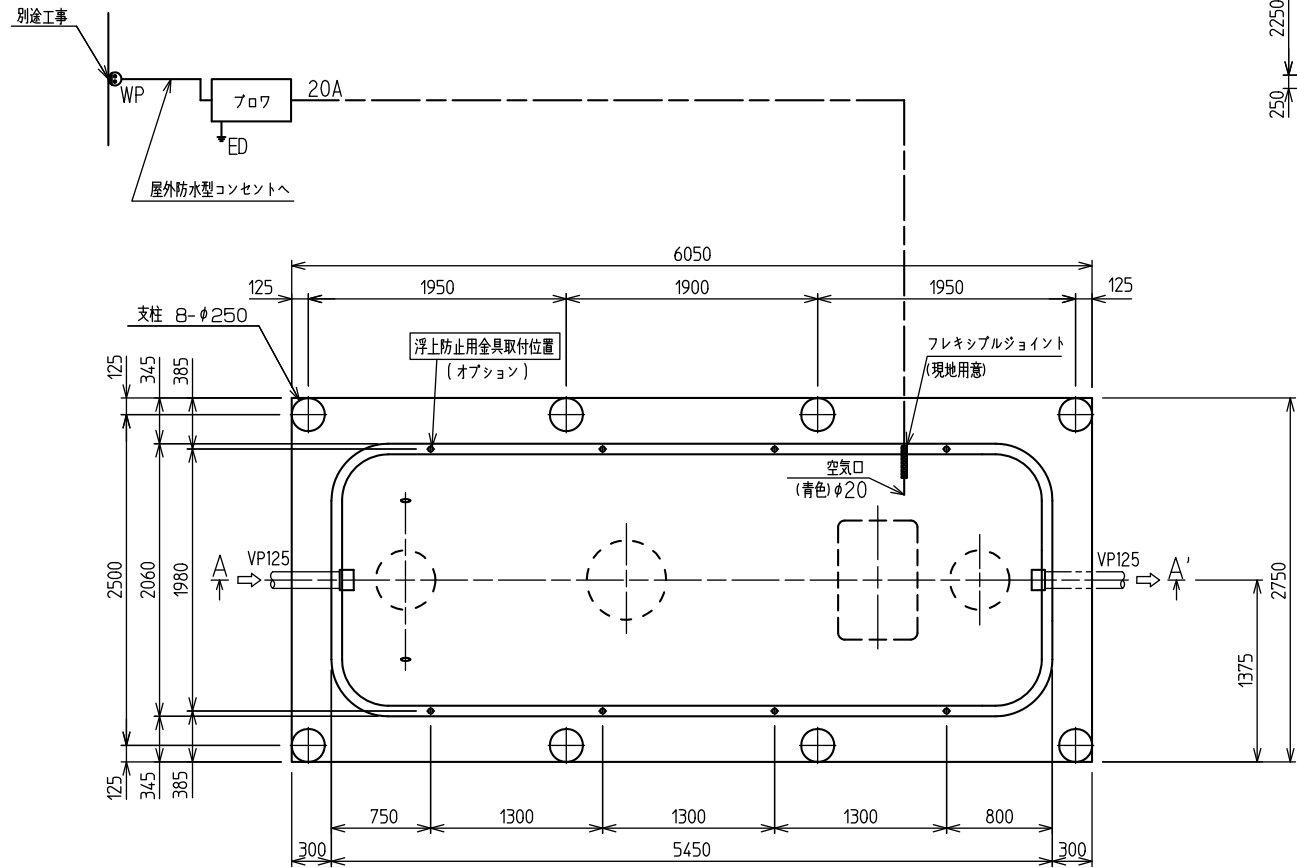

平面図

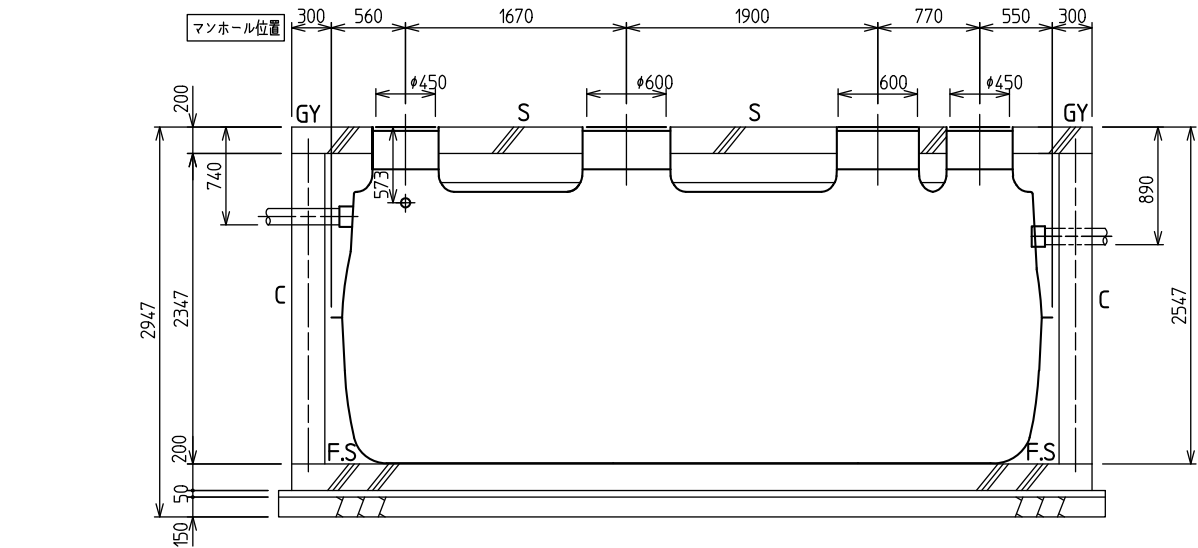


A-A'断面図

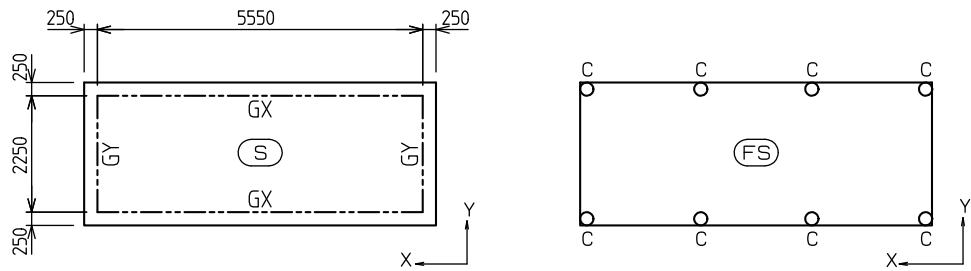


床スラブ伏図

基礎スラブ伏図


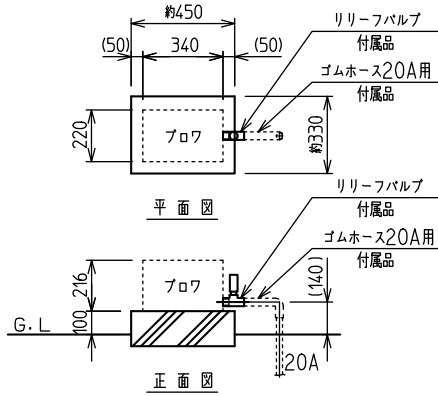


フロワ据付図(例) (尺度 N.T.S.)

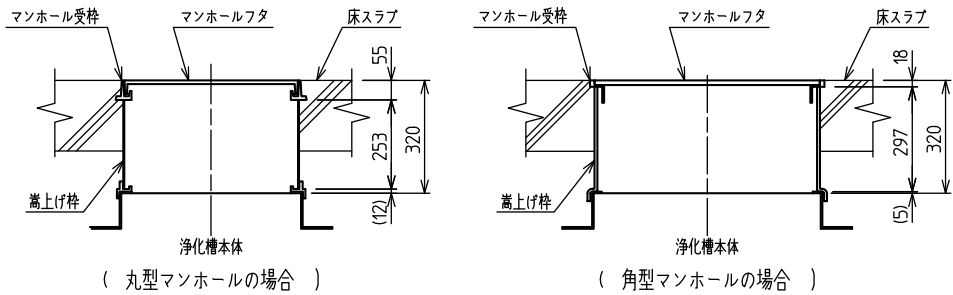


マンホール部詳細図(例) (尺度 N.T.S.)

配筋			仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様			
床スラブ	200	S	X方向	D13	●200	ダブル
			Y方向	D13	●200	ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	●200	ダブル
			Y方向	D13	●200	ダブル
柱	φ250	C	主 筋	4-D13	HOOP	D10●100
仮想梁	250W X 200H	GX	X方向	2-D13上下	STR	D10●200
		GY	Y方向	2-D13上下		
(注記)						
鉄			筋 : SD295A			
コンクリート			FC=21N/mm ²			
開口部補強筋			各1-D13 ダブル			
駐車場仕様			大型車(T-20)安全荷重50kN			
地下水位			仕上げ面-500以下(湧水仕様時)			

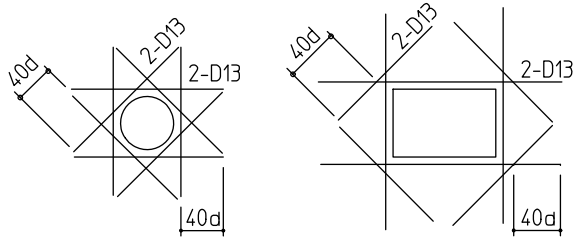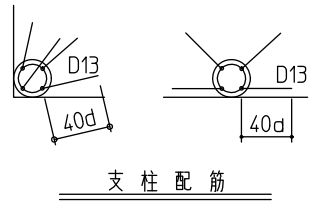

浮上防止用具(オプション例)

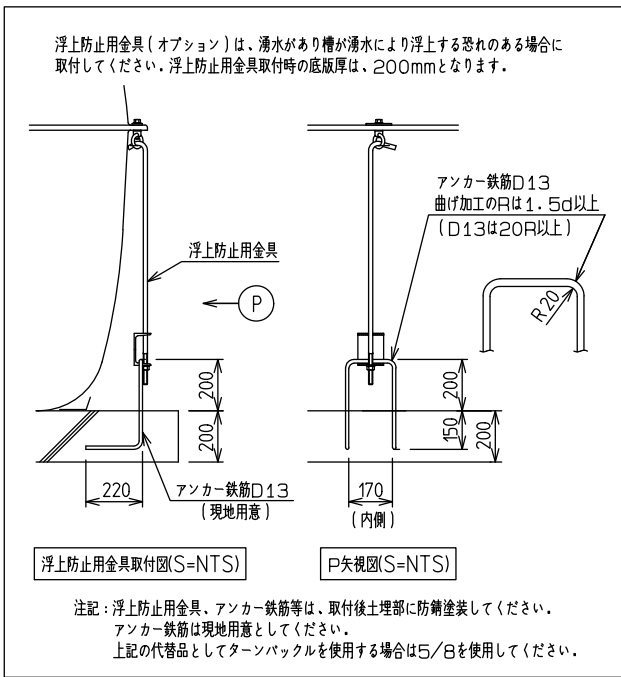

- 注記)
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
 3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 流入管、流出管、臭突管、空気管(浄化槽~機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
 5. フロワは仕様異なる場合があります。
 6. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 7. 行政等の指導がある場合は、行政等の指導に従ってください。

製図	ヒラカワ	11-07-21	第三角法 入庫 11-07-21 庫	品名	大型車仕様・深埋め300
審査	オオヌマ	11-07-21		尺度	KGRN-45.50 セコウス*
承認	ヒビノ	11-07-21		1:40	
株式会社 ハウステック				結城 図番	YUC 212423