
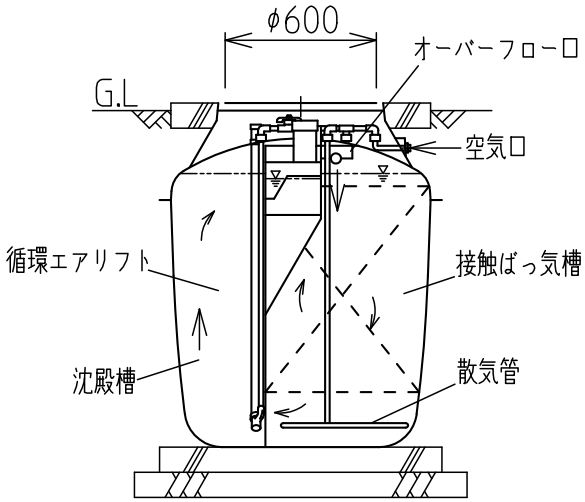
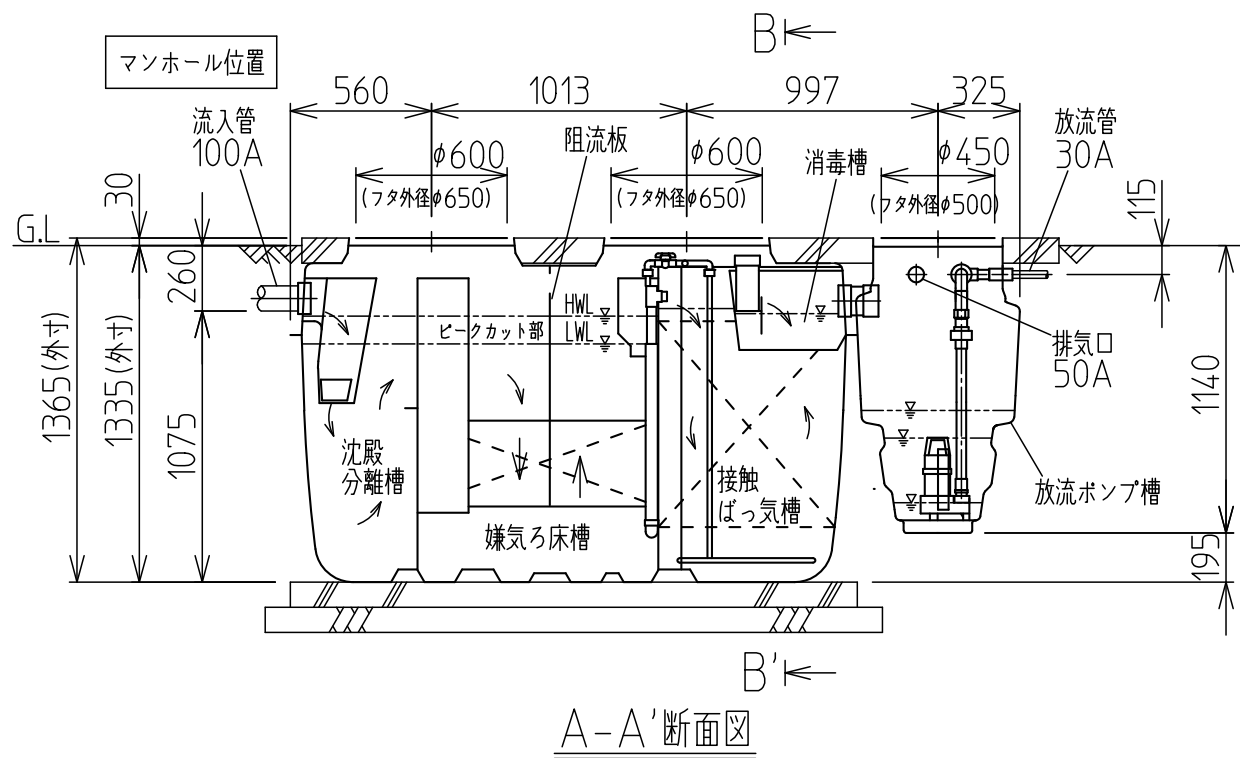
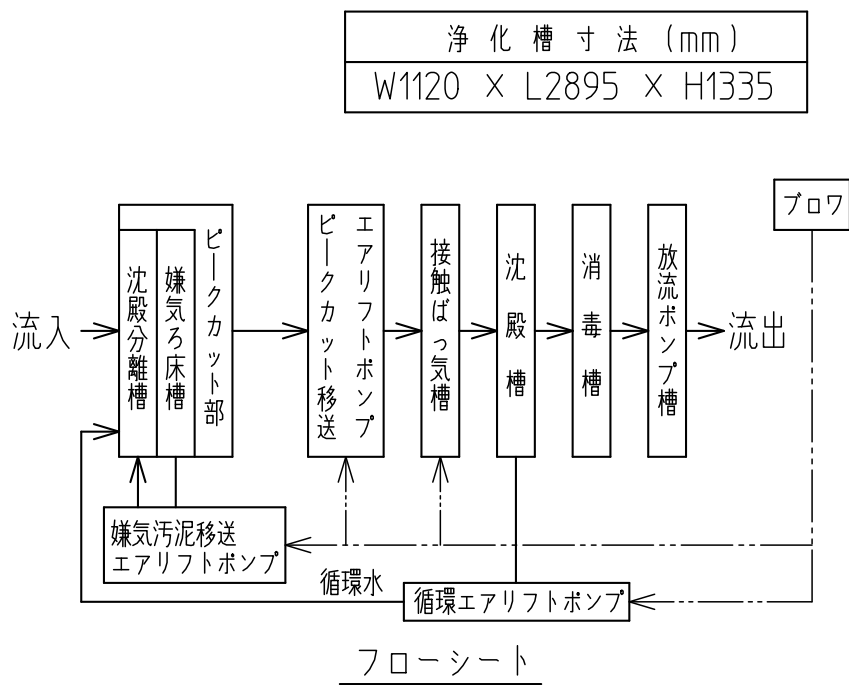


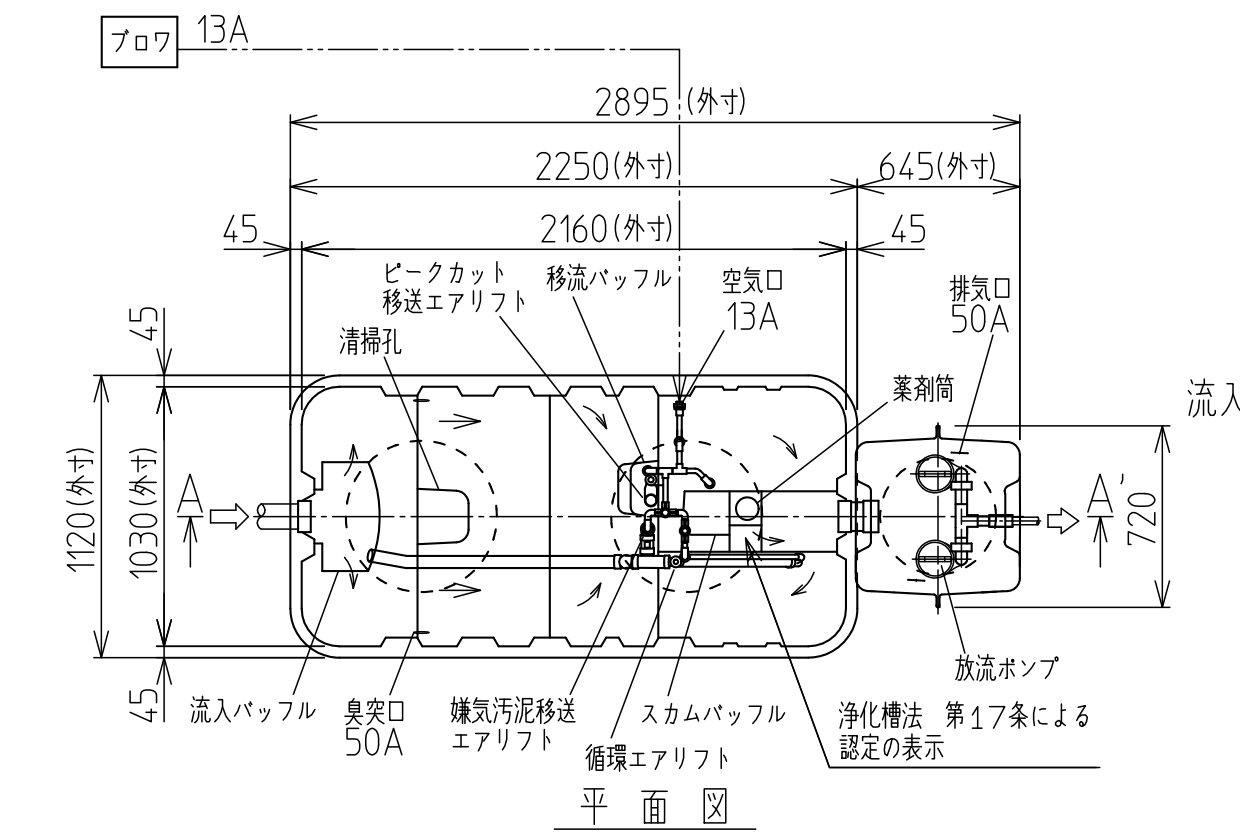

仕様表 (浄化槽)

No.	項目	仕様
1	処理方式	沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式
2	処理対象人員	7 人
3	日平均汚水量	1.4 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200 mg/L 以下 T-N 45 mg/L 以下 S S 160 mg/L 以下 COD 100 mg/L 以下
5	放流水質	BOD 20 mg/L 以下 (日平均) T-N 20 mg/L 以下 (日平均) S S 15 mg/L 以下 (日平均) COD 30 mg/L 以下 (日平均) pH 5.8~8.6 大腸菌群数 3,000 個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 沈殿分離槽 0.343 m ³ 6.2 嫌気ろ床槽 0.789 m ³ 6.3 ピークカット部 0.157 m ³ 6.4 接触ばっ気槽 0.406 m ³ 6.5 沈殿槽 0.238 m ³ 6.6 消毒槽 0.015 m ³ 6.7 合計 1.948 m ³
7	空容量	2.357 m ³
8	プロワ (KSB7)	風 量 90L/分以上 消費電力 42W 、 定格電圧 単相 AC100V 電 流 1.4/1.4A(50/60Hz) 吐出口13A1口型1台 、 コード長1.6m

仕様表 (放流ポンプ槽)

No.	項目	仕様
1	有効容量	0.107 m ³
2	空容量	0.30 m ³
3	放流ポンプ (32PRWA2.13S-92)	口 径 32mm 、 吐 出 量 80L/分 揚 程 2.5/4.0m(50/60Hz) 出 力 130W 、 定格電圧 単相 100V 電 流 2.7/2.9A(50/60Hz) 2台交互運転 コード長10m

注記)

1. 製品全高は、製品規格で±10mmの公差があります。
2. 流入管底・放流管芯は、製品規格で製品全高に対して±5mmの公差があります。
3. プロワ・放流ポンプは仕様異なる場合があります。
4. 空容量は概算値です。

製 図	ヒラカワ	20-01-30	第 三 角 法	品名
審 査	ツカモト	20-01-30	尺 度	KRS-7AP 構造図
承 認	ヒビノ	20-01-30	1 : 30	
株式会社 ハウステック				結城図番 YUD164859