
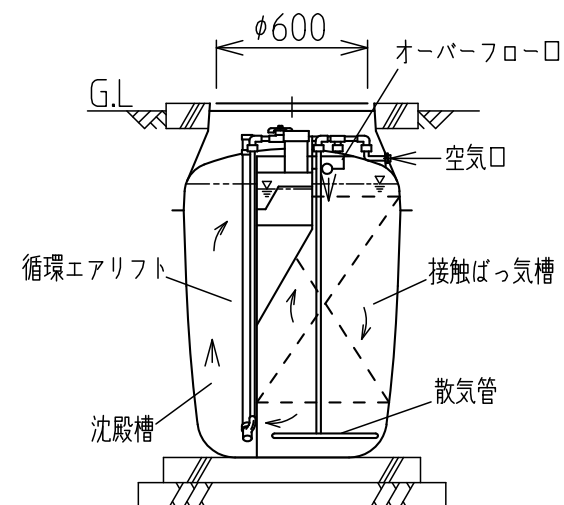
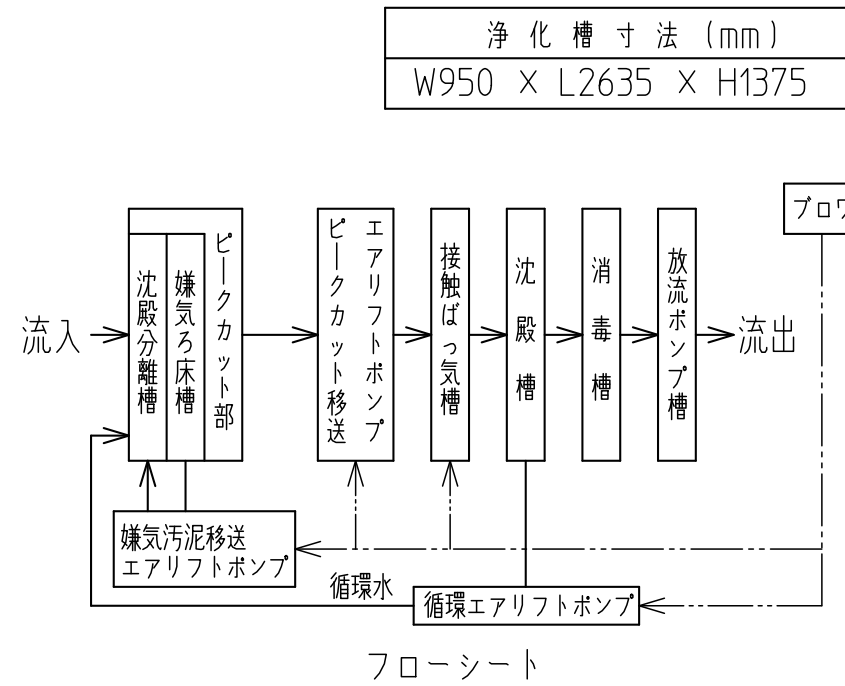
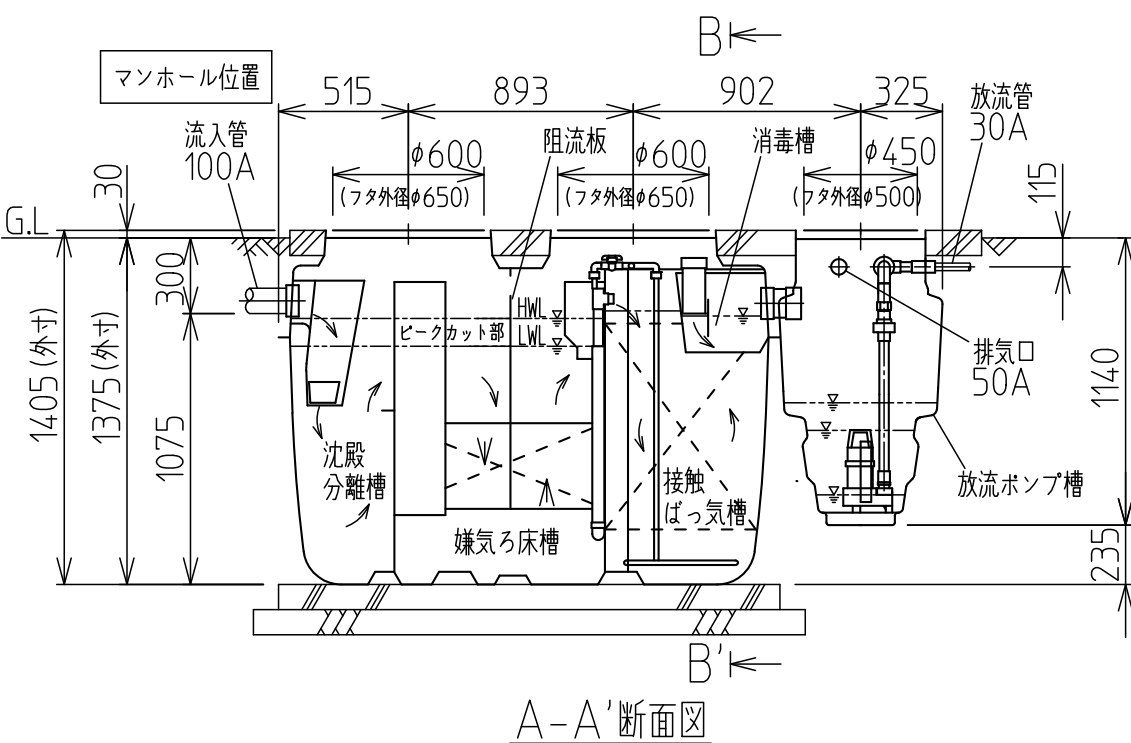


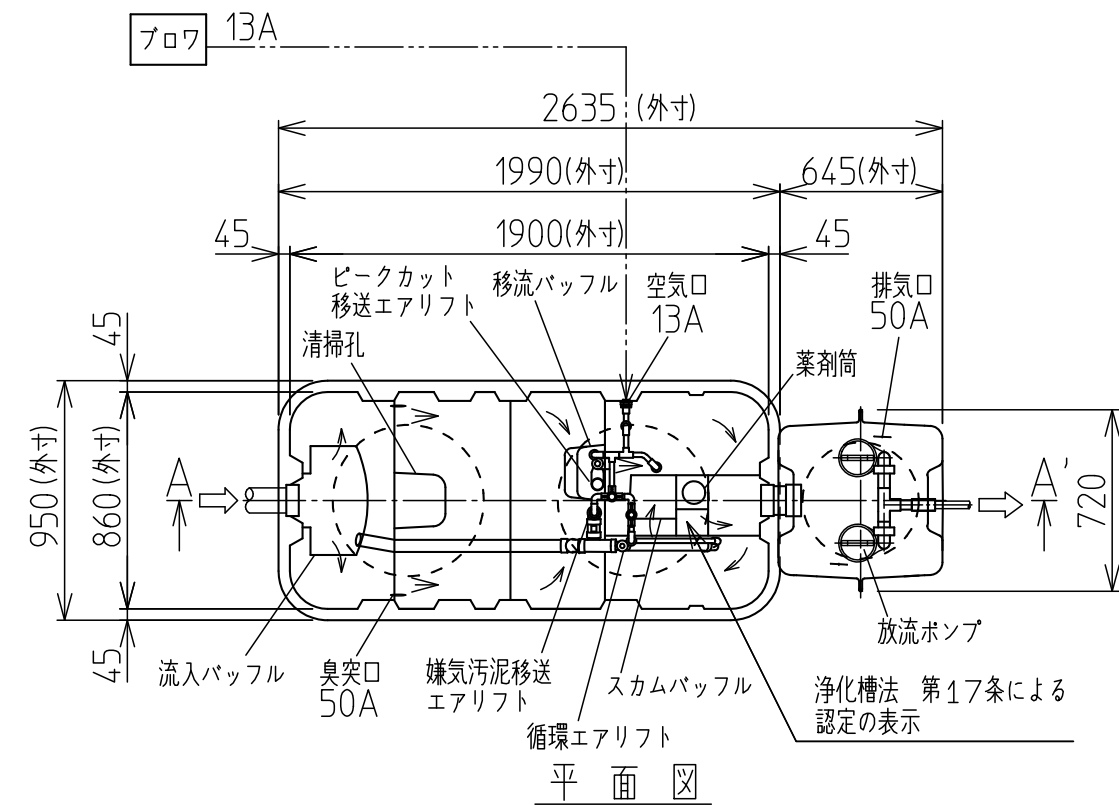

B-B' 断面図

淨化槽寸法 (mm)
W950 × L2635 × H1375

仕様表（浄化槽）

No.	項 目		仕 様
1	処理方式		沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式
2	処理対象人員		5 人
3	日平均汚水量		1.0 m ³ /日
4	流入水質		BOD 200 mg/L 以下
			T-N 45 mg/L 以下
			S S 160 mg/L 以下
			COD 100 mg/L 以下
5	放流水質		BOD 20 mg/L 以下 (日平均)
			T-N 20 mg/L 以下 (日平均)
			S S 15 mg/L 以下 (日平均)
			COD 30 mg/L 以下 (日平均)
			pH 5.8~8.6
			大腸菌群数 3,000 個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 沈殿分離槽	0.245 m ³
		6.2 嫌気ろ床槽	0.563 m ³
		6.3 ピークカット部	0.112 m ³
		6.4 接触ばっ気槽	0.290 m ³
		6.5 沈殿槽	0.170 m ³
		6.6 消毒槽	0.011 m ³
		6.7 合計	1.391 m ³
7	空容量		1.714 m ³
8	フロー (KSB5-50/60)		風 量 50L/分以上
			消費電力 27W 、 定格電圧 単相 AC100V
			電 流 0.6/0.8A(50/60Hz)
			吐出口13A1口型1台 、 コード長1.6m

仕様表（放流ポンプ槽）

No.	項 目	仕 様
1	有効容量	0.107 m ³
2	空容量	0.30 m ³
3	放流ポンプ (32PRWA2.13S-92)	口 径 32mm 、 吐 出 量 80L/分
		揚 程 2.5/4.0m(50/60Hz)
		出 カ 130W 、 定格電圧 単相 100V
		電 流 2.7/2.9A(50/60Hz)
		2台交互運転 コード長10m

注記)

1. 製品全高は、製品規格で $\pm 10\text{mm}$ の公差があります。
2. 流入管底・放流管芯は、製品規格で製品全高に対して $\pm 5\text{mm}$ の公差があります。
3. フロウ・放流ポンプは仕様異なる場合があります。
4. 空容量は概算値です。

製 図	ヒラカワ	20-01-13	第 三 角 法	品名
審 査	ツカモト	20-01-13	入庫入 20-01-13 庫	KRS-5BP 構造図
承 認	ヒビノ	20-01-13	1 : 30	
株式会社 ハウステック				結城図番 YUD164759 ①