
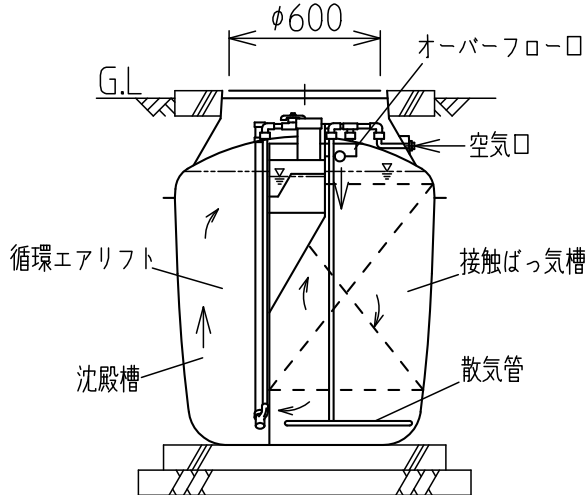
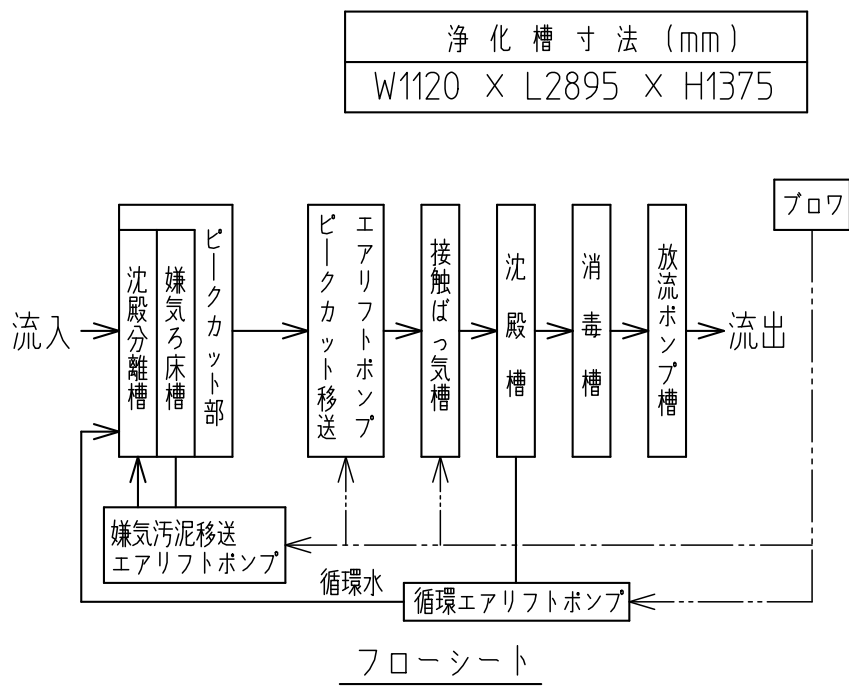
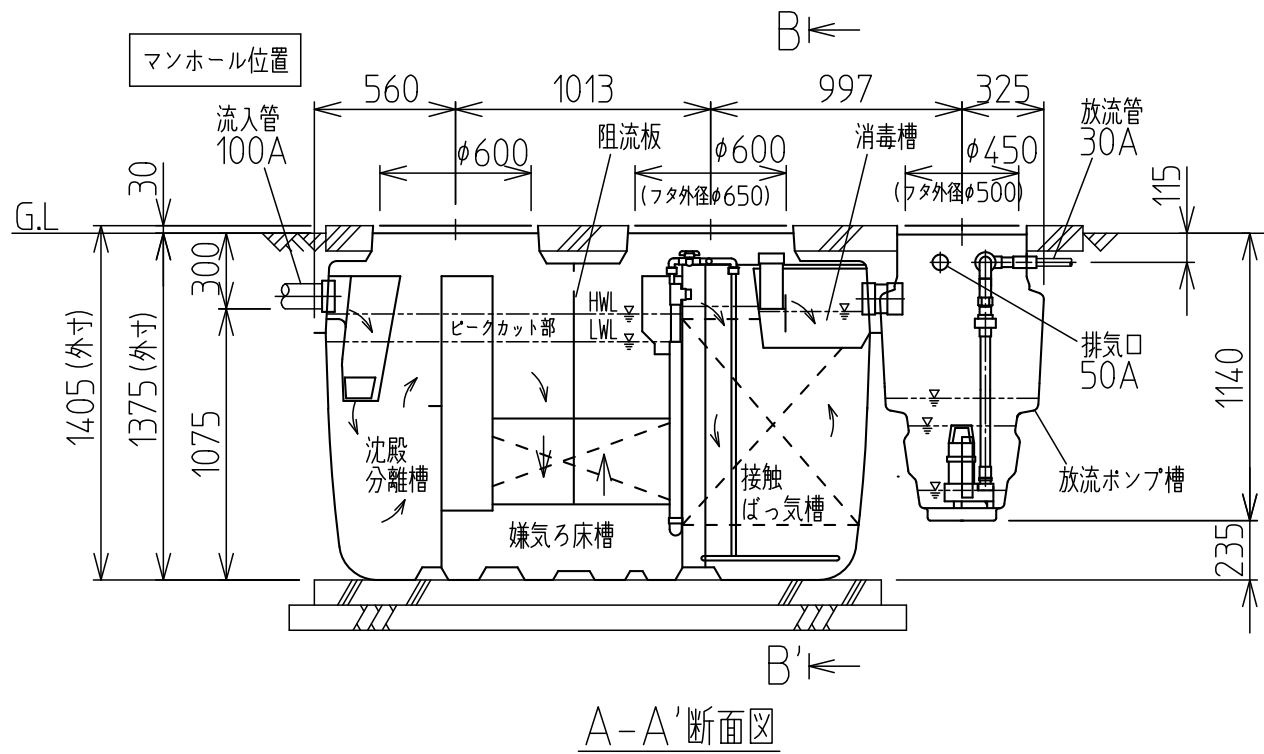


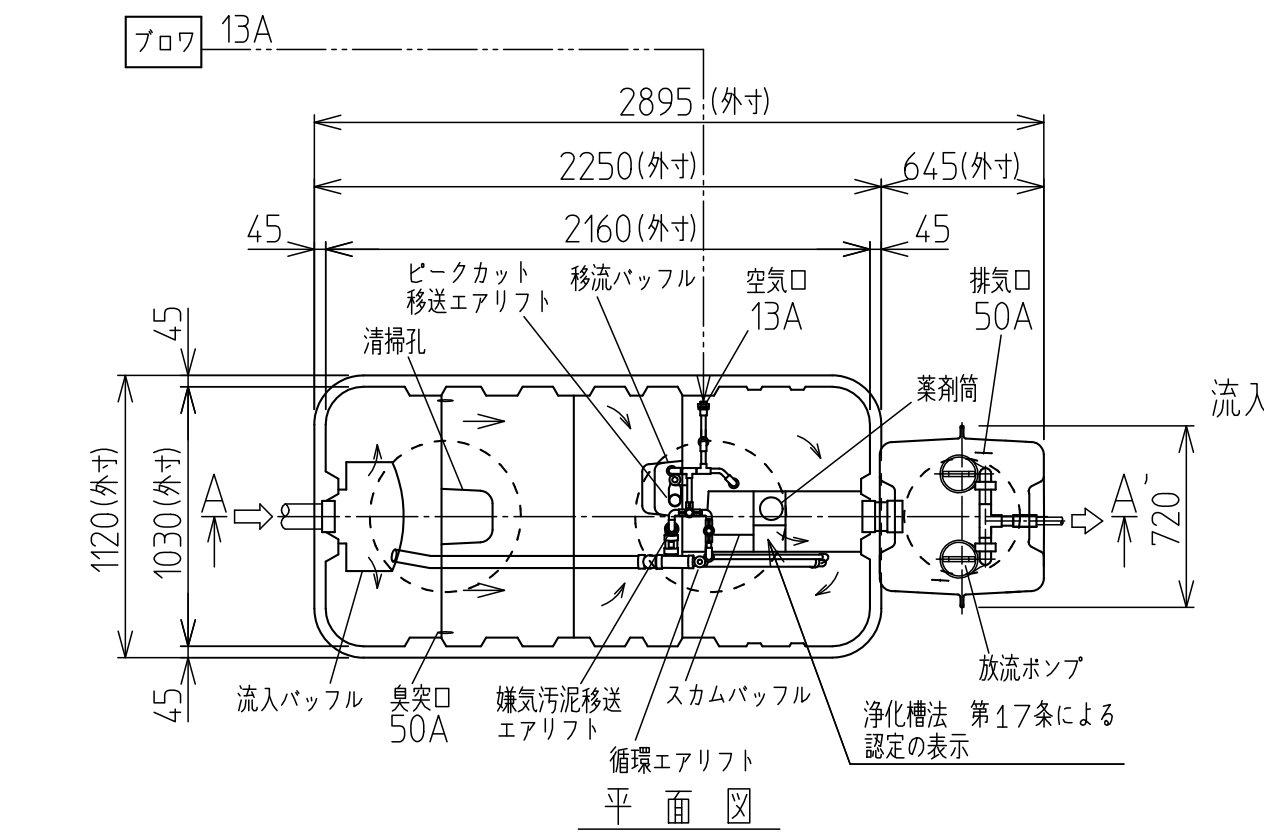

浄化槽寸法 (mm)		
W	L	H
1120	2895	1375

仕様表 (浄化槽)

No.	項 目	仕 様
1	処理方式	沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式
2	処理対象人員	7 人
3	日平均汚水量	1.4 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200 mg/L 以下
		T-N 45 mg/L 以下
		S S 160 mg/L 以下
		COD 100 mg/L 以下
		pH 5.8~8.6
5	放流水質	BOD 20 mg/L 以下 (日平均)
		T-N 20 mg/L 以下 (日平均)
		S S 15 mg/L 以下 (日平均)
		COD 30 mg/L 以下 (日平均)
		大腸菌群数 3,000 個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 沈殿分離槽 0.343 m ³
		6.2 嫌気ろ床槽 0.789 m ³
		6.3 ピークカット部 0.157 m ³
		6.4 接触ばっ気槽 0.406 m ³
		6.5 沈殿槽 0.238 m ³
		6.6 消毒槽 0.015 m ³
		6.7 合計 1.948 m ³
7	空容量	2.357 m ³
8	プロワ (KSB7)	風 量 90L/分以上
		消費電力 42W 、 定格電圧 単相 AC100V
		電 流 1.4/1.4A(50/60Hz)
		吐出口13A1口型1台 、 コード長1.6m

仕様表 (放流ポンプ槽)

No.	項 目	仕 様
1	有効容量	0.107 m ³
2	空容量	0.30 m ³
3	放流ポンプ (32PRWA2.13S-92)	口 径 32mm 、 吐 出 量 80L/分
		揚 程 2.5/4.0m(50/60Hz)
		出 力 130W 、 定格電圧 単相 100V
		電 流 2.7/2.9A(50/60Hz)
		2台交互運転 コード長10m

注記)

1. 製品全高は、製品規格で±10mmの公差があります。
2. 流入管底・放流管芯は、製品規格で製品全高に対して±5mmの公差があります。
3. プロワ・放流ポンプは仕様異なる場合があります。
4. 空容量は概算値です。

製 図	ヒラカワ	20-01-14	第 三 角 法	品名
審 査	ツカモト	20-01-14	尺 度	KRS-7BP 構造図
承 認	ヒビノ	20-01-14	1 : 30	
株式会社 ハウステック				結城図番 YUD164761 △