



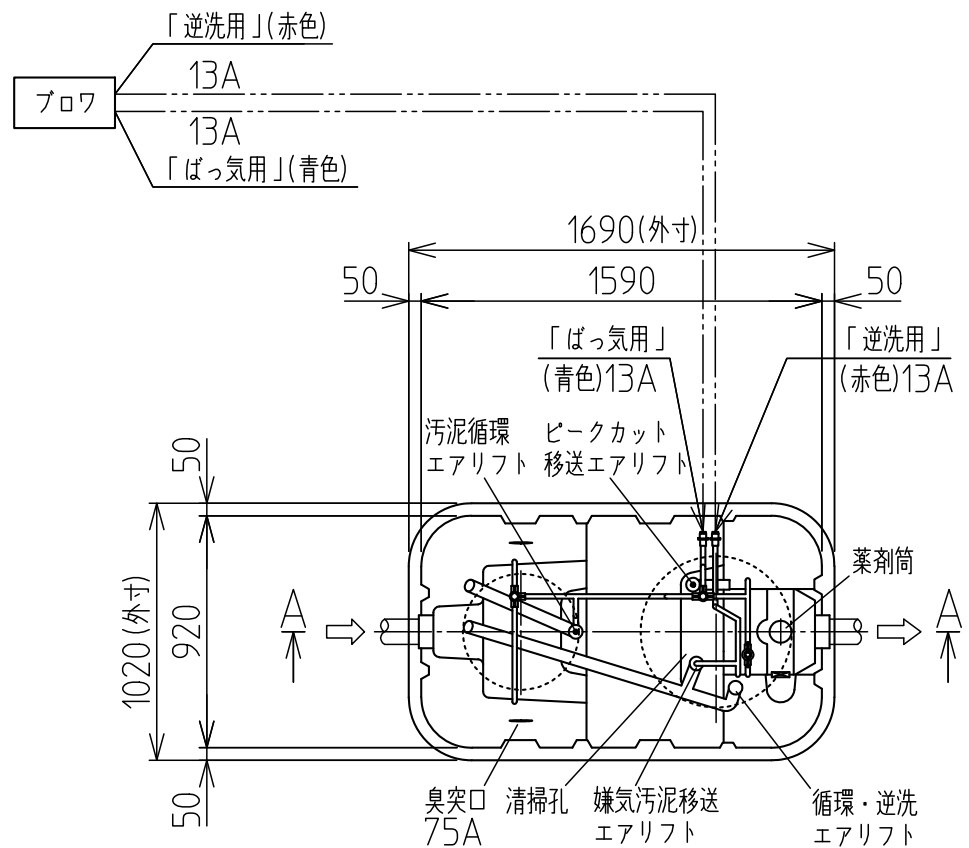


平面図

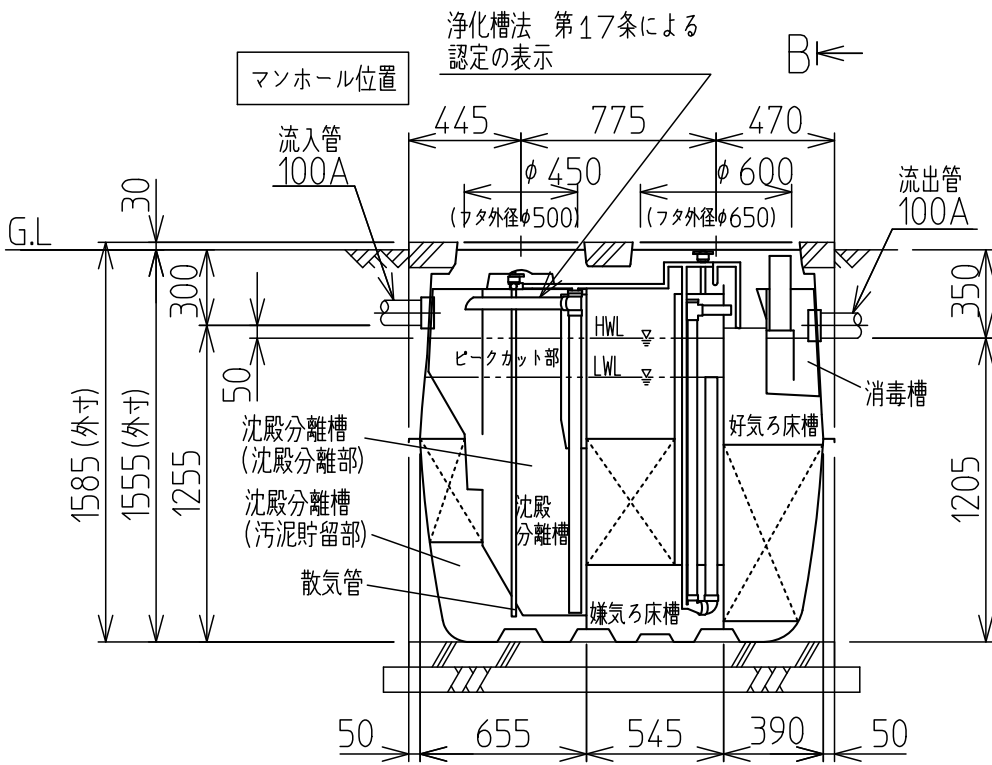


A-A'断面図

浄化槽寸法 (mm)
W1020 × L1690 × H1555

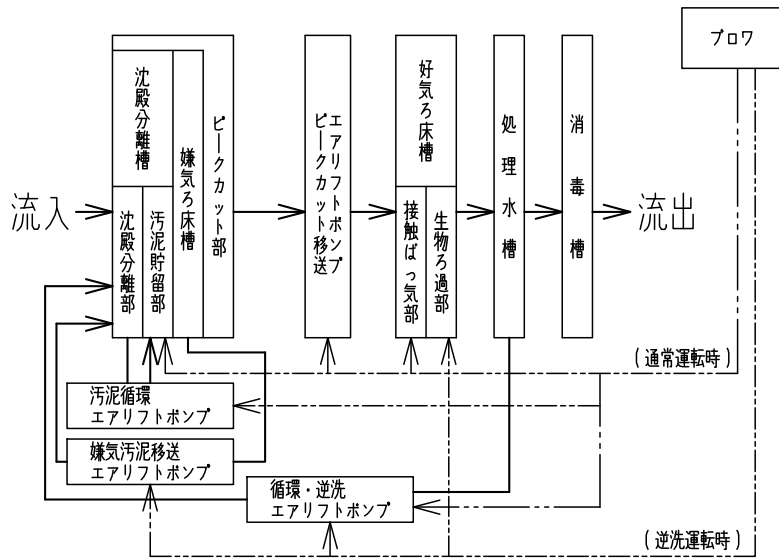

フローシート

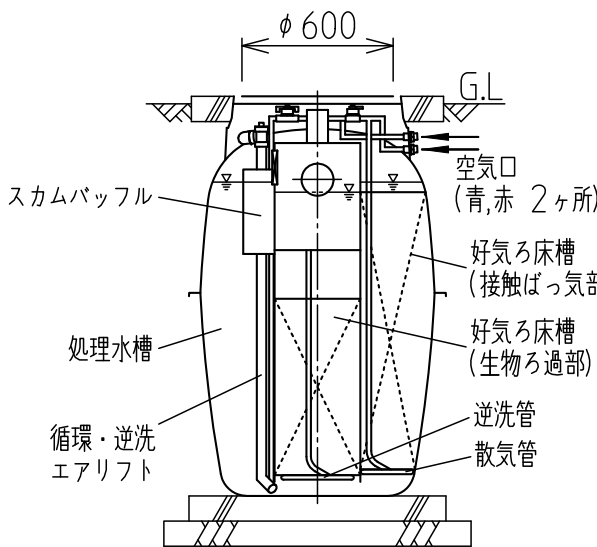

B-B'断面図

仕様表

No.	項目	仕様
1	処理方式	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環方式
2	処理対象人員	5 人
3	日平均汚水量	1.0 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200 mg/L 以下 T-N 45 mg/L 以下 S S 160 mg/L 以下
5	放流水質	BOD 15 mg/L 以下 (日平均) T-N 20 mg/L 以下 (日平均) S S 10 mg/L 以下 (日平均) pH 5.8~8.6 大腸菌群数 3,000 個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 沈殿分離槽 (沈殿分離部) 0.209 m ³ 6.2 沈殿分離槽 (汚泥貯留部) 0.309 m ³ 6.3 嫌気ろ床槽 0.451 m ³ 6.4 ピークカット部 0.151 m ³ 6.5 好気ろ床槽 (接触ばっ気部) 0.101 m ³ 6.6 好気ろ床槽 (生物ろ過部) 0.125 m ³ 6.7 処理水槽 0.101 m ³ 6.8 消毒槽 0.015 m ³ 6.9 合計 1.462 m ³
7	質量	150 kg
8	空容量	1.776 m ³
9	プロワ (AP-70WCY-B/A)	風量 70L/分以上 消費電力 39W 、 定格電圧 単相 AC100V 電磁弁内蔵タイマー付、吐出口13A2口型1台 コード長1.6m

注記

- 製品全高は、製品規格で±10mmの公差があります。
- 流入・放流管底は、製品規格で製品全高に対して±5mmの公差があります。
- プロワは仕様異なる場合があります。
- 質量、空容量は概算値です。

製図	ヒラカワ	19-01-23	第 三 角 法	品名
審査	ツカモト	19-01-23	入庫 (19-01-23)	尺度 1 : 30
承認	ヒビノ	19-01-23	庫	5人槽構造図 (KTG-5S)
株式会社 ハウステック				結城図番 YUD164414