
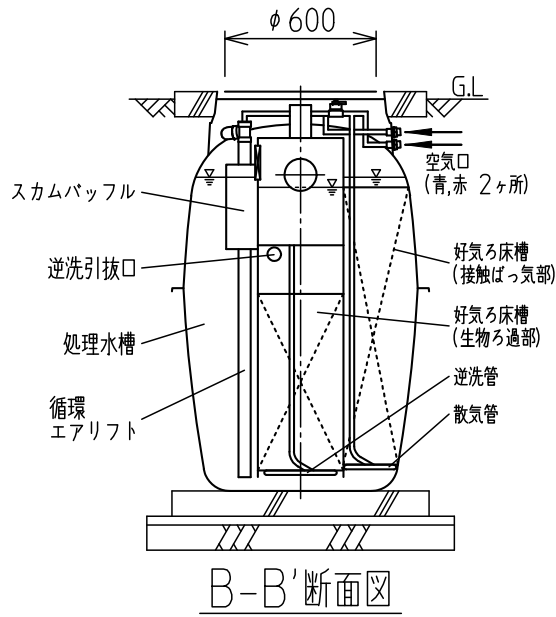
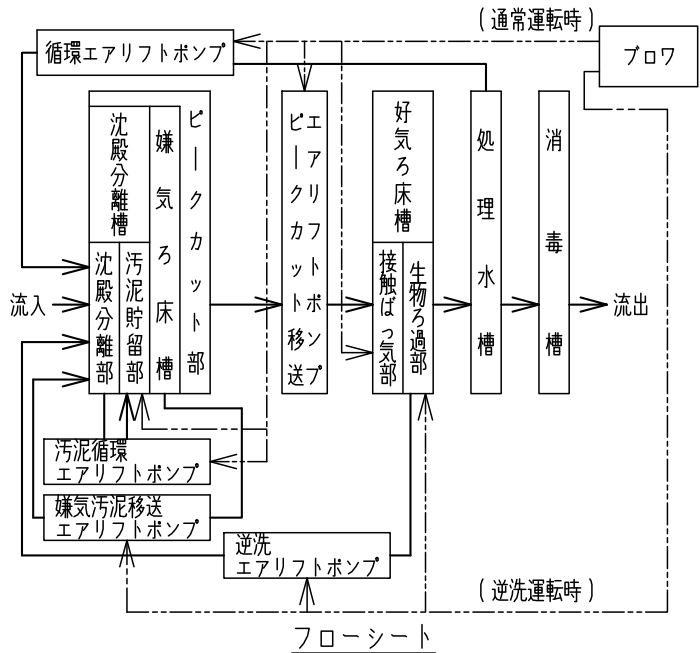
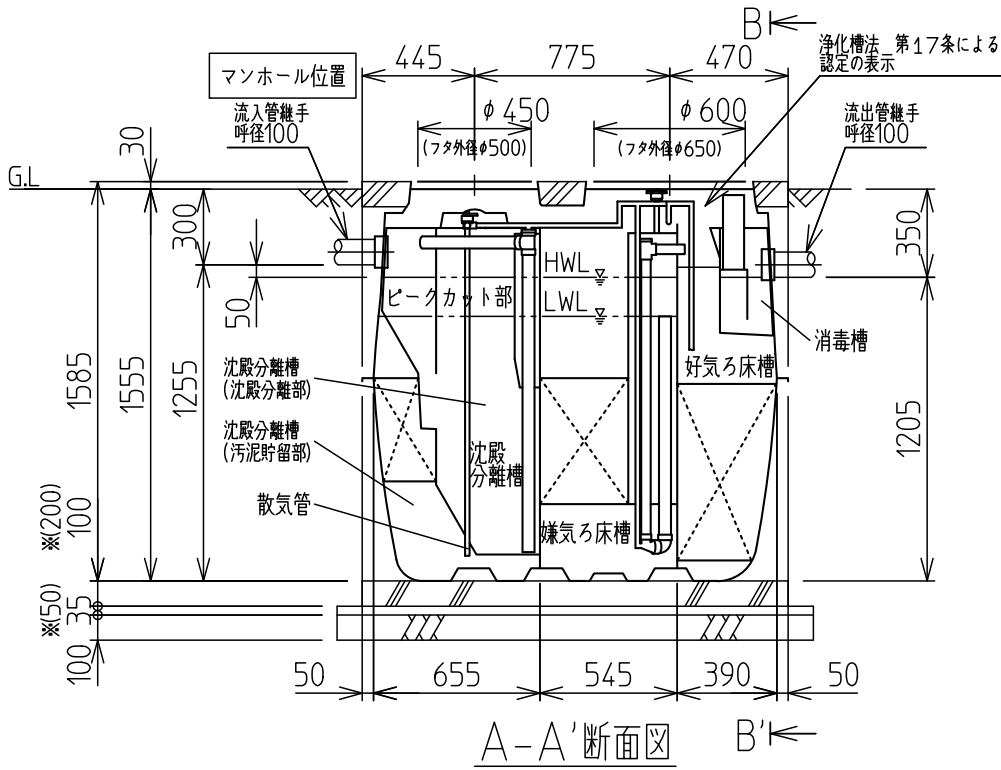


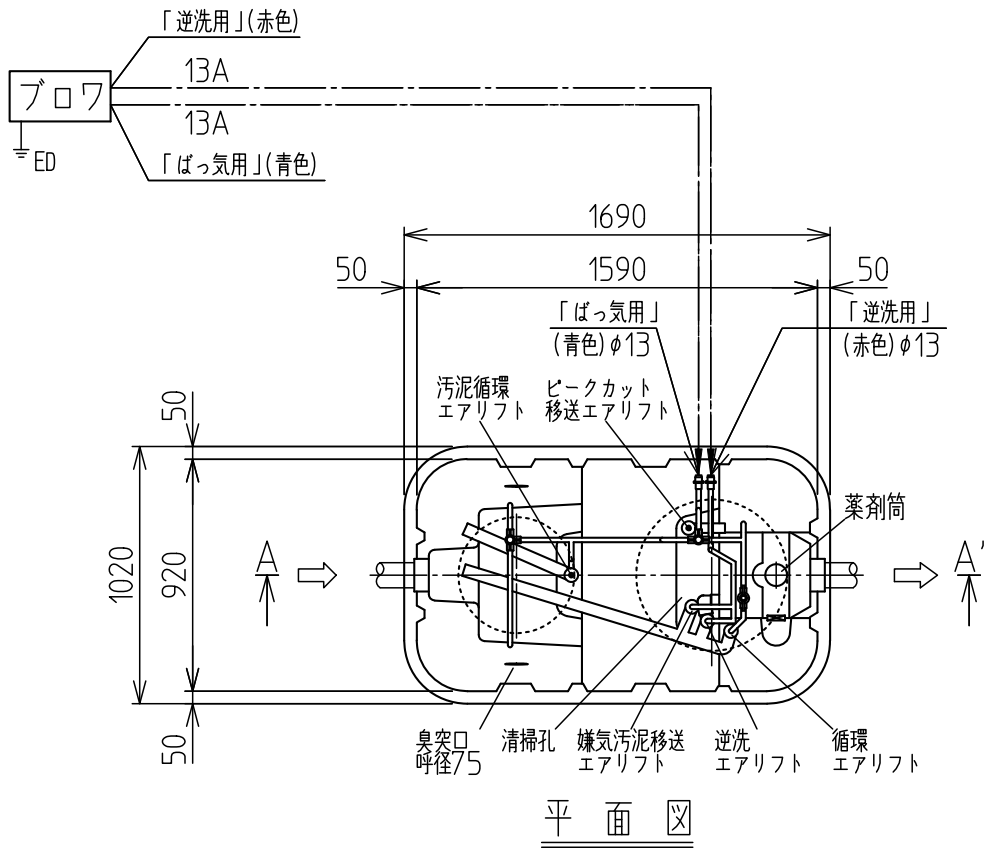

仕様表

No.	項目	仕様
1	処理方式	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環方式
2	処理対象人員	5 人
3	日平均汚水量	1.0 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200 mg/L 以下 T-N 45 mg/L 以下 S S 160 mg/L 以下
5	放流水質	BOD 15 mg/L 以下 (日平均) T-N 20 mg/L 以下 (日平均) S S 10 mg/L 以下 (日平均) 大腸菌群数 3,000 個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 沈殿分離槽 (沈殿分離部) 0.209 m ³ 6.2 沈殿分離槽 (汚泥貯留部) 0.309 m ³ 6.3 嫌気ろ床槽 0.451 m ³ 6.4 ピークカット部 0.151 m ³ 6.5 好気ろ床槽 (接触ばっ気部) 0.101 m ³ 6.6 好気ろ床槽 (生物ろ過部) 0.125 m ³ 6.7 処理水槽 0.101 m ³ 6.8 消毒槽 0.015 m ³ 6.9 合計 1.462 m ³
7	質量	150 kg
8	空容量	1.776 m ³
9	プロワ (MP-70WY)	風量 70L/分以上 消費電力 52W 、 定格電圧 単相 AC100V 電磁弁内蔵タイマー付、吐出口13A2口型1台 コード長1.5m

注記)

- 湧水仕様時は浮上防止用金具 (オプション) を取付けてください。
- 基礎スラブの () 寸法は湧水仕様時の寸法です。
- プロワは仕様が異なる場合があります。
- 質量, 空容量は概算値です。

認定番号	3-14K-H-006
------	-------------

製図	ヒラカワ	11-10-21	第三角法	品名
審査	オオヌマ	11-10-21	入庫入 11-10-21 庫	小規模合併処理浄化槽
承認	ヒビノ	11-10-21	尺度 1:30	5人槽構造図 (KTG-5)

株式会社 ハウステック

結城図番 YUD161350

(土埋め 標準仕様)