
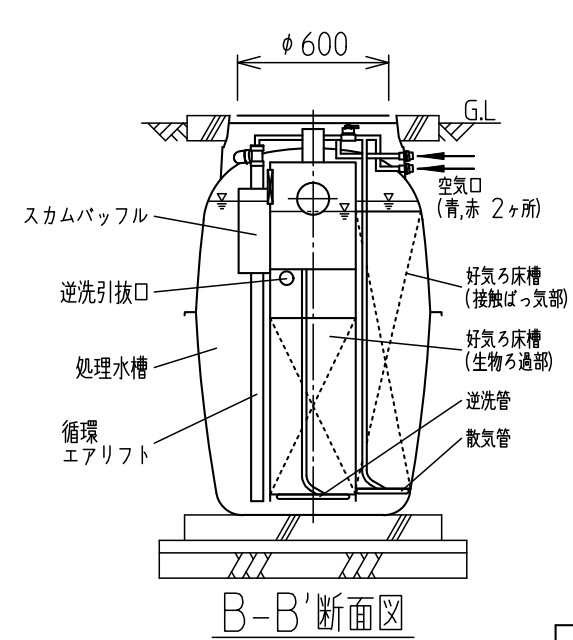
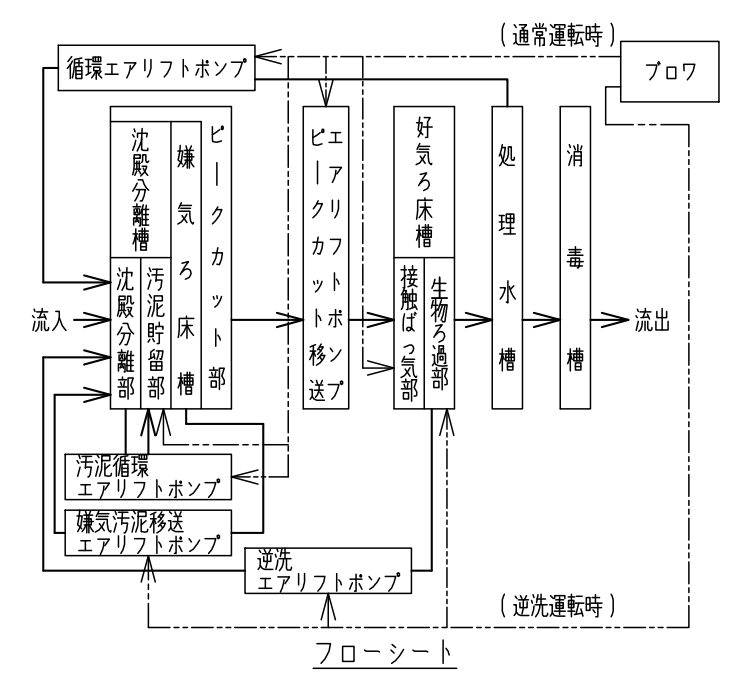
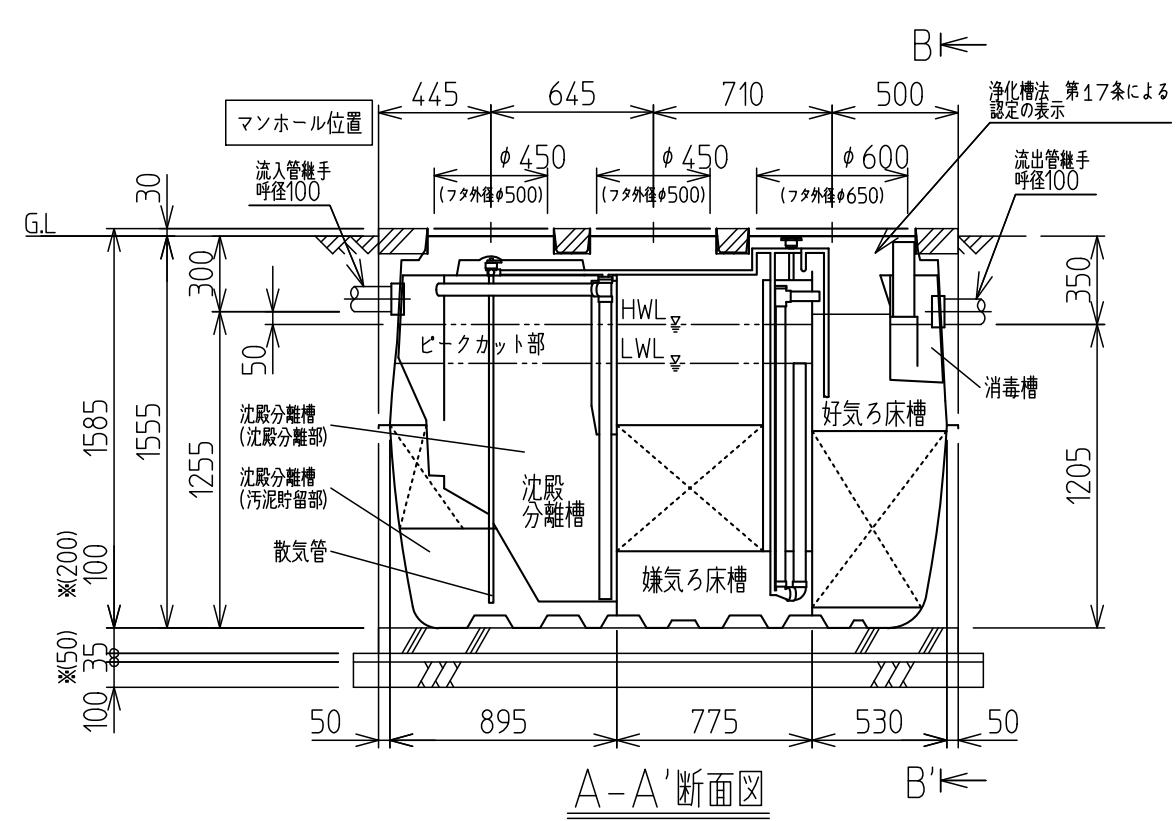


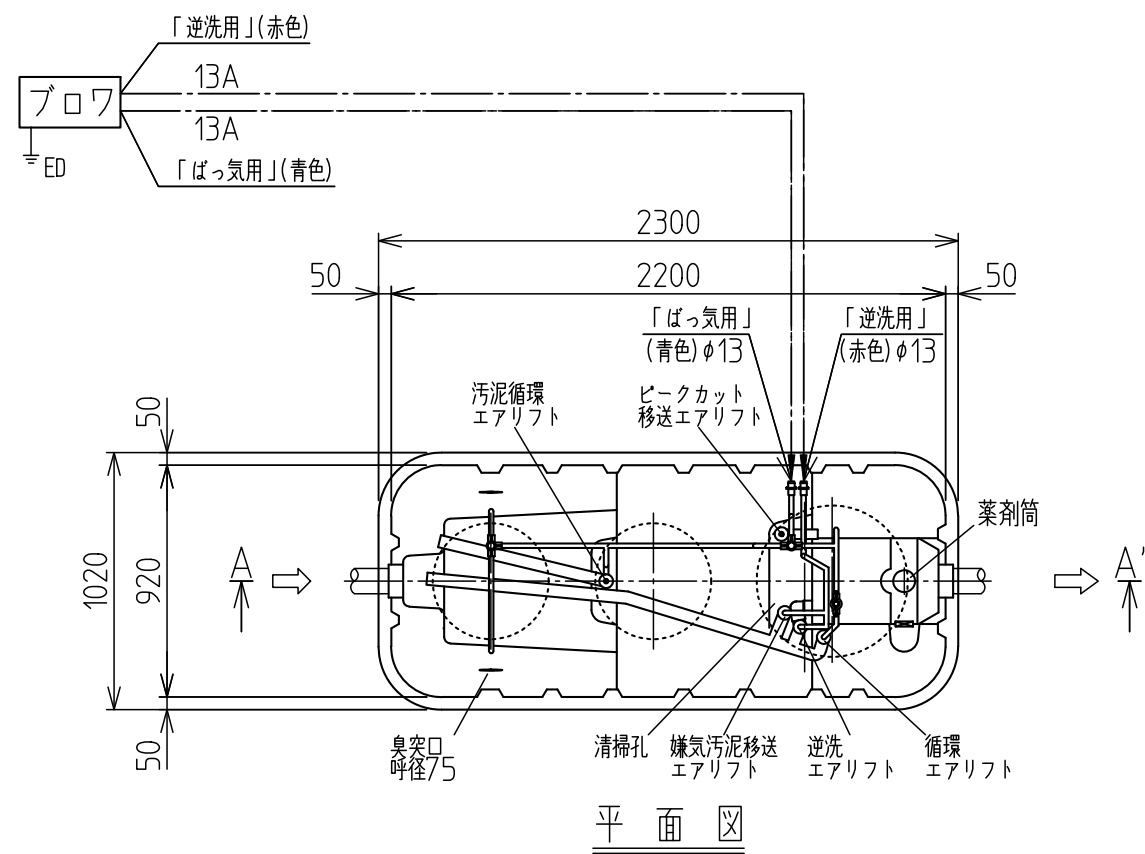

仕様表

No.	項目	仕様
1	処理方式	沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環方式
2	処理対象人員	7 人
3	日平均汚水量	1.4 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200 mg/L 以下
		T-N 45 mg/L 以下
		S S 160 mg/L 以下
5	放流水質	BOD 15 mg/L 以下 (日平均)
		T-N 20 mg/L 以下 (日平均)
		S S 10 mg/L 以下 (日平均)
		大腸菌群数 3,000 個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 沈殿分離槽 (沈殿分離部)
		0.294 m ³
		6.2 沈殿分離槽 (汚泥貯留部)
		0.425 m ³
		6.3 嫌気ろ床槽
		0.646 m ³
		6.4 ビークカット部
		0.212 m ³
		6.5 好気ろ床槽 (接触ばっ気部)
7	質量	0.144 m ³
		6.6 好気ろ床槽 (生物ろ過部)
		0.186 m ³
		6.7 処理水槽
8	空容量	0.144 m ³
		6.8 消毒槽
9	プロワ (MP-100WY)	0.015 m ³
		6.9 合計
7	質量	2.066 m ³
		180 kg
		2.497 m ³
9	プロワ (MP-100WY)	風量 100L/分以上
		消費電力 74W , 定格電圧 単相 AC100V
		電磁弁内蔵タイマー付、吐出口13A2口型1台
		コード長1.5m

注記)

- 湧水仕様時は浮上防止用金具 (オプション) を取付けてください。
- 基礎スラブの () 寸法は湧水仕様時の寸法です。
- プロワは仕様が異なる場合があります。
- 質量, 空容量は概算値です。

認定番号 3-14K-H-006-1

製図	ヒラカワ	11-10-21	第三角法	品名	小規模合併処理浄化槽
審査	オオヌマ	11-10-21	入庫	7人槽構造図 (KTG-7)	
承認	ヒビノ	11-10-21	11-10-21 庫	1:30	(土埋め 標準仕様)
株式会社 ハウステック				結城図番	YUD161362