


No.	項 目	仕 様
1	処理方式	流量調整型 嫌気濾床・生物濾過方式
2	処理対象人員	5人
3	日平均汚水量	1.025 m ³ /日
4	流入水質	BOD 330mg/L 以下 T-N 55mg/L 以下 SS 330mg/L 以下
5	放流水質	BOD 15mg/L 以下 (日平均) T-N 20mg/L 以下 (日平均) SS 10mg/L 以下 (日平均)
6	6.1 嫌気濾床槽第1室	1.468 m ³
有効容量	流量調整部	0.329 m ³
	6.2 嫌気濾床槽第2室	0.842 m ³
	6.3 生物濾過槽	0.400 m ³
	6.4 処理水槽	0.139 m ³
	6.5 消毒槽	0.021 m ³
	6.6 合計	2.870 m ³
7	質量	310 Kg
8	空容量	3.58 m ³
9	プロフ (MB-60WTE-3)	60L/分 39W単相100V 定格電流 0.9A (通常運転時) 切替弁内蔵タイマー付 吐出口13A2口型1台 コード長1.5m

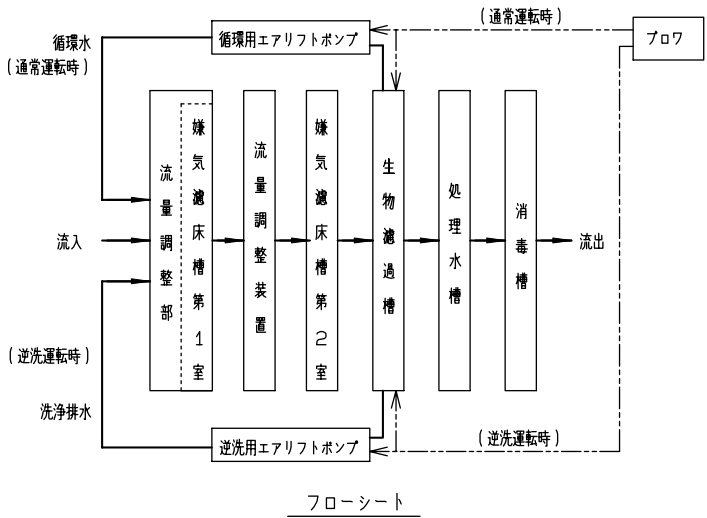

注記)

1. 湧水仕様時は浮上防止用金具（オプション）を取付けてください。
2. 基礎スラブの（ ）寸法は湧水使用時の寸法です。
3. プロワは仕様が異なる場合があります。
4. 質量、空容量は概算値です。

製 図	ヒラカワ	06-07-14	第 三 角 法		品名 5人槽構造図 (DBR-5) (土埋め 標準仕様)
審 査	オオヤマ	06-07-14	入 庫	尺 度	
承 認	インガキ	06-07-14	06-07-14 庫	1 : 20	
ハウステック				総張図番	YUC205207