

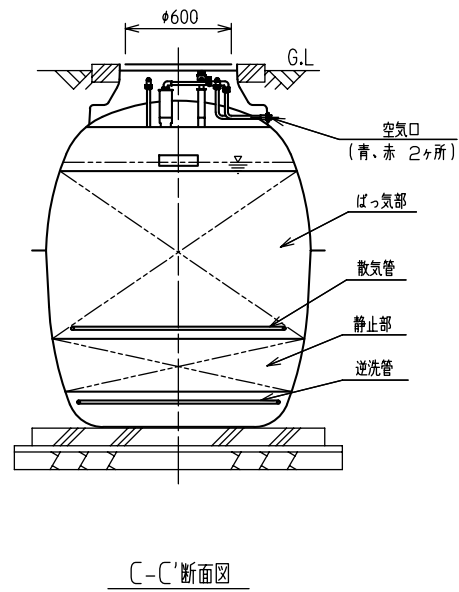
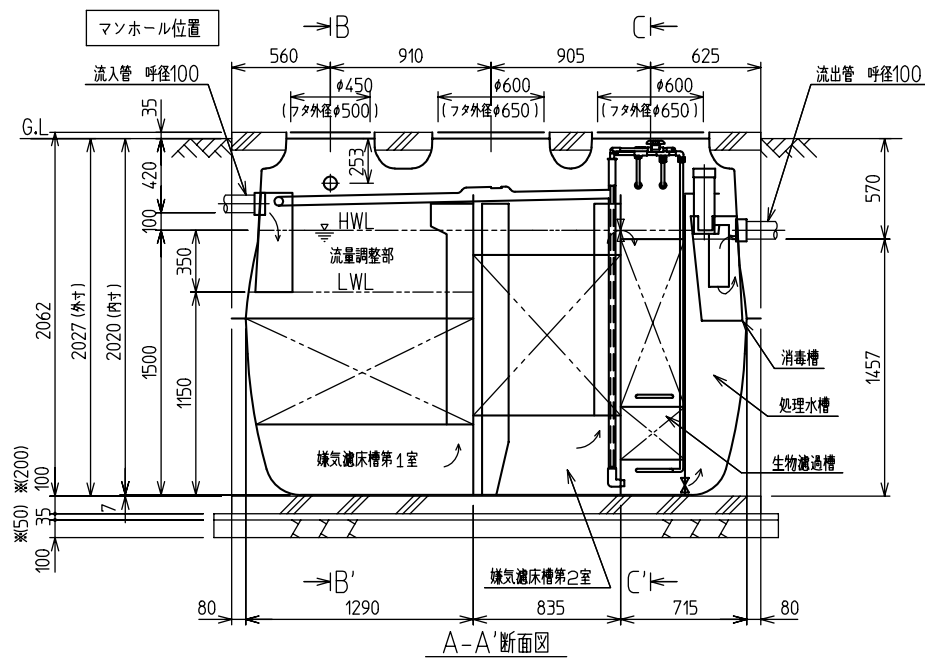
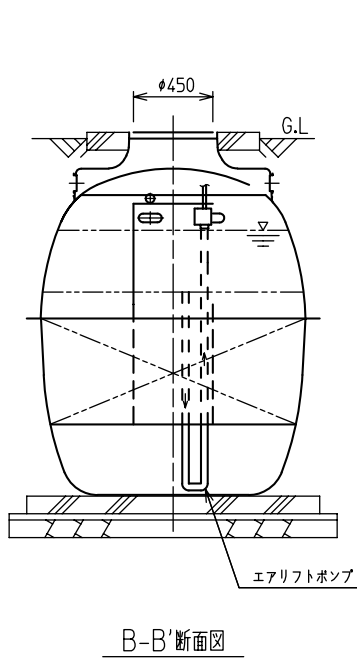


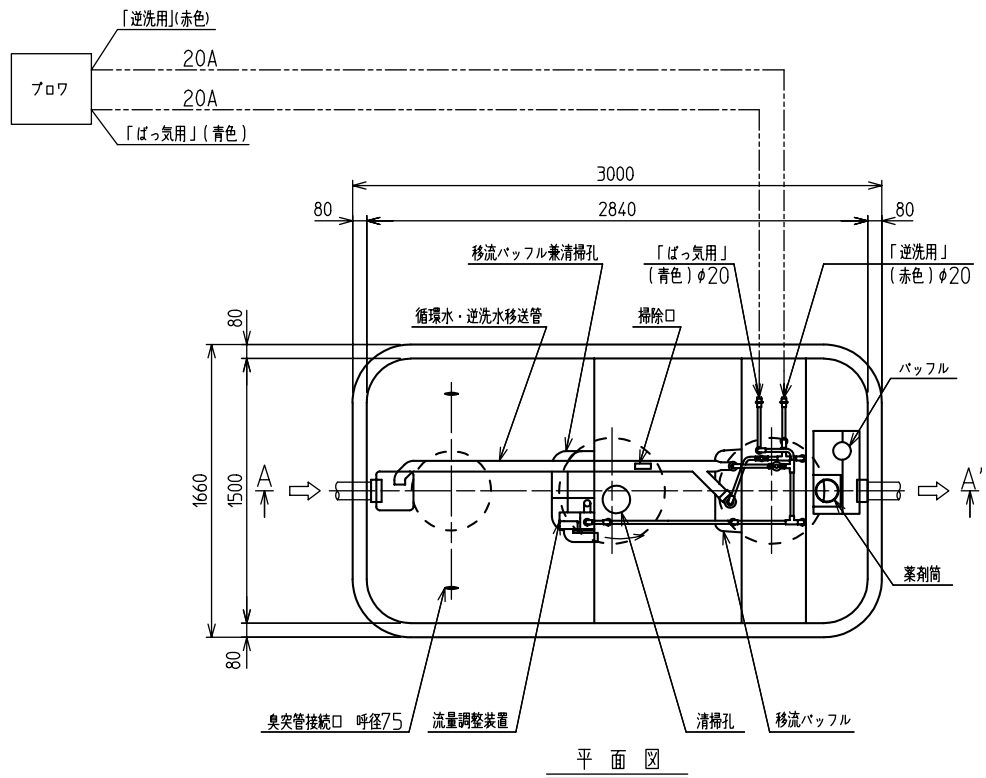

仕様表

| No. | 項目               | 仕様                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 処理方式             | 流量調整型 嫌気濾床・生物濾過方式                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | 処理対象人員           | 10人                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3   | 日平均汚水量           | 2.050 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                    |
| 4   | 流入水質             | BOD 330mg/L 以下<br>T-N 55mg/L 以下<br>SS 330mg/L 以下                                                                                                                                                                                           |
| 5   | 放流水質             | BOD 15mg/L 以下 (日平均)<br>T-N 20mg/L 以下 (日平均)<br>SS 10mg/L 以下 (日平均)                                                                                                                                                                           |
| 6   | 有効容量             | 6.1 嫌気濾床槽第1室 2.598 m <sup>3</sup><br>6.2 流量調整部 0.646 m <sup>3</sup><br>6.3 嫌気濾床槽第2室 1.712 m <sup>3</sup><br>6.4 生物濾過槽 0.765 m <sup>3</sup><br>6.5 処理水槽 0.575 m <sup>3</sup><br>6.6 消毒槽 0.045 m <sup>3</sup><br>6.6 合計 5.695 m <sup>3</sup> |
| 7   | 質量               | 550 Kg                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8   | 空容量              | 6.83 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                        |
| 9   | プロワ (MB-120WY-3) | 120L/分 135W×単相100V<br>定格電流 2.4A (通常運転時)<br>切替弁内蔵タイマー付 吐出口13A2口型1台<br>コード長1.5m                                                                                                                                                              |

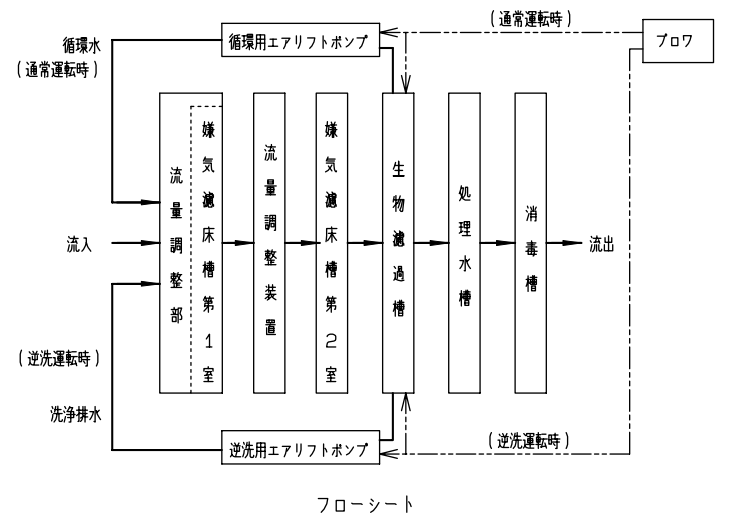

- 注記) 1. 湧水仕様時は浮上防止用具 (オプション) を取付けてください。  
2. 基礎スラブの( )寸法は湧水使用時の寸法です。  
3. プロワは仕様が異なる場合があります。  
4. 質量、空容量は概算値です。

|        |      |          |      |                  |
|--------|------|----------|------|------------------|
| 製図     | ヒラカワ | 06-07-25 | 第三角法 | 品名               |
| 審査     | オオノマ | 06-07-25 | 1:30 | 10人槽構造図 (DBR-10) |
| 承認     | インガキ | 06-07-25 | 1:30 | (土埋め 標準仕様)       |
| ハウステック |      |          |      | 図章 YUC 205223    |

|     |
|-----|
|     |
|     |
|     |
|     |
| 作 番 |