




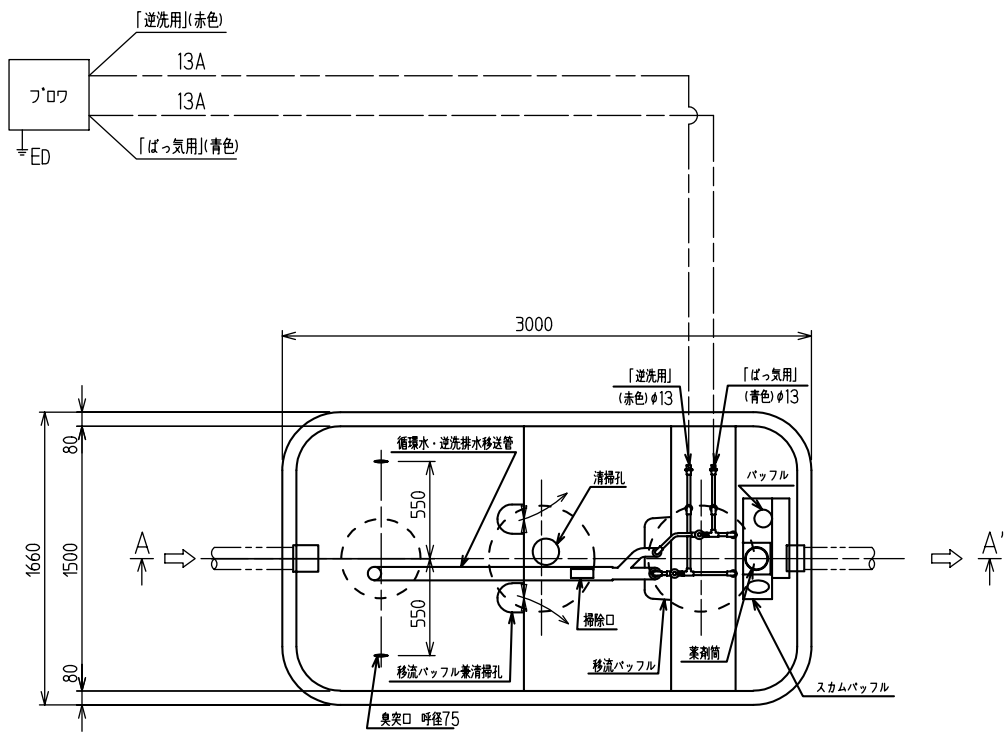

平面図

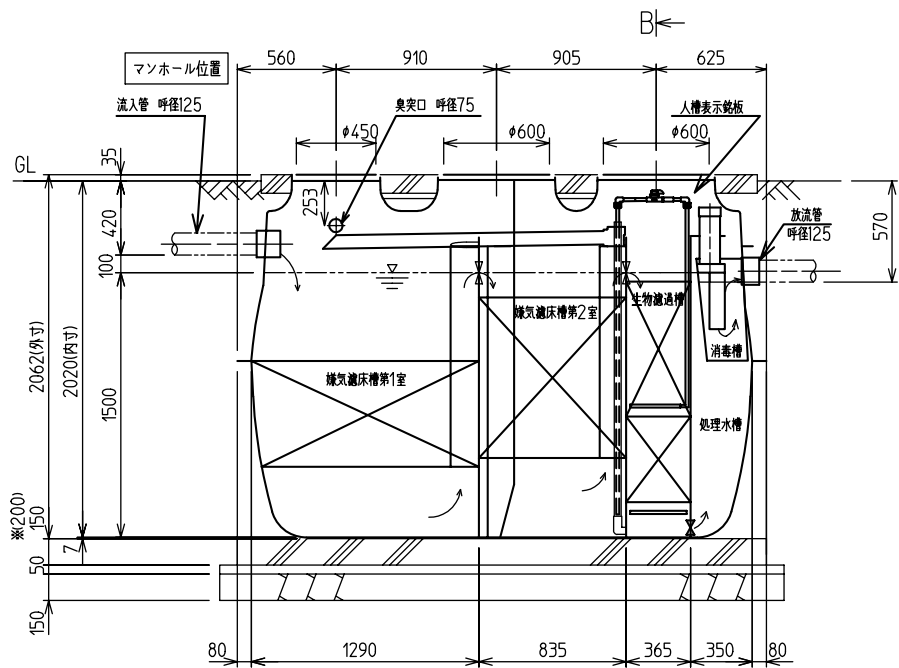


A-A'断面図

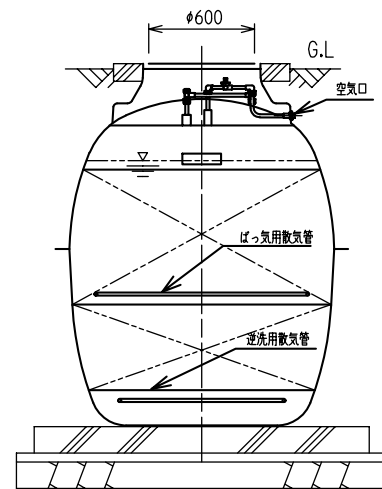

B-B'断面図

仕様表

No.	項 目	仕 様
1	処理方式	嫌気濾床・生物濾過方式
2	処理対象人員	14人
3	日平均汚水量	2.8 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200mg/L 以下 S S 160mg/L 以下
5	放流水質	BOD 20mg/L 以下 (日平均) S S 15mg/L 以下 (日平均) 大腸菌群数3,000個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 嫌気濾床槽第1室 2.598 m ³ 6.2 嫌気濾床槽第2室 1.712 m ³ 6.3 生物濾過槽 0.765 m ³ 6.4 処理水槽 0.575 m ³ 6.5 消毒槽 0.045 m ³ 6.6 合計 5.695 m ³
7	質量	450 kg
8	空容量	6.83 m ³
9	プロフ (MB-100WY)	100L/分 101WX単相100V 定格電流 1.55/1.65A(50/60Hz) 通常運転時 電動弁内蔵タイマー付 吐出口3A2口型1台 コード長1.5m

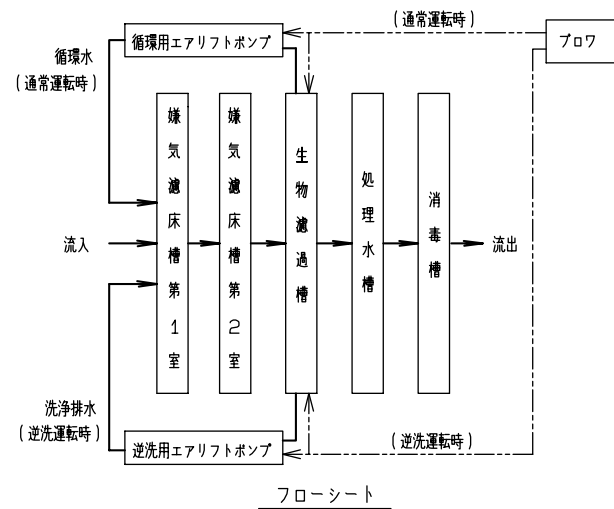

フローシート

- 注記)
1. 湧水仕様時は浮上防止ロッド (オプション) を取付けてください。
 2. 基礎スラブの () 寸法は湧水使用時の寸法です。
 3. プロフは仕様異なる場合があります。
 4. 質量, 空容量は概算値です。

製 図	クリハラ	03-05-16	第 三 角 法	品名	土埋め仕様
審 査	ツカモト	03-05-16	入 庫	尺度	KGR2-14コウツウス*
承 認	フルイチ	03-05-16	03-06-06 庫	1 : 30	
ハウステック				結城図番	YUC 197176