




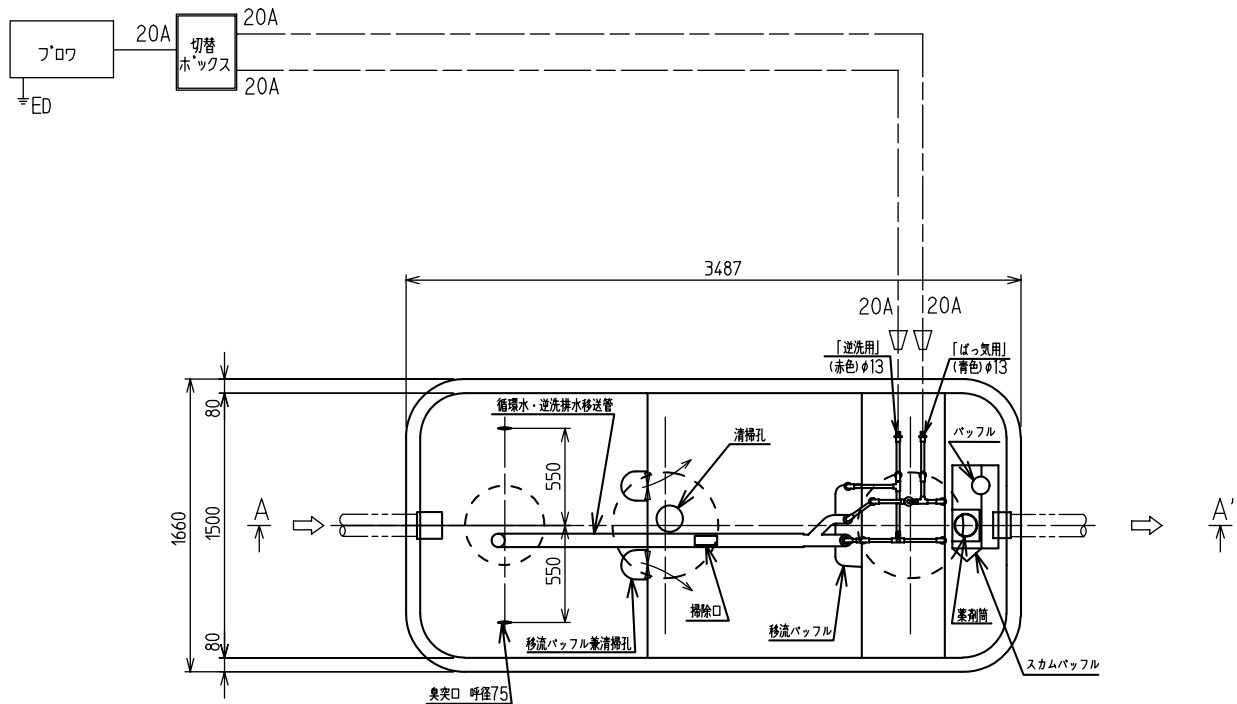

平面図

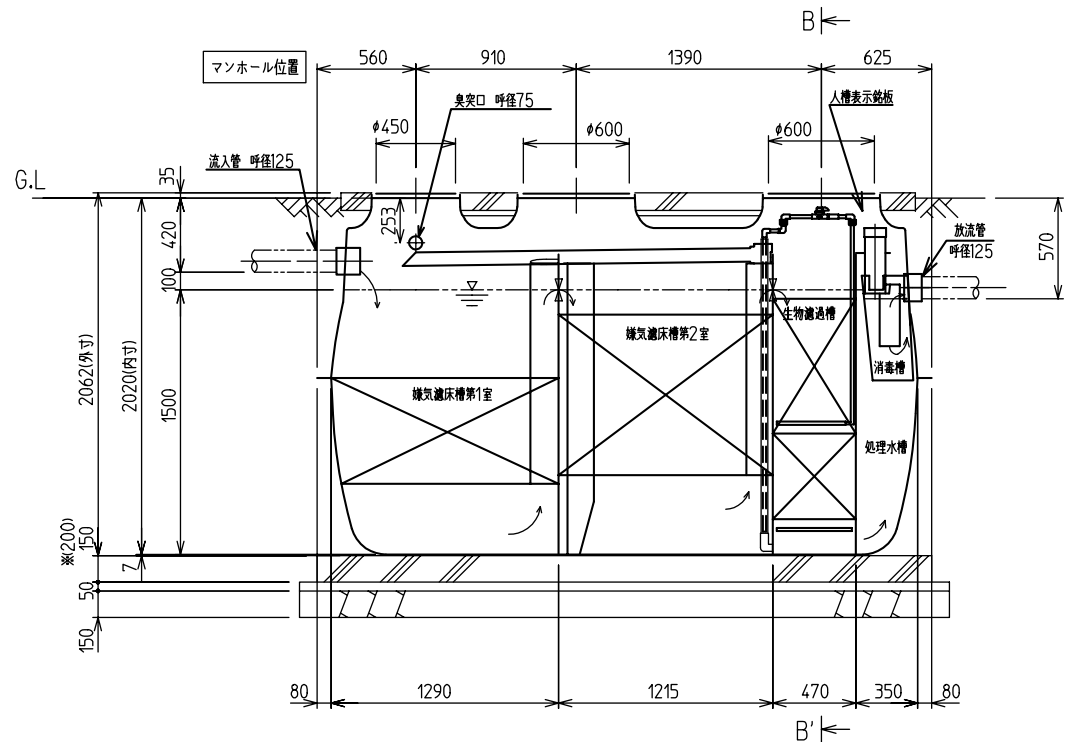


A-A'断面図

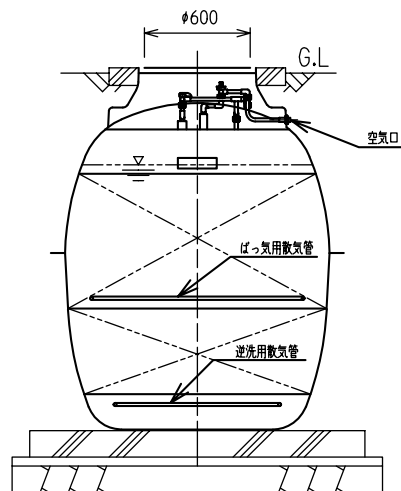

B-B'断面図

仕様表

| No. | 項目            | 仕様                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 処理方式          | 嫌気濾床・生物濾過方式                                                                                                                                                                                              |
| 2   | 処理対象人員        | 18人                                                                                                                                                                                                      |
| 3   | 日平均汚水量        | 3.6 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                    |
| 4   | 流入水質          | BOD 200mg/L 以下<br>S S 160mg/L 以下                                                                                                                                                                         |
| 5   | 放流水質          | BOD 20mg/L 以下 (日平均)<br>S S 15mg/L 以下 (日平均)<br>大腸菌群数3,000個/cm <sup>3</sup> 以下 (日平均)                                                                                                                       |
| 6   | 有効容量          | 6.1 嫌気濾床槽第1室 2.598 m <sup>3</sup><br>6.2 嫌気濾床槽第2室 2.512 m <sup>3</sup><br>6.3 生物濾過槽 0.985 m <sup>3</sup><br>6.4 処理水槽 0.575 m <sup>3</sup><br>6.5 消毒槽 0.045 m <sup>3</sup><br>6.6 合計 6.715 m <sup>3</sup> |
| 7   | 質量            | 590 kg                                                                                                                                                                                                   |
| 8   | 空容量           | 8.06 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                      |
| 9   | ブロワ (LW-150)  | 風量 150L/分 (50/60Hz)<br>消費電力 180/170W(50/60Hz)<br>定格電圧 単相 AC100V<br>定格電流 4.4/4.3A(50/60Hz)<br>吐出口20A コード長1.6m                                                                                             |
| 10  | 切替ボックス (CB-2) | 電磁弁内蔵タイマ付<br>ブロワ接続口径20A<br>吐出口径2口20A コード長1.6m                                                                                                                                                            |

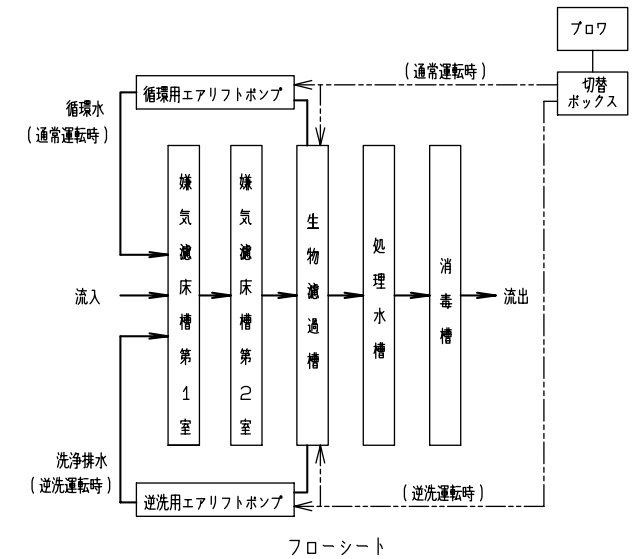

- 注記) 1. 湧水仕様時は浮上防止ロッド (オプション) を取付けてください。  
2. 基礎スラブの ( ) 寸法は湧水使用時の寸法です。  
3. ブロワは仕様異なる場合があります。  
4. 質量, 空容量は概算値です。

|              |        |          |            |      |               |
|--------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 製図           | ダテ     | 04-12-07 | 第三角法       | 品名   | 土埋め仕様         |
| 審査           | アライ, サ | 04-12-07 | 納入         | 尺度   | KGR2-18コウゾウス* |
| 承諾           | フルイチ   | 04-12-07 | 04-12-07 庫 | 1:30 |               |
| 株式会社日立ハウステック |        |          |            | 総図番  | YUC 201290    |