




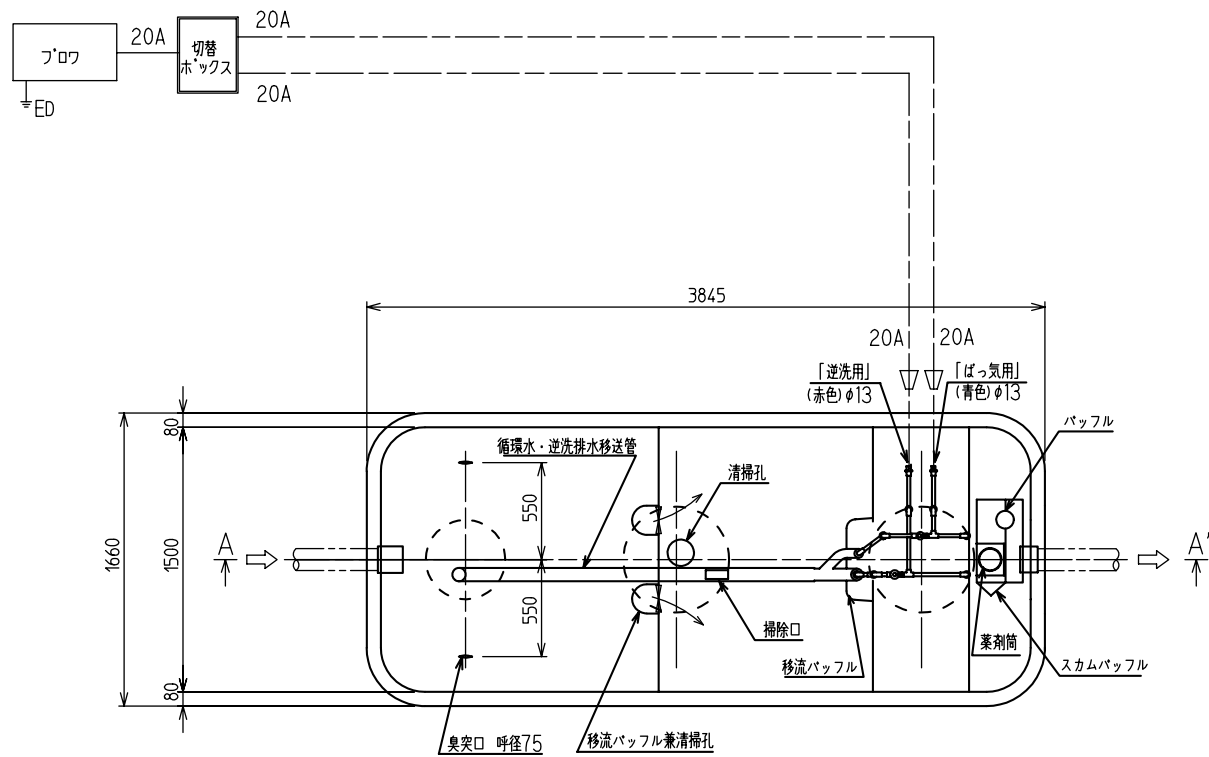

平面図

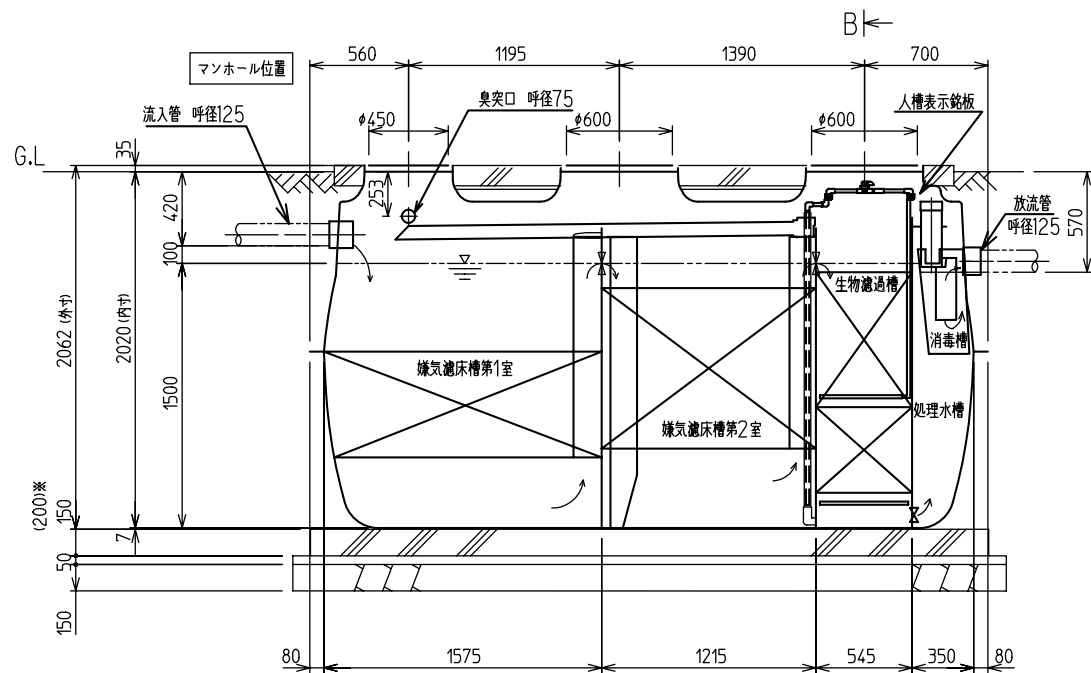


A-A'断面図

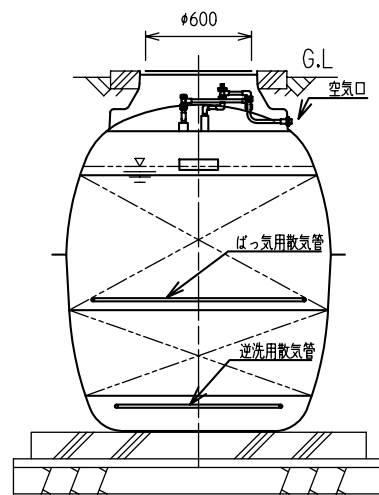

B-B'断面図

仕様表

No.	項目	仕様
1	処理方式	嫌気濾床・生物濾過方式
2	処理対象人員	21人
3	日平均汚水量	4.2 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200mg/L 以下 S S 160mg/L 以下
5	放流水質	BOD 20mg/L 以下 (日平均) S S 15mg/L 以下 (日平均) 大腸菌群数3,000個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 嫌気濾床槽第1室 3.198 m ³ 6.2 嫌気濾床槽第2室 2.512 m ³ 6.3 生物濾過槽 1.143 m ³ 6.4 処理水槽 0.575 m ³ 6.5 消毒槽 0.045 m ³ 6.6 合計 7.473 m ³
7	質量	655 kg
8	空容量	8.97 m ³
9	フロワ (LW-150)	風量 150L/分 (50/60Hz) 消費電力 180/170W (50/60Hz) 定格電圧 单相 AC100V 定格電流 4.4/4.3A (50/60Hz) 吐出口20A コード'長1.6m
10	切替ボックス (CB-2)	電磁弁内蔵タイマ付 フロワ接続口径20A 吐出口径 (2口) 20A コード'長1.6m

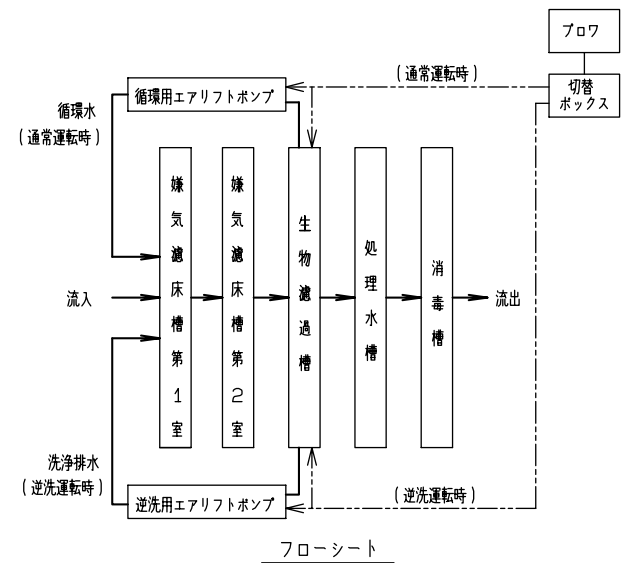

- 注記) 1. 湧水仕様時は浮上防止ロッド (オプション) を取付けてください。
2. 基礎スラブの () 寸法は湧水使用時の寸法です。
3. フロワは仕様が異なる場合があります。
4. 質量, 空容量は概算値です。

製図	タマミス*	04-12-09	第 三 角 法	品名	土埋め仕様
審査	アライ, サ	04-12-15	入庫	尺度	KGR2-21 コウソ*ウス*
承認	フルイチ	04-12-15	04-12-15 庫	1 : 30	
株式会社日立ハウステック				総検図番	YUC 201302