




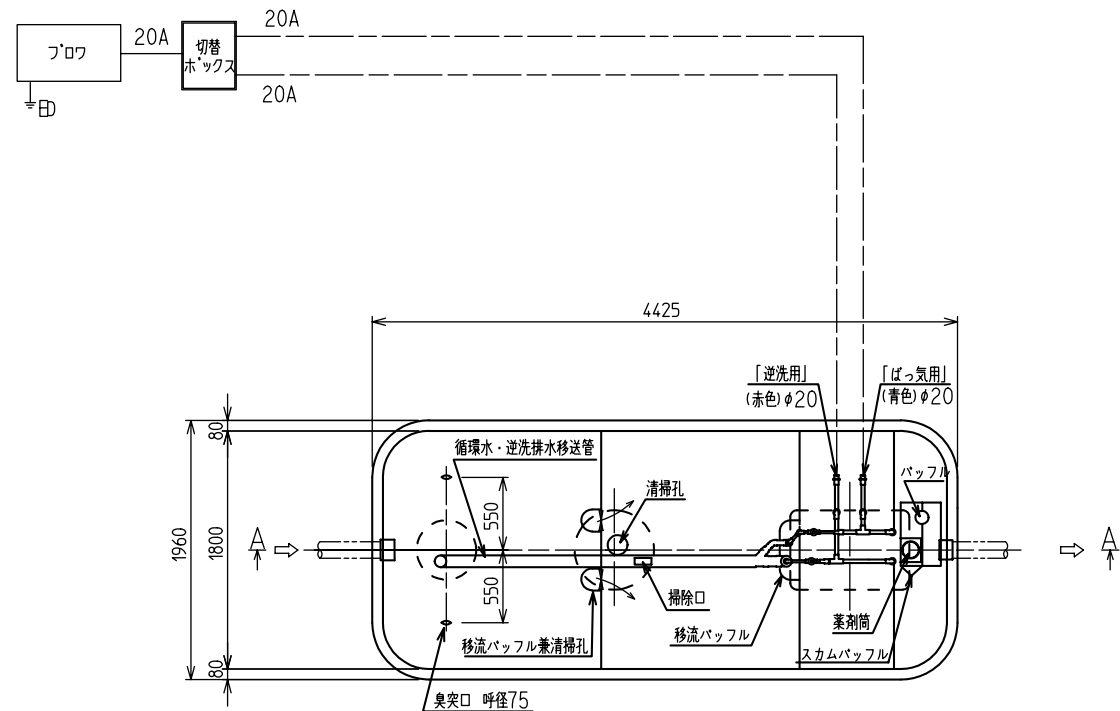

平面图

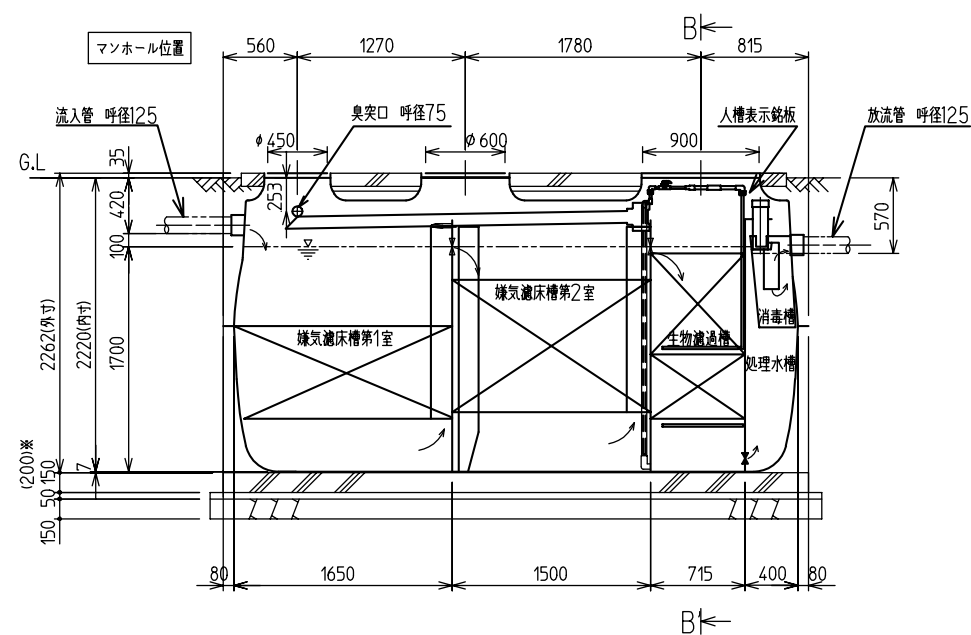


A-A'断面图

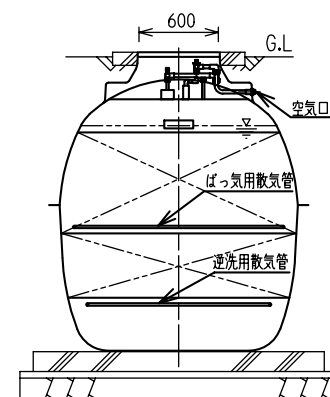

B-B'断面图

仕様表

No.	項目	仕様
1	処理方式	嫌気濾床・生物濾過方式
2	処理対象人員	35人
3	日平均汚水量	7.0 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200mg/L 以下 S S 160mg/L 以下
5	放流水質	BOD 20mg/L 以下 (日平均)
		S S 15mg/L 以下 (日平均)
		大腸菌群数 3,000個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 嫌気濾床槽第1室 4.396 m ³
		6.2 嫌気濾床槽第2室 4.200 m ³
		6.3 生物濾過槽 2.015 m ³
		6.4 処理水槽 0.779 m ³
		6.5 消毒槽 0.073 m ³
		6.6 合計 11.463 m ³
7	質量	1330 kg
8	空容量	13.30 m ³
9	プロフ (LW-250)	風 量 250L/分 (50/60Hz)
		消費電力 305/310W(50/60Hz)
		定格電圧 単相 AC100V
		定格電流 4.7/4.9A(50/60Hz)
		吐出口20A コード長1.6m
10	切替ボックス (CB-2)	電磁弁内蔵タイプ付
		ブワフ接続口径20A
		吐出口径20A コード長1.6m

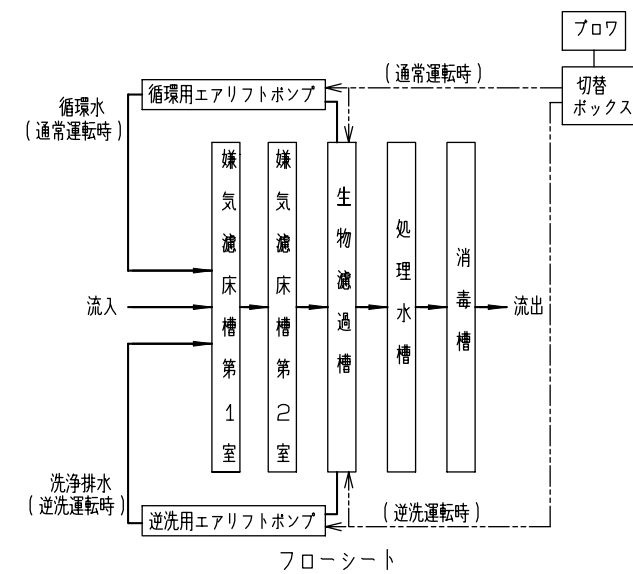

（注記） 1. 湧水仕様時は浮上防止ロッド（オプション）を取付けてください。
2. 基礎スラブの（ ）す法は湧水使用時のす法です。
3. プロワは仕様が異なる場合があります。
4. 質量、空容量は概算値です。

製 図	タマミズ	04-12-13	第 三 角 法	品名	土埋め仕様
審 査	アライ,サ	04-12-15	入 庫	尺 度	KGR2-35 コウジ'ウス*
承 認	フルイチ	04-12-15	04-12-15 庫	1 : 40	
株式会社 日立ハウステック				総機図番	YUC 201338