




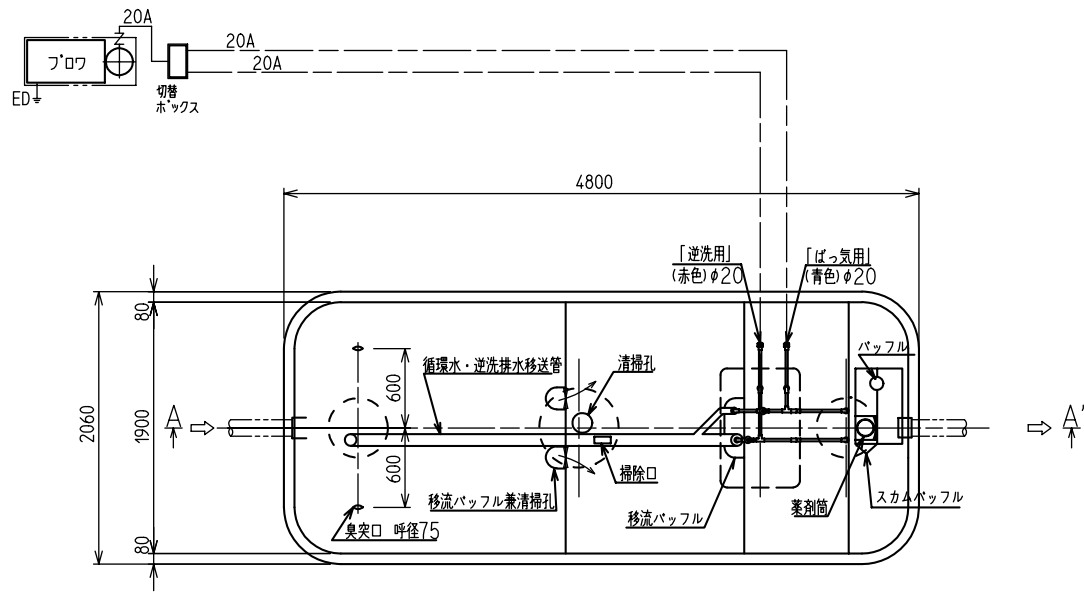

平面図

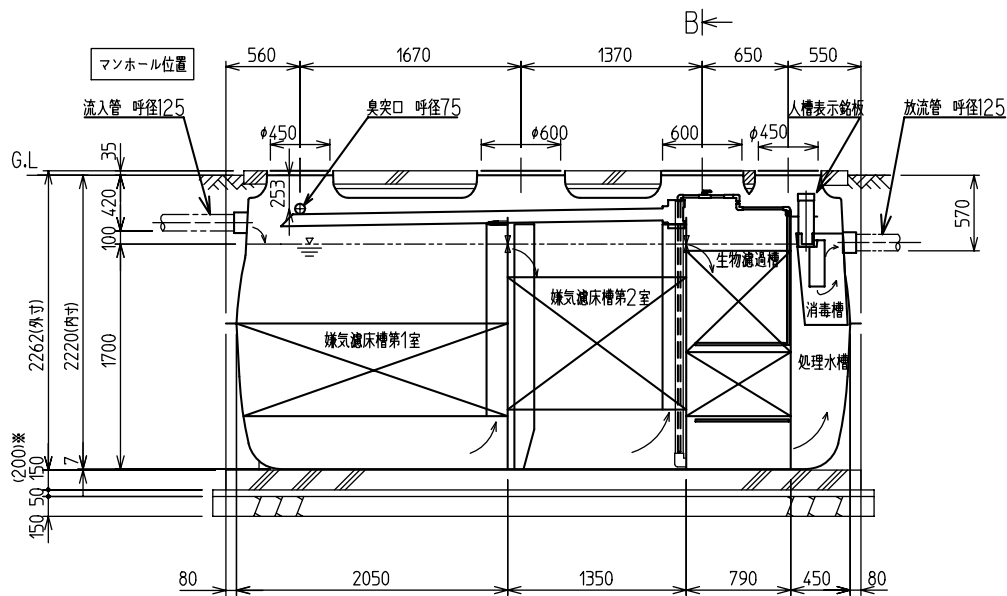


A-A'断面図

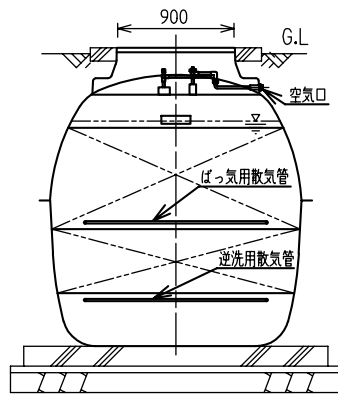

B-B'断面図

仕様表

No.	項目	仕様
1	処理方式	嫌気濾床・生物濾過方式
2	処理対象人員	40人
3	日平均汚水量	8.0 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200mg/L 以下 S S 160mg/L 以下
5	放流水質	BOD 20mg/L 以下 (日平均) S S 15mg/L 以下 (日平均) 大腸菌群数3,000個/cm 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 嫌気濾床槽第1室 5.968 m ³ 6.2 嫌気濾床槽第2室 4.069 m ³ 6.3 生物濾過槽 2.399 m ³ 6.4 処理水槽 0.998 m ³ 6.5 消毒槽 0.108 m ³ 6.6 合計 13.542 m ³
7	質量	1540 kg
8	空容量	15.71 m ³
9	フロワ (HC-251S)	290L/分 400W×单相100V 定格電流 6.3/5.7A(50/60Hz) 吐出口20A コート'長1.5m
10	切替ボックス (CB-3)	電動弁内蔵タイマ付・フロワ接続口径20A 吐出口径(2口)20A コート'長1.2m

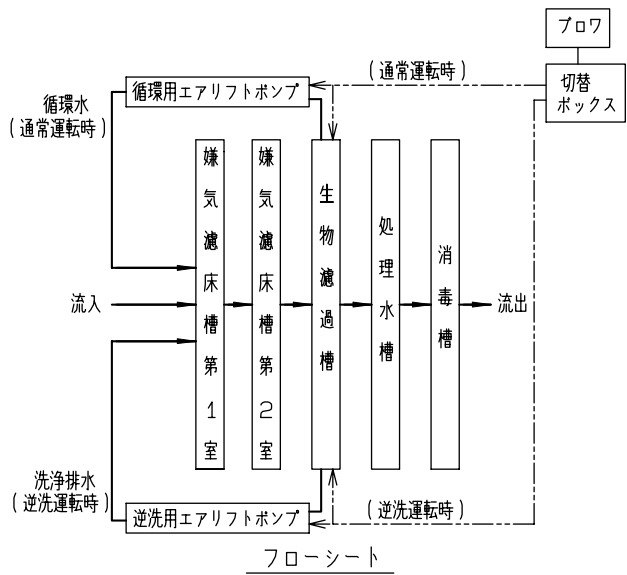

- 注記) 1. 湧水仕様時は浮上防止ロッド(オプション)を取付けてください。
2. 基礎スラブの()寸法は湧水使用時の寸法です。
3. フロワは仕様異なる場合があります。
4. 質量,空容量は概算値です。

製図	クマガヤ	07-10-10	第三角法	品名	土埋め仕様
審査	オオヌマ	07-10-10	記入	尺度	KGR2-40コウゾウス
承認	インサギ	07-10-10	07-10-10 庫	1:40	
株式会社日立ハウステック				総図番	YUC 207490