




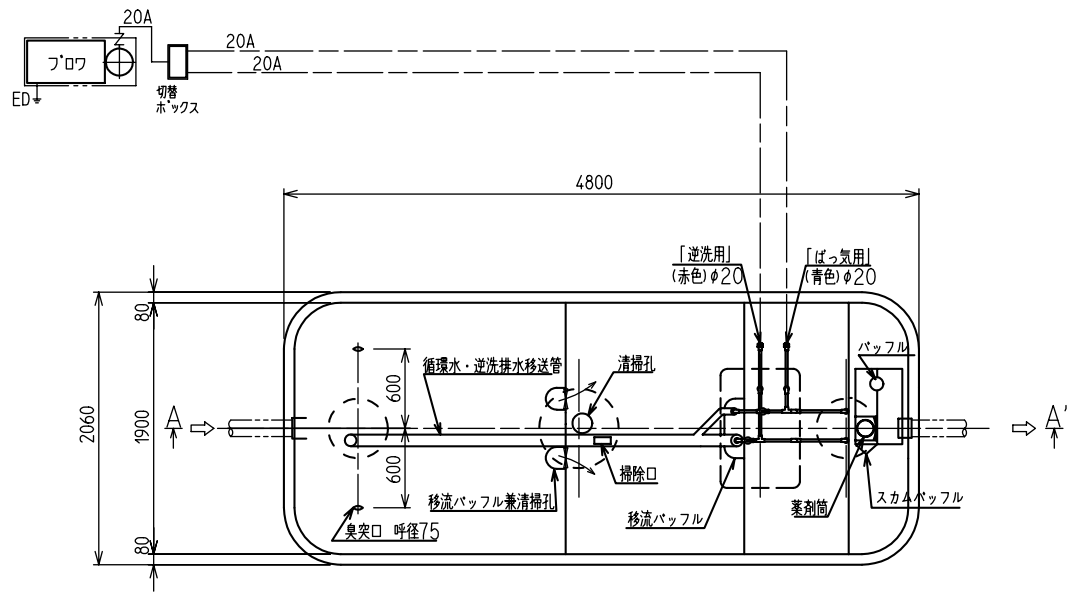

平面図

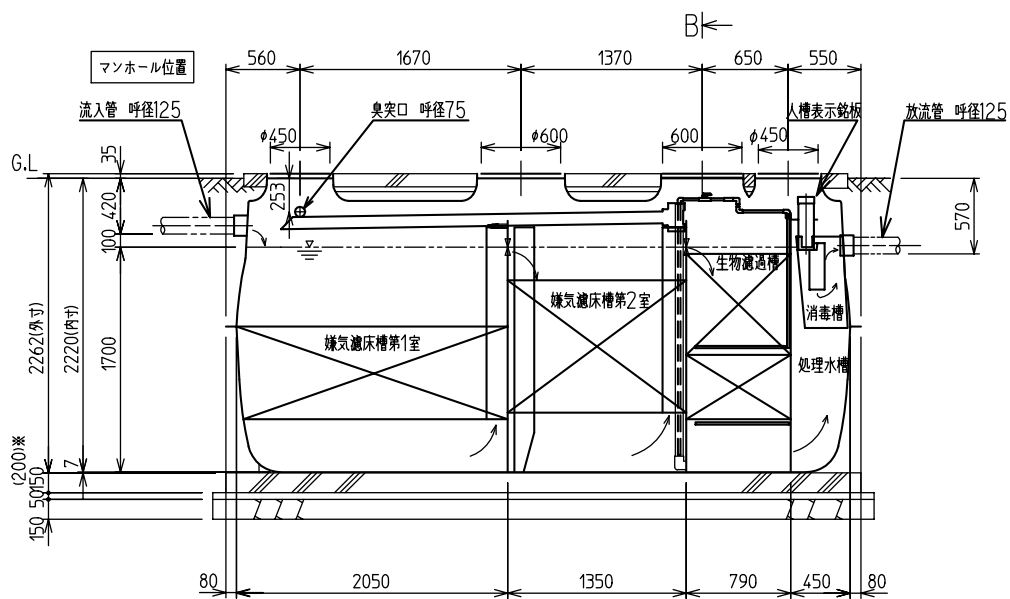


A-A'断面図

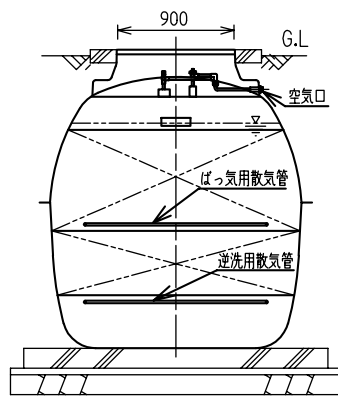

B-B'断面図

仕様表

| No. | 項 目           | 仕 様                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 処理方式          | 嫌気濾床・生物濾過方式                                                                                                                                                                                               |
| 2   | 処理対象人員        | 42人                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | 日平均汚水量        | 8.4 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                     |
| 4   | 流入水質          | BOD 200mg/L 以下<br>S S 160mg/L 以下                                                                                                                                                                          |
| 5   | 放流水質          | BOD 20mg/L 以下 (日平均)<br>S S 15mg/L 以下 (日平均)<br>大腸菌群数3,000個/cm 以下 (日平均)                                                                                                                                     |
| 6   | 有効容量          | 6.1 嫌気濾床槽第1室 5.968 m <sup>3</sup><br>6.2 嫌気濾床槽第2室 4.069 m <sup>3</sup><br>6.3 生物濾過槽 2.399 m <sup>3</sup><br>6.4 処理水槽 0.998 m <sup>3</sup><br>6.5 消毒槽 0.108 m <sup>3</sup><br>6.6 合計 13.542 m <sup>3</sup> |
| 7   | 質量            | 1540 kg                                                                                                                                                                                                   |
| 8   | 空容量           | 15.71 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                      |
| 9   | フロワ (HC-251S) | 290L/分 400WX単相100V<br>定格電流 6.3/5.7A(50/60Hz)<br>吐出口20A コード'長1.5m                                                                                                                                          |
| 10  | 切替ボックス (CB-3) | 電動弁内蔵タイマ付、フロワ接続口径20A<br>吐出口径(2口)20A コード'長1.2m                                                                                                                                                             |

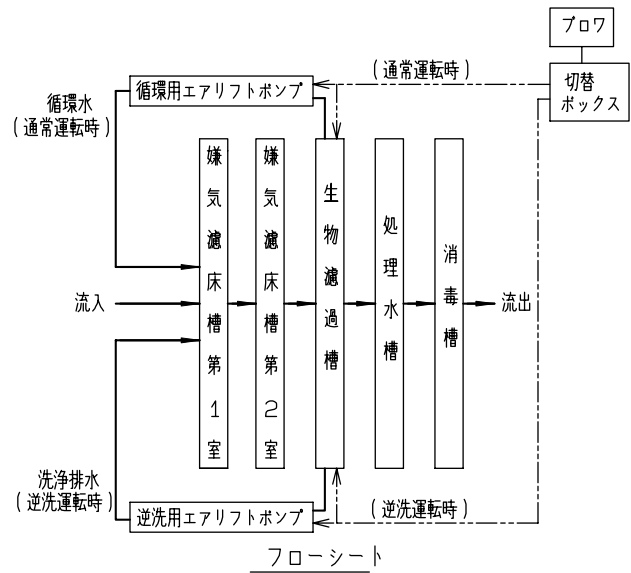

フローシート

- 注記) 1. 湧水仕様時は浮上防止ロッド (オプション) を取付けてください。  
2. 基礎スラブの( )寸法は湧水使用時の寸法です。  
3. フロワは仕様異なる場合があります。  
4. 質量, 空容量は概算値です。

|              |      |          |            |        |              |
|--------------|------|----------|------------|--------|--------------|
| 製 図          | クマガヤ | 07-10-10 | 第 三 角 法    | 品名     | 土埋め仕様        |
| 審 査          | オオヌマ | 07-10-10 | 入 庫        | 尺度     | KGR2-42コウソウズ |
| 承 認          | イシガキ | 07-10-10 | 07-10-10 庫 | 1 : 40 |              |
| 株式会社日立ハウステック |      |          |            | 総図番    | YUC 207502   |