




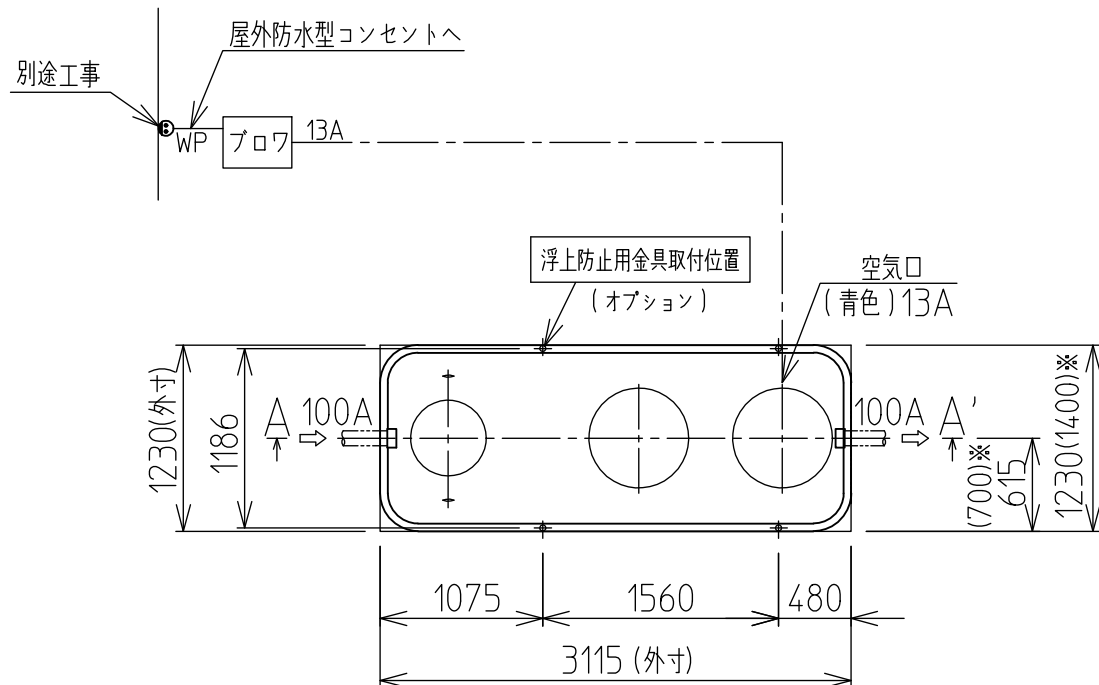


平面図

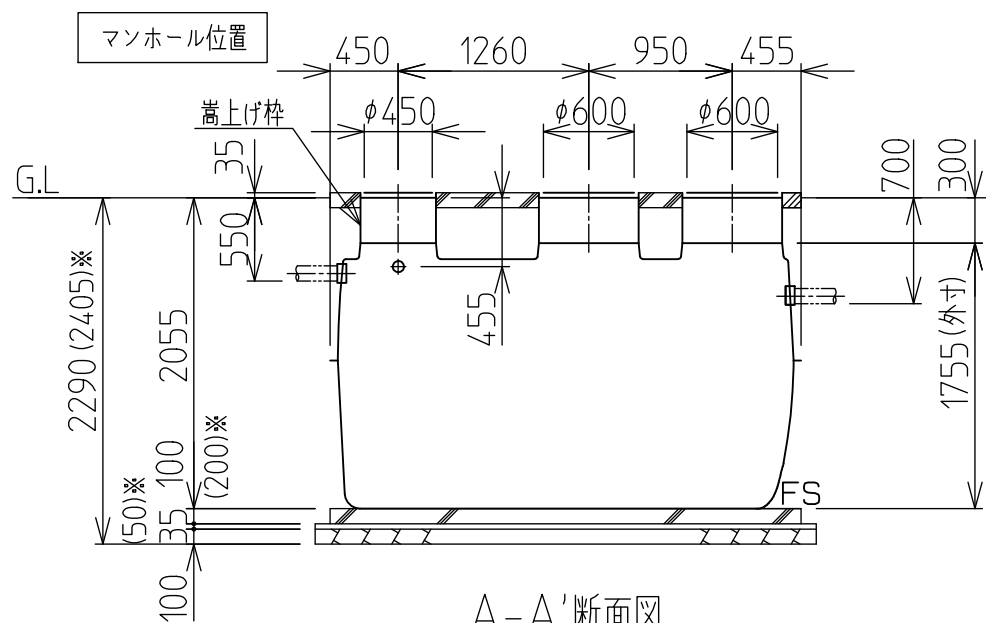

A-A'断面図



基礎スラブ伏図

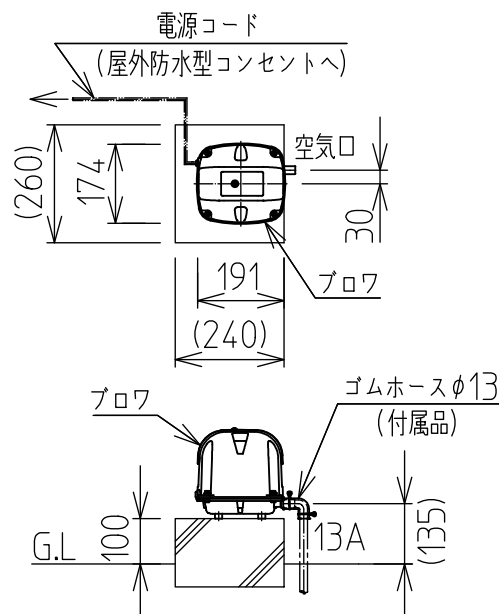

ブロワ据付図(例)(尺度 N.T.S)

注記)


1. 本図は施工図(例)です。設置場所の状況を確認の上、工事の仕様を検討し、施工してください。
2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
3. 嵩上げ枠は現地にて高さを調整して施工ください。
4. 流入管、流出管、臭突管、排気管、空気管(浄化槽~機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
5. ブロワは仕様異なる場合があります。
6. 平面図、A-A'断面図及び配筋仕様中の()※寸法は湧水仕様時の仕様です。
7. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
8. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配		筋		仕		様	
名 称	版 厚	記 号	仕 様				
基礎スラブ	100 (200)※	FS	X方向	D10 @200 (D10 @200	シングル ダブル)※		
			Y方向	D10 @200 (D10 @200	シングル ダブル)※		
(注 記)							
鉄		筋		: SD295A			
コ ン ク リ ー ト				: FC=21N/mm ²			

浄化槽寸法(mm)
W1230 × L3115 × H1755

浮上防止用金具(オプション例)

浮上防止用金具(オプション)は、湧水があり槽が湧水により浮上する恐れのある場合に取付けてください。
浮上防止用金具取付時の底板厚は、200mmとなります。

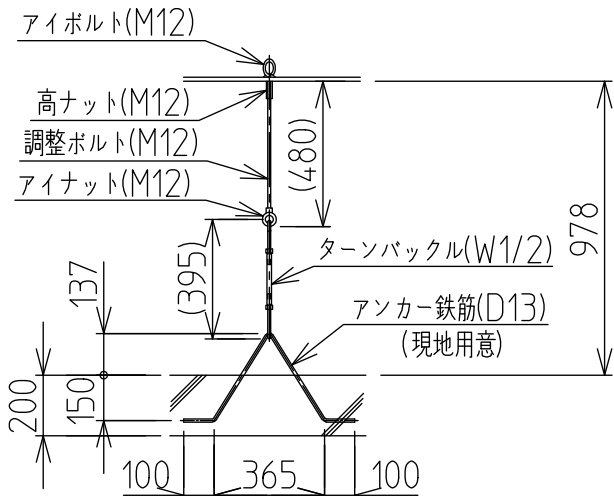

浮上防止用金具取付図(S=N.T.S)

注記：浮上防止用金具、アンカー鉄筋等は、取付後土埋部に防錆塗装してください。
アンカー鉄筋は現地用意としてください。

製 図	ヒラカワ	18-12-14	第 三 角 法		品名 歩行者荷重仕様、深埋め300 KGRN-10 施工図(例)
審 査	ツカモト	18-12-14	入庫入	尺度	
			18-12-14	1 : 50	
承 認	ヒビノ	18-12-14	庫		
株式会社 ハウステック					結城図番 YUD164332 