


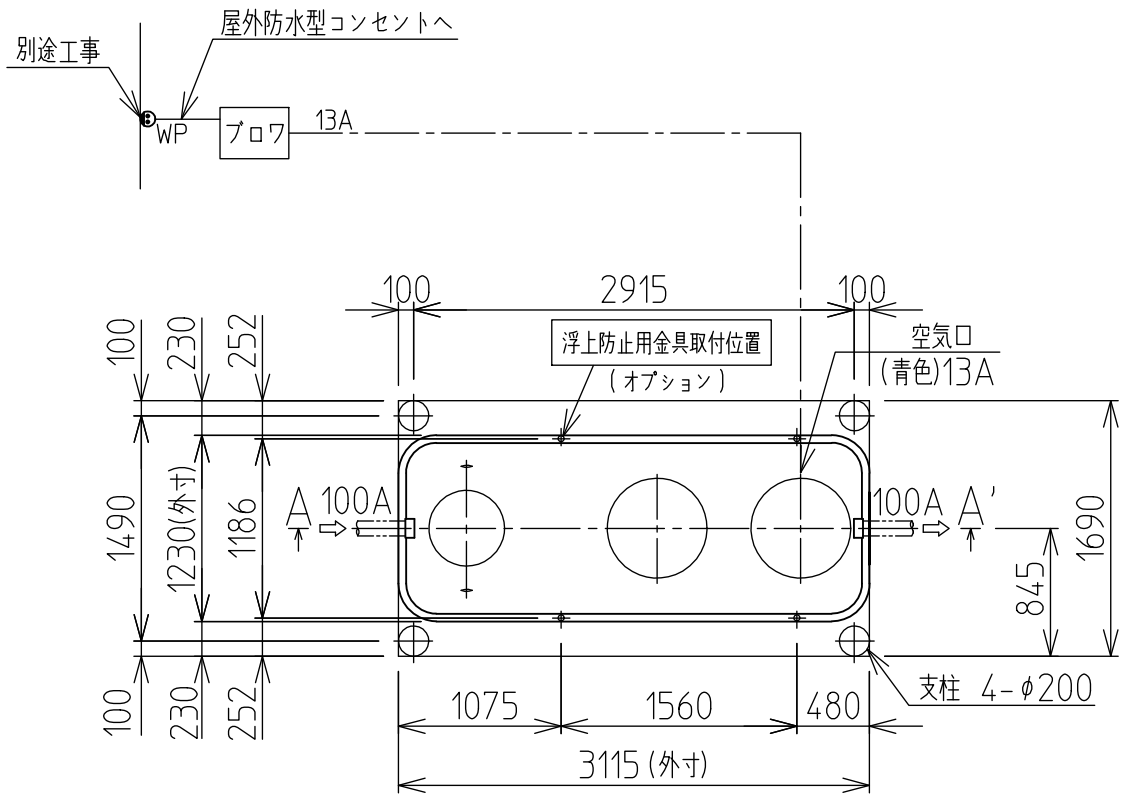


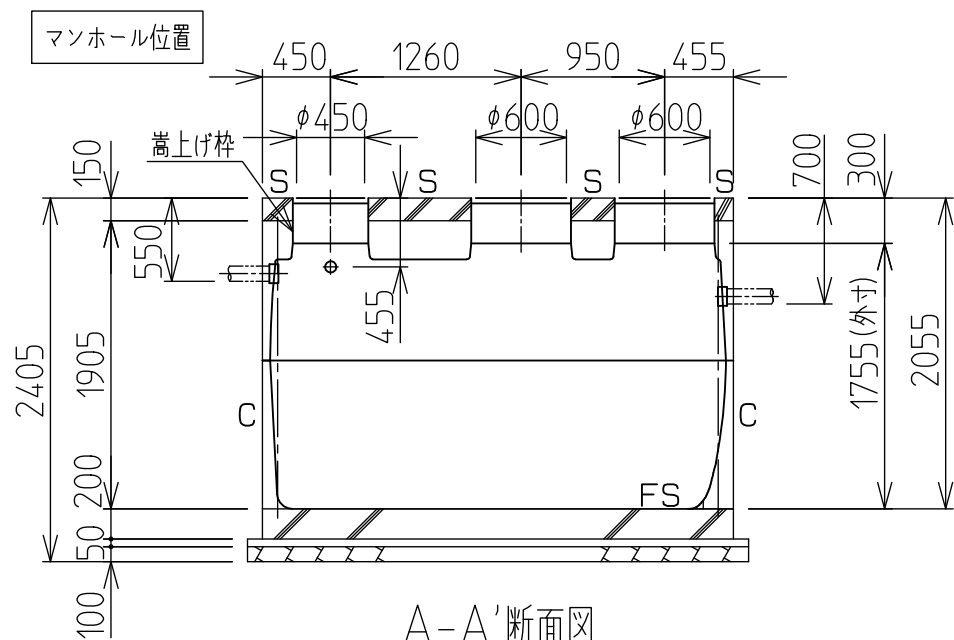


平面図

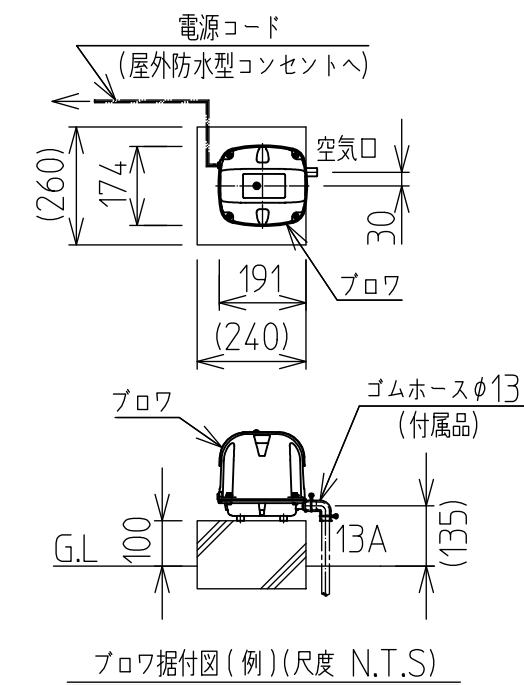

A-A'断面図

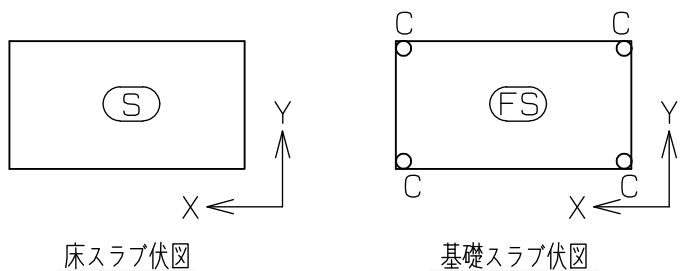

フロワ据付図(例)(尺度 N.T.S)

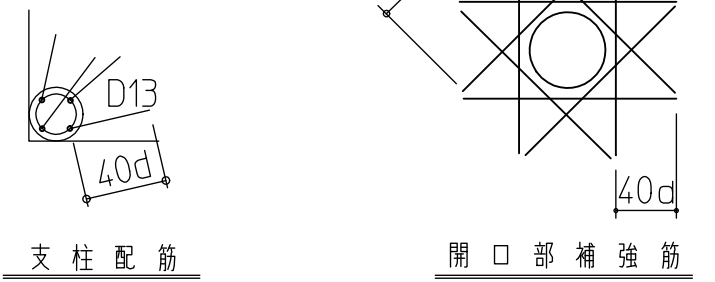

支柱配筋

開口部補強筋


配筋仕様			仕様		
名称	版厚	記号	仕様		
床スラブ	150	S	X方向	D13 @200	ダブル
			Y方向	D13 @200	ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13 @200	ダブル
			Y方向	D13 @200	ダブル
柱	φ200	C	主筋	4-D13	HOOP D10@100

(注記)
鉄筋 : SD295A
コンクリート : FC=21N/mm²
開口部補強筋 : 各1-D13 ダブル
マンホール仕様 : T-2仕様、安全荷重5kN
 : T-6仕様、安全荷重15kN

浄化槽寸法 (mm)
W1230 × L3115 × H1755

浮上防止用具 (オプション例)

浮上防止用具 (オプション) は、湧水があり槽が湧水により浮上する恐れのある場合に取付けてください。
浮上防止用具取付時の底板厚は、200mmとなります。

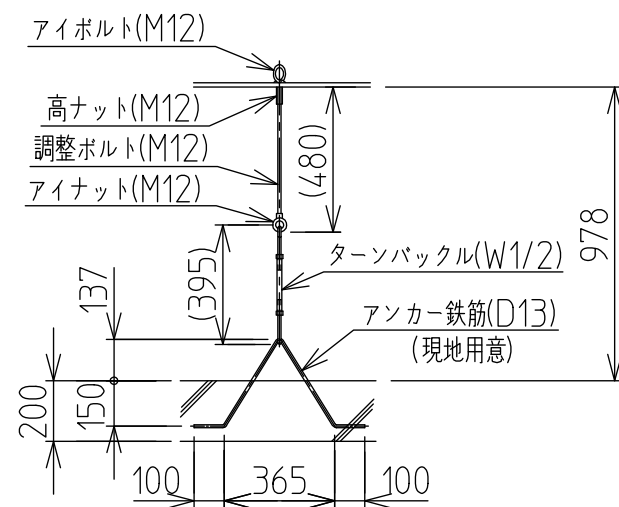

浮上防止用具取付図(S=NTS)

注記：浮上防止用具、アンカー鉄筋等は、取付後土埋部に防錆塗装してください。
アンカー鉄筋は現地用意としてください。

- 注記)
- 本図は施工図(例)です。設置場所の状況を確認の上、工事の仕様を検討し、施工してください。
 - 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
 - 嵩上げ枠は現地にて高さを調整して施工ください。
 - 流入管、流出管、臭突管、排気管、空気管(浄化槽~機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
 - フロワは仕様が異なる場合があります。
 - 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 - 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

製図	ヒラカワ	18-12-13	第三角法	品名	T-2・T-6仕様、深埋め300
審査	ツカモト	18-12-14	入庫入	1:50	KGRN-10 施工図(例)
			18-12-14		
承認	ヒビノ	18-12-14	庫	結城図番	YUD164334

株式会社 ハウステック