


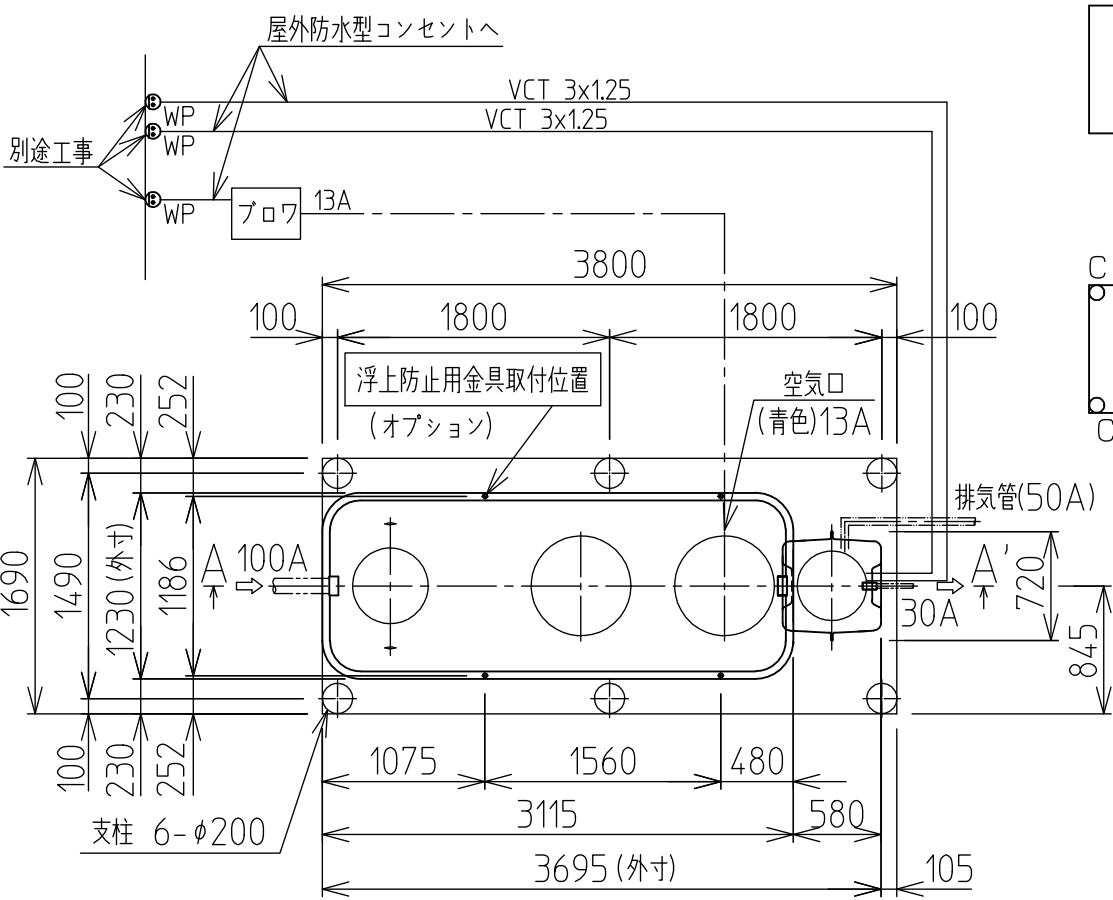
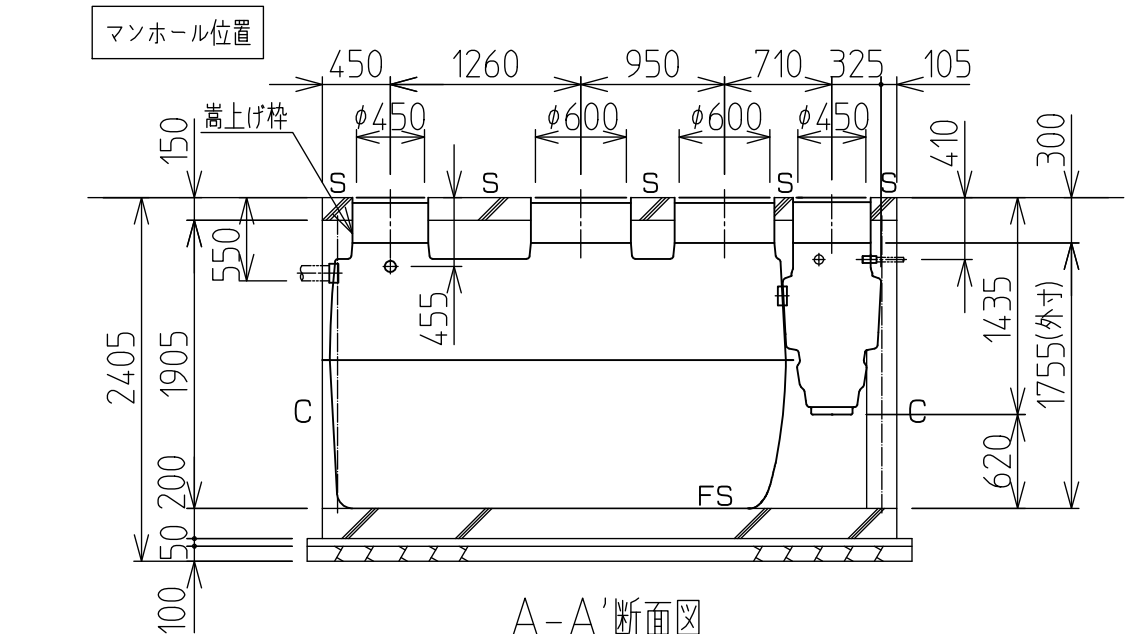


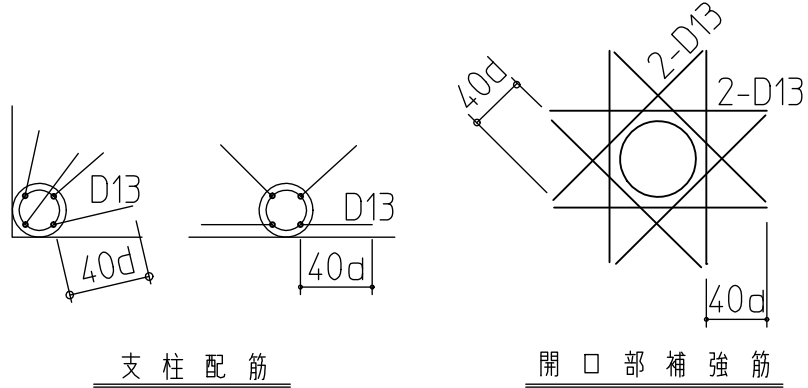

平面図

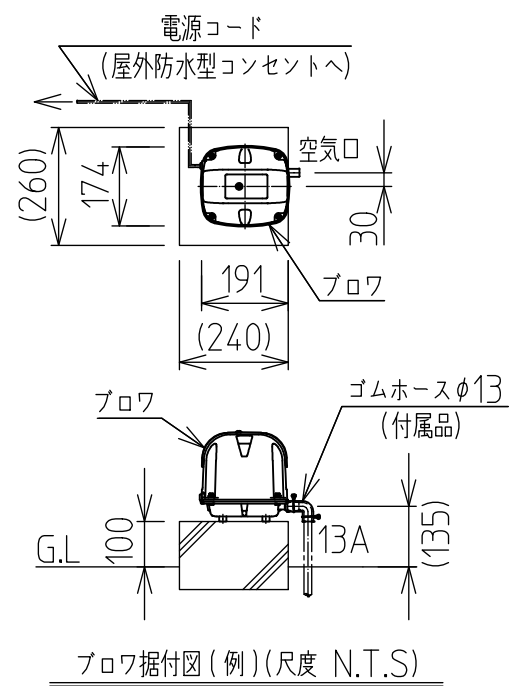

A-A'断面図

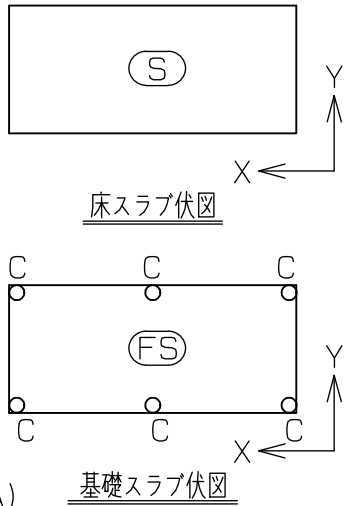

- 注記)
1. 本図は施工図 (例) です。設置場所の状況を確認の上、工事の仕様を検討し、施工してください。
 2. 屋外防水コンセント (アースターミナル付) を用意してください。 (別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器 (ELB) を付けてください。
(放流ポンプの電源には、各ポンプ毎に1個ずつ取付けてください。)
 3. 嵩上げ枠は現地にて高さを調整して施工ください。
 4. 流入管、流出管、臭突管、排気管、空気管 (浄化槽へ機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
 5. プロワは仕様異なる場合があります。
 6. 放流ポンプの配線は、内径28mm以上の電線管を使用してください。
(電線管内にポンプのプラグを通す場合は、内径36mm以上の電線管を使用してください。
その際、電線管の接合部は、発泡ウレタンにより気密シーリングを行ってください。)
 7. 放流ポンプの電線管端部は、発泡ウレタンにより気密シーリングを行ってください。
 8. 放流ポンプ槽が付く場合は、必ず臭突管工事を行ってください。
 9. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 10. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配筋			仕 様			
名 称	版 厚	記 号	仕 様			
床スラブ	150	S	X方向	D10	@200	ダブル
			Y方向	D10	@200	ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	@200	ダブル
			Y方向	D13	@200	ダブル
柱	φ200	C	主 筋	4-D13	HOOP	D10@100

(注記)

鉄筋

筋

:

SD295A

コンクリート

:

FC=21N/mm²

開口部補強筋

:

各1-D13 ダブル

マンホール仕様

:


T-2仕様、安全荷重5kN

:

T-6仕様、安全荷重15kN

浄化槽寸法 (mm)
W1230 × L3695 × H1755

浮上防止用金具 (オプション例)

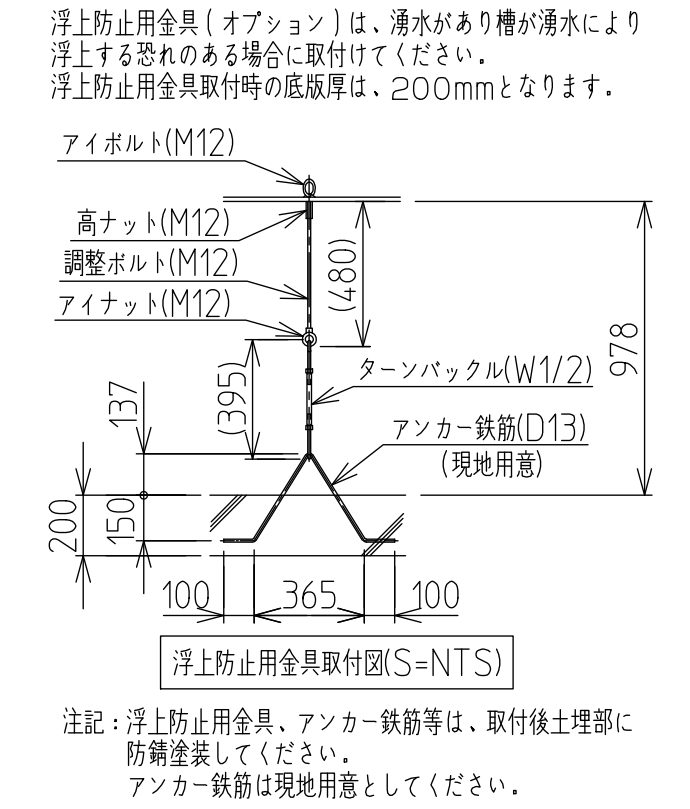

製 図	ヒラカワ	18-12-05	第 三 角 法 入庫入 18-12-05 庫	品名 T-2・T-6仕様、深埋め30	
審 査	ツカモト	18-12-05			尺度 1 : 50
承 認	ヒビノ	18-12-05			
株式会社 ハウステック				結城図番 YUD164344 	