

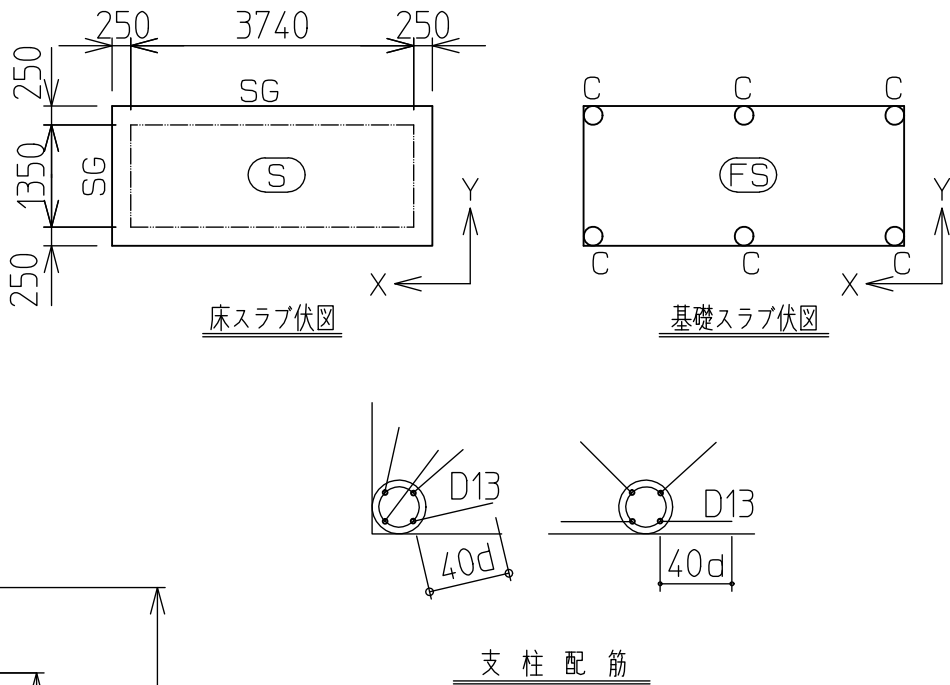
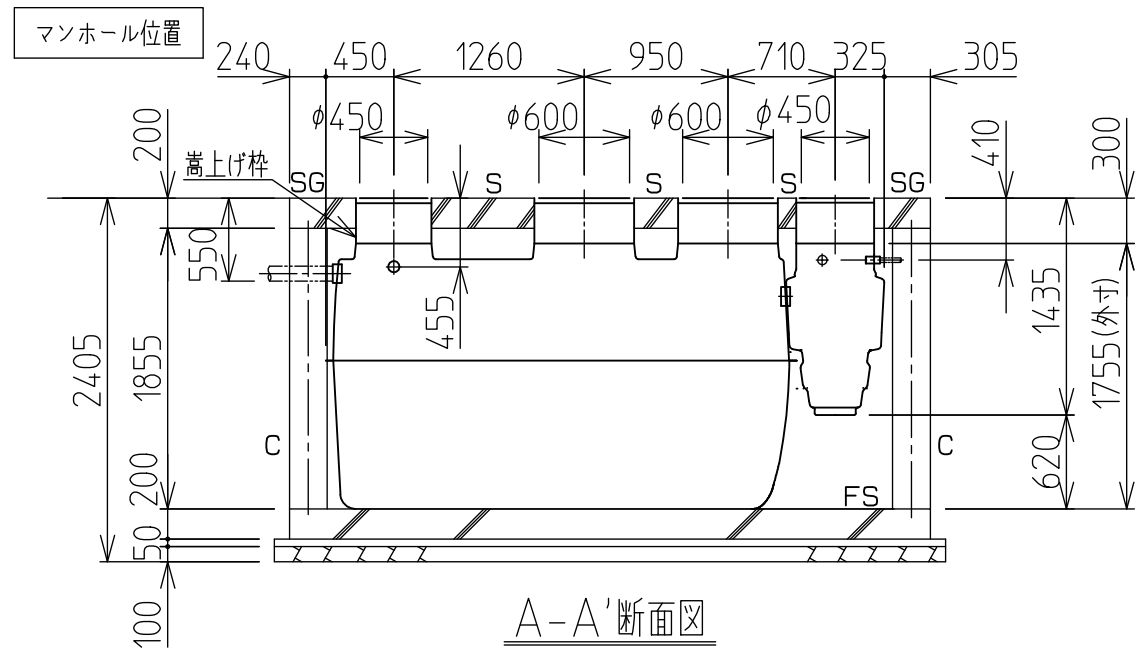
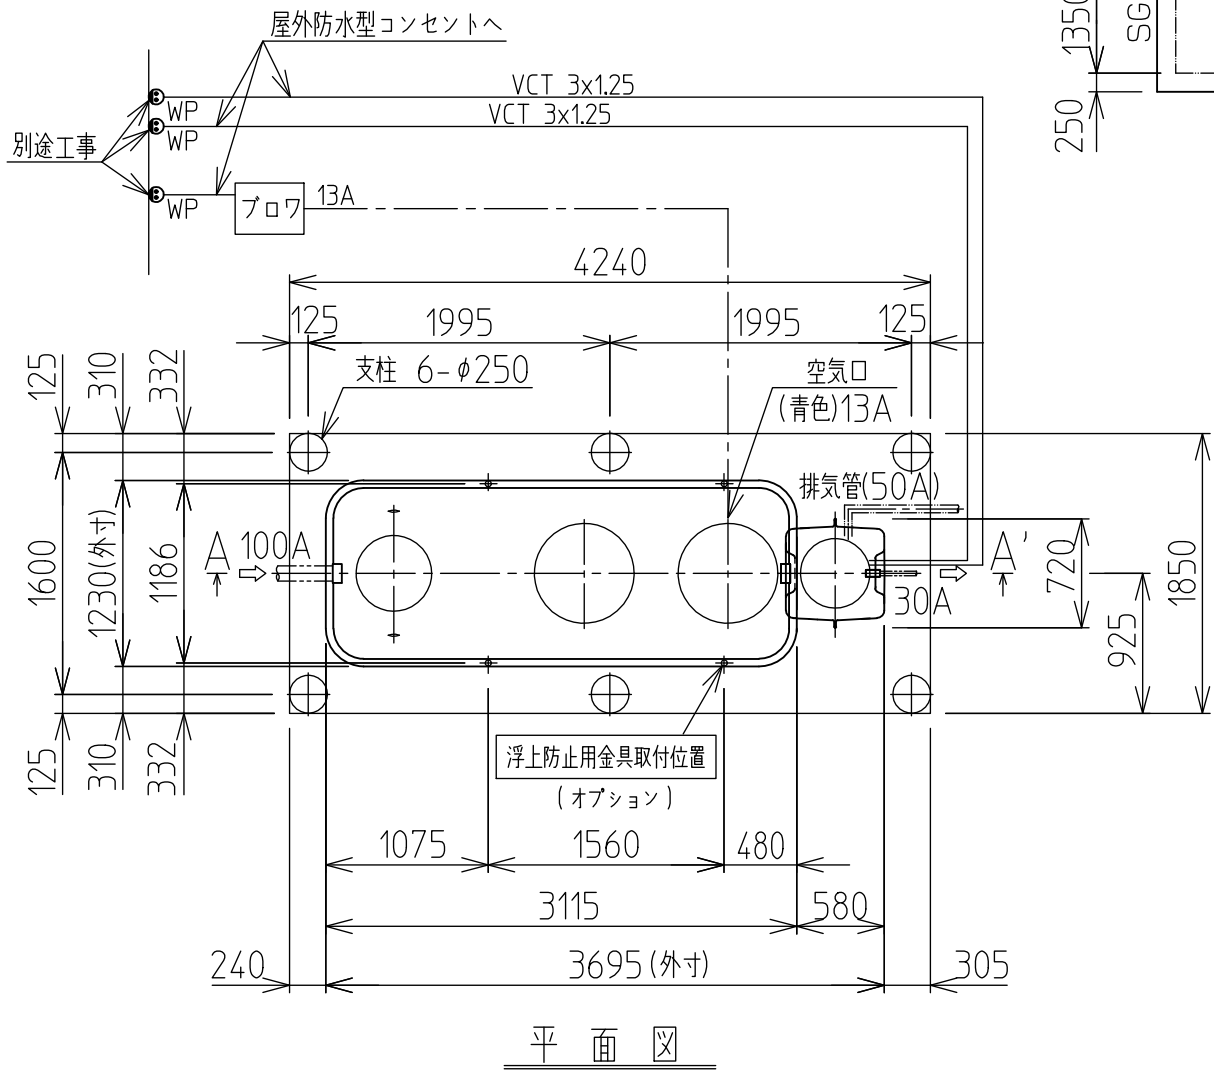


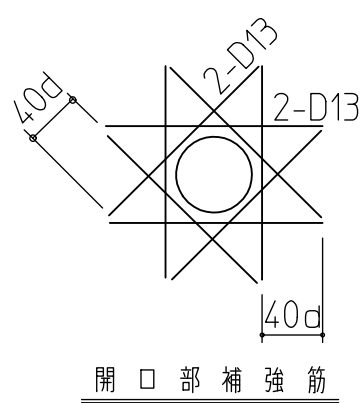

- 注記)
1. 本図は施工図(例)です。設置場所の状況を確認の上、工事の仕様を検討し、施工してください。
 2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
(放流ポンプの電源には、各ポンプ毎に1個ずつ取付けてください。)
 3. 嵩上げ枠は現地にて高さを調整して施工ください。
 4. 流入管、流出管、臭突管、排気管、空気管(浄化槽~機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
 5. プロワは仕様が異なる場合があります。
 6. 放流ポンプの配線は、内径28mm以上の電線管を使用してください。
(電線管内にポンプのプラグを通す場合は、内径36mm以上の電線管を使用してください。
その際、電線管の接合部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。)
 7. 放流ポンプの電線管端部は、発泡ウレタンにより気密シールを行ってください。
 8. 放流ポンプ槽が付く場合は、必ず臭突管工事を行ってください。
 9. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 10. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

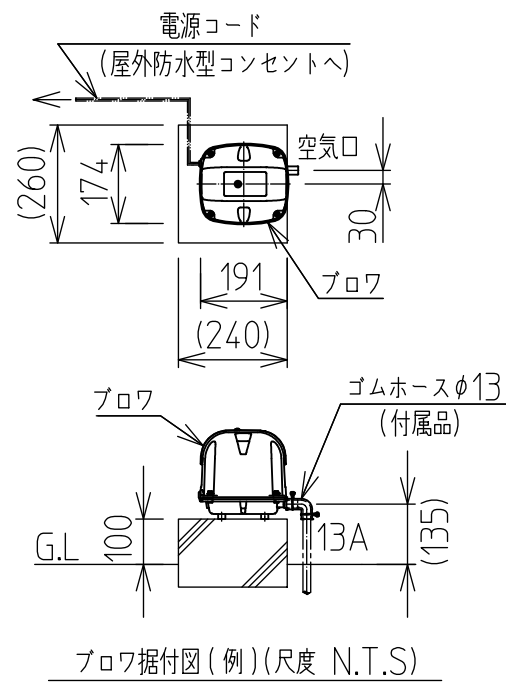


配筋仕様			仕様		
名称	版厚	記号	仕様		
床スラブ	200	S	X方向	D13 @200	ダブル
			Y方向	D13 @200	ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13 @200	ダブル
			Y方向	D13 @200	ダブル
仮想梁	250W x 200H	SG	主筋	2-D13上下	STR D10@200
柱	φ250	C	主筋	4-D13	HOOP D10@100

(注記)
鉄筋 : SD295A
コンクリート : FC=21N/mm²
開口部補強筋 : 各1-D13 ダブル
マンホール仕様 : T-20仕様、安全荷重50kN

浄化槽寸法(mm)
W1230 × L3695 × H1755

浮上防止用金具(オプション例)

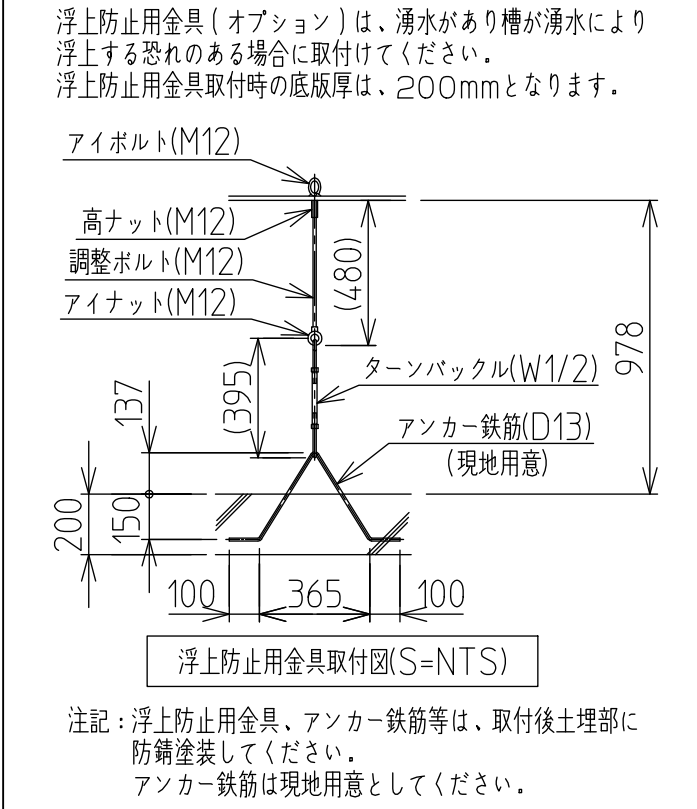

製図	ヒラカワ	18-12-04	第三角法		品名 T-20仕様、深埋め300 KGRN-10P 施工図(例)
審査	ツカモト	18-12-04	入庫入	尺度 1:50	
承認	ヒビノ	18-12-04	18-12-04 庫		
株式会社 ハウステック					結城図番 YUD164350