



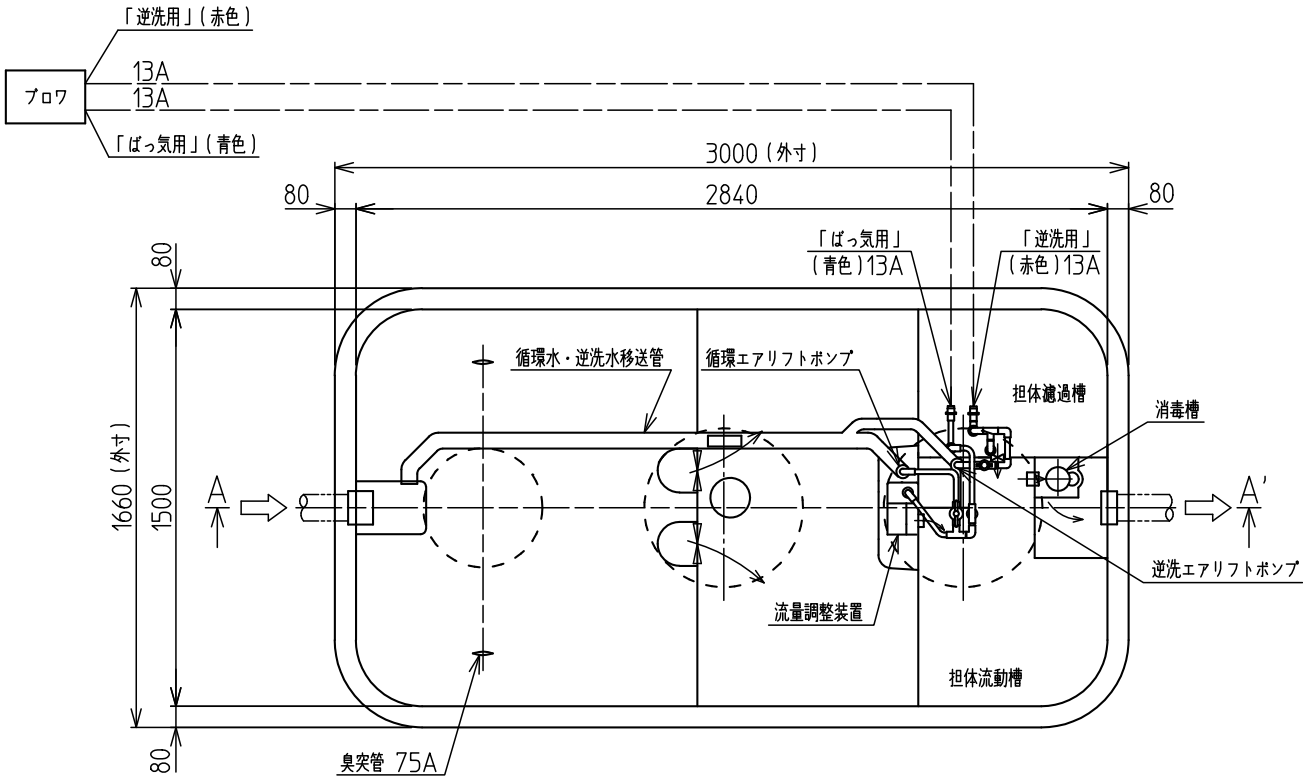


平面図

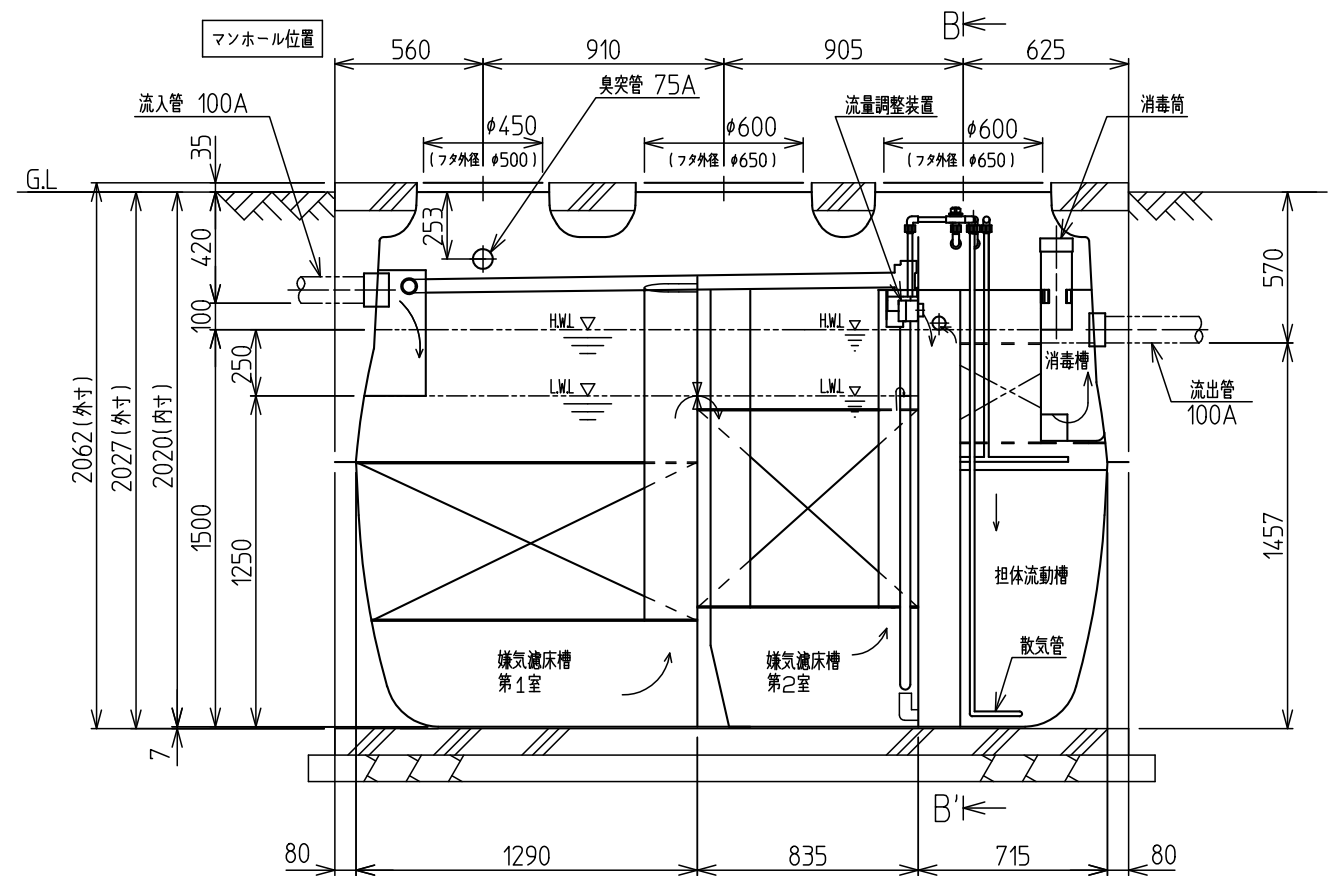

A-A'断面図


浄化槽寸法(mm)
W1660 × L3000 × H2027

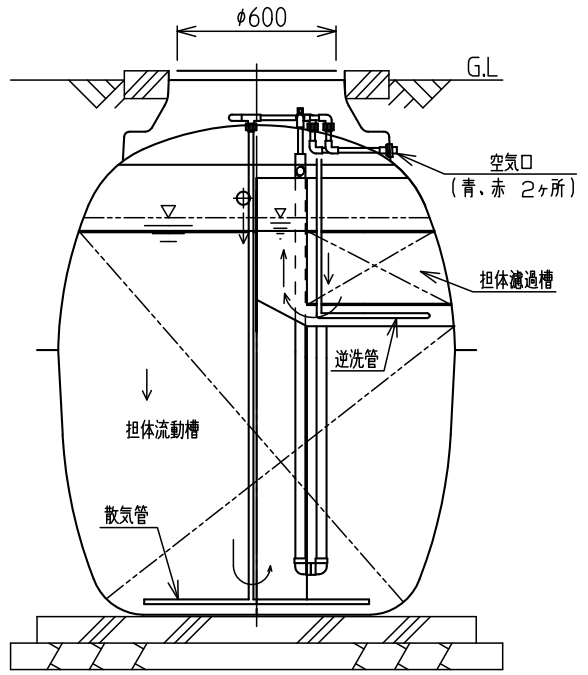

B-B'断面図

仕様表

No.	項目	仕様
1	処理方式	流量調整型 嫌気濾床・担体流動生物濾過方式
2	処理対象人員	10 人
3	日平均汚水量	2.0 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200 mg/L 以下 T-N 45 mg/L 以下 SS 160 mg/L 以下
5	放流水質	BOD 10 mg/L 以下 (日平均) T-N 10 mg/L 以下 (日平均) SS 10 mg/L 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 嫌気濾床槽第1室 2.598 m ³ 6.2 嫌気濾床槽第2室 1.712 m ³ 6.3 担体流動槽 1.227 m ³ 6.4 担体濾過槽 0.137 m ³ 6.5 消毒槽 0.021 m ³ 6.6 合計 5.695 m ³ (0.745) m ³ (流量調整部)
7	質量	520 Kg
8	空容量	6.83 m ³
9	プロワ (TIP-100T)	100L/分 70W×単相100V 定格電流 1.21/1.25A(50/60Hz) 通常運転時 電磁弁内蔵タイマー付 吐出口13A2口型1台 コード長1.6m

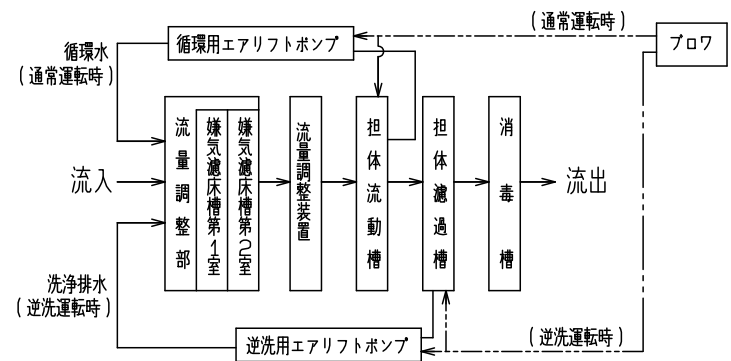

- 注記)
- 製品全高は、製品規格で±10mmの公差があります。
 - 流入・放流管底は、製品規格で製品全高に対して±5mmの公差があります。
 - プロワは仕様異なる場合があります。
 - 質量、空容量は概算値です。

製図	ヒラカワ	17-11-24	第 三 角 法	品名
審査	ツカモト	17-11-24	尺 寸	10人槽構造図 (KBR1-10)
承認	ヒビノ	17-11-24	1 : 20	
株式会社 ハウステック				YUC215691