




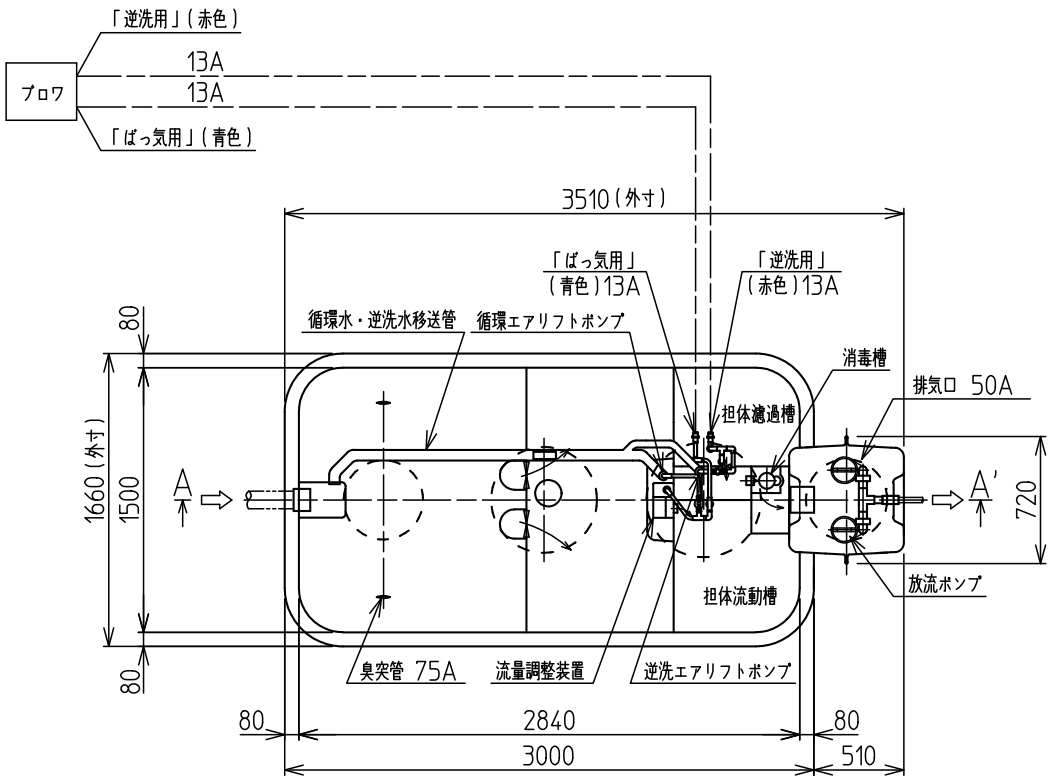


平面図

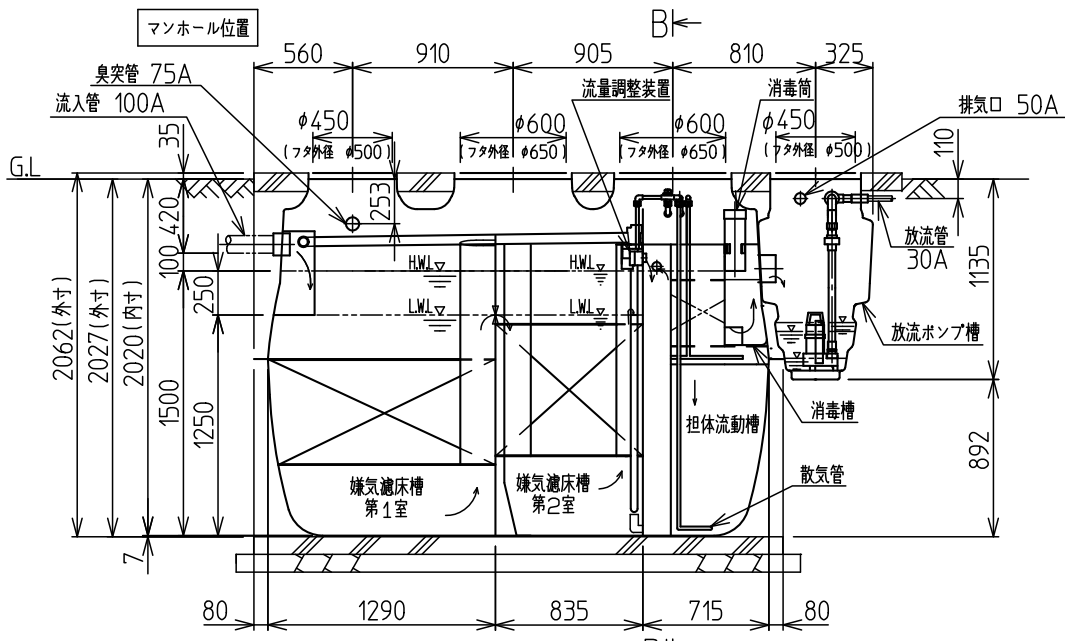

A-A'断面図

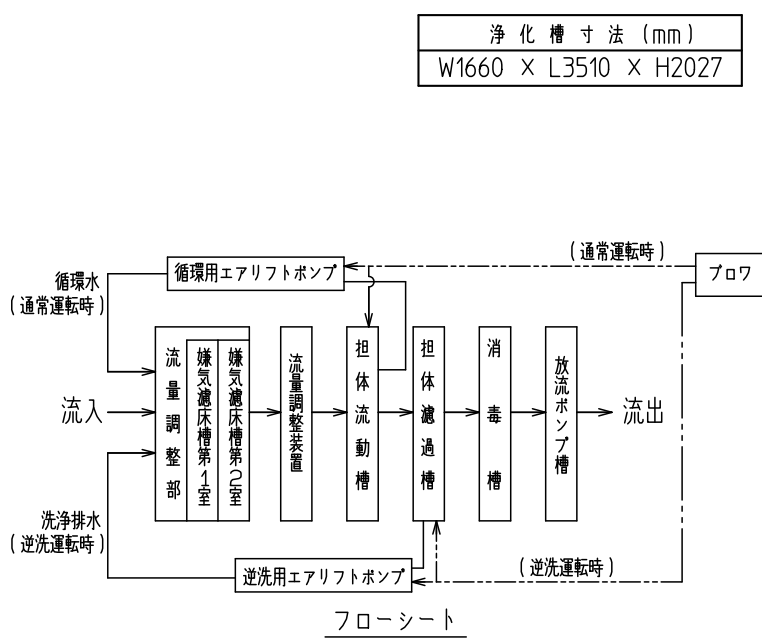

浄化槽寸法 (mm)		
W1660	× L3510	× H2027

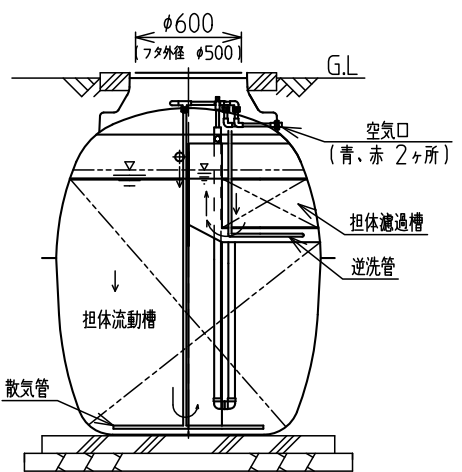

B-B'断面図

仕様表 (浄化槽 KBR1-10)

No.	項 目			仕 様	
1	処理方式			流量調整型 嫌気濾床・担体流動生物濾過方式	
2	処理対象人員			10 人	
3	日平均汚水量			2.0 m ³ /日	
4	流入水質			BOD	200 mg/L 以下
				T-N	45 mg/L 以下
				SS	160 mg/L 以下
5	放流水質			BOD	10 mg/L 以下 (日平均)
				T-N	10 mg/L 以下 (日平均)
				SS	10 mg/L 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1	嫌気濾床槽第1室	2.598 m ³	流量調整部 (0.745)m ³
		6.2	嫌気濾床槽第2室	1.712 m ³	
		6.3	担体流動槽	1.227 m ³	
		6.4	担体濾過槽	0.137 m ³	
		6.5	消毒槽	0.021 m ³	
		6.6	合計	5.695 m ³	
7	質 量			520 Kg	
8	空容量			6.83 m ³	
9	プロワ (TIP-100T)			100L/分 70W×単相100V	
				定格電流 1.21/1.25A(50/60Hz) 通常運転時	
				電磁弁内蔵タイマー付 吐出口13A2口型1台	
				コード長1.6m	

仕様表 (放流ポンプ槽)

No.	項 目	仕 様
1	有効容量	0.107 m ³
2	質 量	30 Kg
3	空容量	0.30 m ³
4	放流ポンプ (32PWA2.13S-92)	φ32×80L/分 揚程2.5/4.0m(50/60Hz)
		130W×単相100V(2台交互) コード長10m
		定格電流 2.7/2.9A(50/60Hz)

- 注記)
1. 製品全高は、製品規格で±10mmの公差があります。
 2. 流入管底・放流管芯は、製品規格で製品全高に対して±5mmの公差があります。
 3. プロワ、放流ポンプは仕様が異なる場合があります。
 4. 質量、空容量は概算値です。

製 図	ヒラカワ	17-11-27	第 三 角 法	品名 10人槽構造図 (KBR1-10P)
審 査	ツカモト	17-11-27	尺 度 1 : 30	
		17-11-27		
承 認	ヒビノ	17-11-27	庫	
株式会社 ハウステック			結構図番	YUC215692 